
企业自行监测结果公开数据表

企业基本信息	企业名称：中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 ???????? 所属行业：集成电路制造 地理位置：北京经济技术开发区文昌大道18号 生产周期：7天*24小时 联系人：刘智超，18110033623

企业名称	监测方式	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	排放方式	排放去向	备注
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-21 09:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-21 07:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-21 01:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-20 23:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-20 21:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-20 19:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-20 17:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-20 15:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-20 13:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	240	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-20 11:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	158	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-20 09:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					

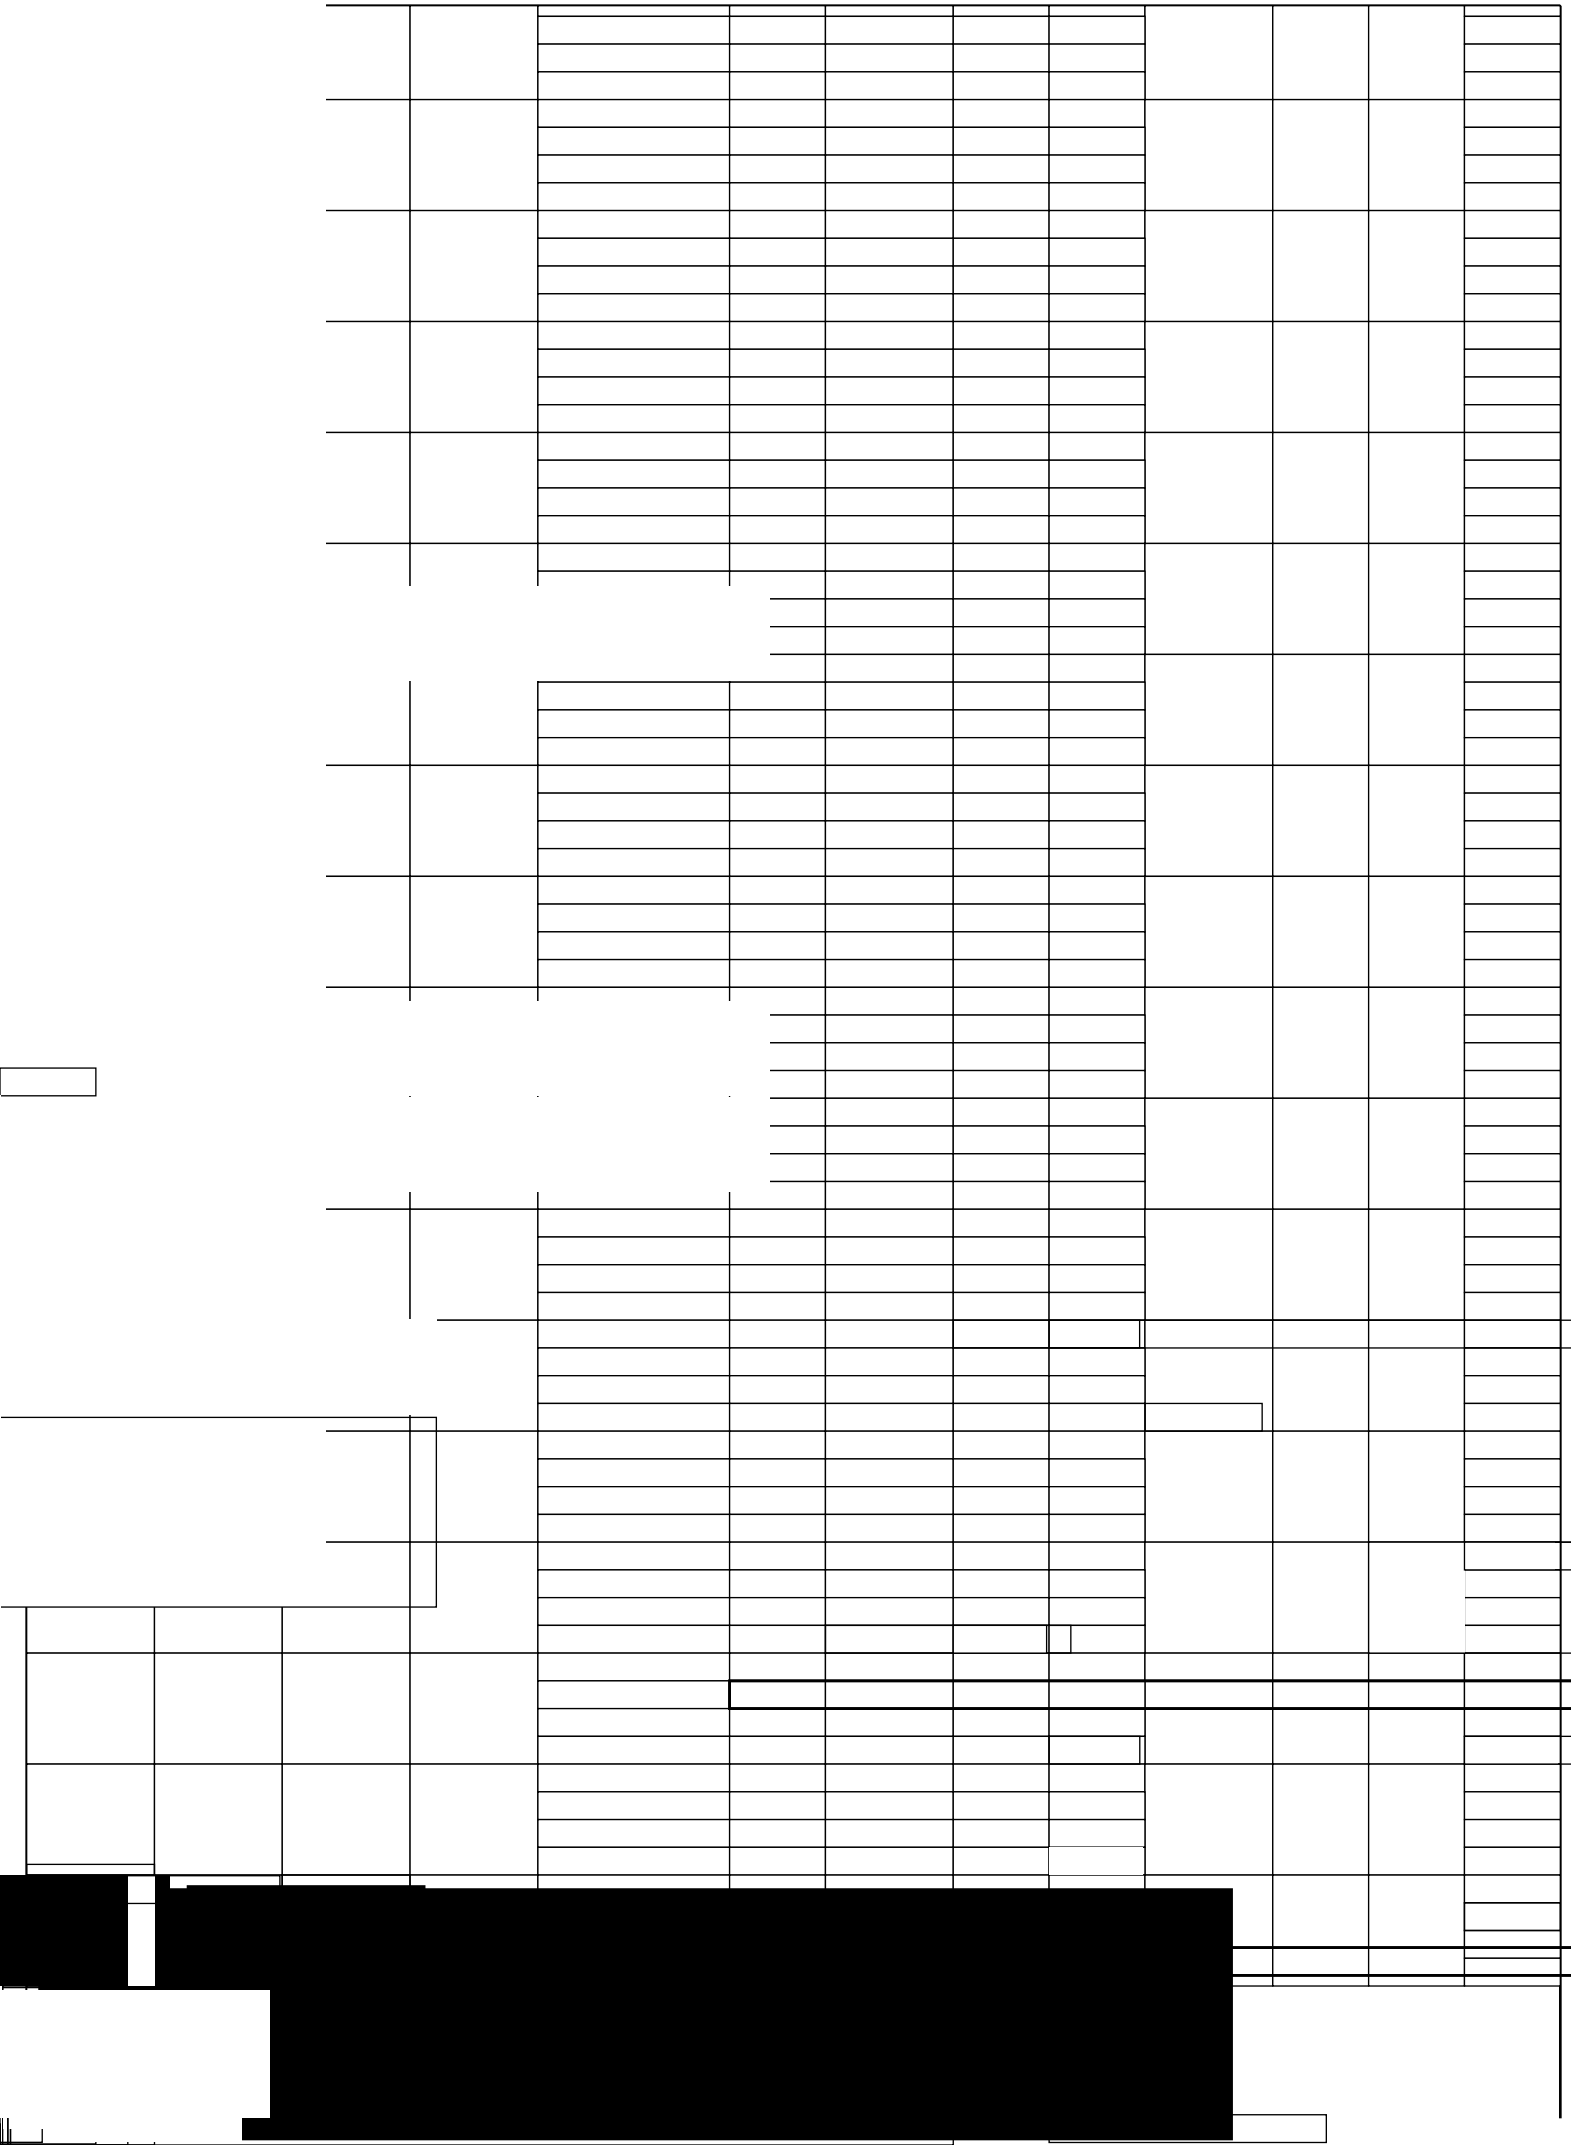

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-18 11:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	161	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-18 09:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-18 07:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-18 05:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-18 03:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-18 01:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-17 23:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-17 21:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	148	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.40	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-17 19:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-17 17:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-17 15:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-17 13:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	253	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-17 11:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	184	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-17 09:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	424	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-17 07:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	233	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-17 05:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-17 03:00:00	pH值（无量纲）	8.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-17 01:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-16 21:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-16 19:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-16 17:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-16 15:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-16 13:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	258	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-16 11:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	199	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-16 09:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-16 07:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-16 05:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-16 03:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-16 01:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-15 23:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-15 21:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-15 19:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-15 17:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-15 15:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-15 13:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	257	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-15 11:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	156	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-15 09:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-15 07:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-15 05:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-15 03:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-15 01:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-14 23:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-14 21:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-14 19:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-14 17:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-14 15:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-14 13:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	246	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-14 11:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	188	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-14 09:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-14 07:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-14 05:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-14 03:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-14 01:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 23:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 21:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 19:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 17:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 15:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 13:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	223	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 11:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	151	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 07:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 05:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 03:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-13 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-12 23:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-12 21:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-12 19:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-12 17:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-12 15:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-12 13:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	220	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-12 11:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-12 09:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-12 07:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-12 05:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-12 03:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-12 01:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-11 23:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-11 21:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-11 19:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-11 17:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-11 15:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-11 13:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	214	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-11 11:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	147	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-11 09:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	46	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-11 07:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	48	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-11 05:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	49	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-11 03:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	51	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-11 01:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 23:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 21:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 19:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 17:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 15:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 13:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	235	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 11:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	153	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 09:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	384	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 07:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	219	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 05:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-09 19:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-09 17:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-09 15:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-09 13:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	224	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-09 11:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	161	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-09 01:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 23:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 21:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 19:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 15:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 13:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	221	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 11:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	158	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 09:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 07:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 05:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 03:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-08 01:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 23:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 21:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 17:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 13:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	236	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 11:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	166	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 09:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 03:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-07 01:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 23:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 21:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 19:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 15:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 13:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	232	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 11:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	169	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 05:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 03:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-06 01:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 23:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 17:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 15:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 13:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	246	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 11:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	181	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 07:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 05:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 03:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-05 01:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-04 23:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-04 21:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.55	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-04 19:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-04 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-04 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-04 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	245	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-04 11:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	202	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-04 09:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-04 07:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-04 05:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-04 03:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-04 01:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-03 23:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-03 21:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.35	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-03 19:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.36	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-03 17:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.35	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-03 15:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-03 13:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	240	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-03 11:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	174	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-03 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	391	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-03 07:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	230	500	是					
				氨氮（mg/L）	18.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-03 05:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-03 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-03 01:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-02 23:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-02 21:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-02 19:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-02 17:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-02 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-02 13:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	263	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-02 11:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	195	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-02 09:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-02 07:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-02 05:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-02 03:00:00	pH值（无量纲）	6.90	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-02 01:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 23:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 21:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	144	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	147	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.32	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	151	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.35	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 13:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	287	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 11:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	195	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 09:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 05:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 03:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-09-01 01:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.32	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-31 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	144	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.37	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-31 21:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	152	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.47	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-31 19:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.40	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司												
				[redacted]								
											[redacted]	
												[redacted]

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 03:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	142	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-30 01:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 23:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 21:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	143	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 19:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	144	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	142	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	268	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 11:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	191	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 05:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 03:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-29 01:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 23:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 21:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 19:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 17:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	142	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 15:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	147	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 13:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	277	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	202	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 05:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 03:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-28 01:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 23:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 21:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.40	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 19:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.49	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	143	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.52	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 15:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.50	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 13:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	279	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.52	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	215	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.49	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 09:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	443	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.46	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	248	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 05:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.39	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 03:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.41	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-27 01:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	144	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.37	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-26 23:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	152	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.43	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-26 21:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	155	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.45	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-26 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	153	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.42	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-26 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	150	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.43	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-26 15:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.36	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-26 13:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	264	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-26 11:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	186	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-26 09:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-26 07:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-26 05:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-26 03:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-26 01:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 23:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.55	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 21:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 19:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 17:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 15:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 13:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	249	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 11:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	187	500	是					
				氨氮（mg/L）	22.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 09:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 07:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 03:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-25 01:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 23:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 21:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 19:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 15:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.36	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	260	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 11:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	209	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 09:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 07:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 05:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 03:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-24 01:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 23:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 21:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.91	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 19:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 15:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.37	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 13:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	258	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.33	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 11:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	202	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.33	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 09:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.36	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 07:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 05:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 03:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-23 01:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-22 23:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-22 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-22 19:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-22 17:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-22 15:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-22 13:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	249	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-22 11:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	187	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-22 09:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-22 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-22 05:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-22 03:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-22 01:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 23:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 21:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 19:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 17:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 15:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 13:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	247	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 11:00:00	pH值（无量纲）	7.51	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	187	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 09:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 07:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-21 01:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 23:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 21:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 19:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 17:00:00	pH值（无量纲）	7.46	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 15:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 13:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	266	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 11:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	205	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 09:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	423	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 07:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	246	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 05:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 03:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-20 01:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 23:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 21:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.32	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 19:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 17:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 15:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 13:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	267	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 11:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	204	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 09:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 07:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	149	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 05:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	151	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 03:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	152	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-19 01:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	153	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-18 23:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	156	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-18 21:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	156	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-18 19:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	151	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-18 17:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	153	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-18 15:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	150	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-18 13:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	268	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-18 11:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	200	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-18 09:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-18 07:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-18 05:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-18 03:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-18 01:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-17 23:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.01	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-17 21:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	142	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-17 19:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-17 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-17 15:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-17 13:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	258	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-17 11:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	195	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-17 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-17 07:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-17 05:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-17 03:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-17 01:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 19:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 17:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 15:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 13:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	258	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 11:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	193	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 09:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 07:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 05:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 03:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-16 01:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-15 23:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-15 21:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-15 19:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-15 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-15 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-15 13:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	264	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-15 11:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	186	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-15 09:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-15 07:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-15 05:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-15 03:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-15 01:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.34	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-14 23:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	145	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.58	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-14 21:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	154	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.60	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-14 19:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-14 17:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-14 15:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-14 13:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	268	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-14 11:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	197	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-14 09:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司												

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-12 17:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	是 樊㊦朊 垸 集中排放	圀㊦哊 污水处理厂	
				化学需氧量 搊无 ㈠ ㈠嗓	蛗 ㈠	婟摖氧量	搊无 ㈠ ㈠嗓	㊎帵 嬧乷哊	衰 昗㊦㊦㊦攸			搊㊦ 悇帊 搊伹

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-11 03:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-11 01:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-10 23:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-10 21:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-10 19:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-10 17:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-10 15:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-10 13:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	265	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-10 11:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	188	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-10 09:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-10 07:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-10 05:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 19:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 17:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 15:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 13:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	255	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 11:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	188	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 09:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 07:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 05:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 03:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-09 01:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 23:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.91	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 21:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 19:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 17:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 15:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 13:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	264	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 11:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	196	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 09:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 07:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 05:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.55	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 03:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-08 01:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 23:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 21:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 19:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 17:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 15:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.55	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-07 01:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 23:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 21:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 19:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	148	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 17:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 15:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 13:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	273	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 11:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	172	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	--	500	--	--				设备设施故障
				氨氮（mg/L）	13.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-06 05:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500						

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-05 21:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-05 19:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-05 17:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-05 15:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-05 13:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	276	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-05 11:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	22.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-05 09:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-05 07:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-05 05:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-05 03:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-05 01:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-04 23:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.55	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-04 21:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-04 19:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-04 17:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-04 15:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-04 13:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	279	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-04 11:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-04 09:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-04 07:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-04 05:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-04 03:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-04 01:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 23:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 21:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 19:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.91	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 17:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 15:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 13:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	303	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 11:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	155	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 09:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 07:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 05:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 03:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-03 01:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-02 23:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-02 21:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-02 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-02 17:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-02 15:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-02 13:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	301	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-02 11:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	148	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-02 09:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-02 07:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-02 05:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-02 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-02 01:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	0.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-01 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	1.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-01 21:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.48	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-01 19:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-01 17:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-01 15:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-01 13:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	295	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-01 11:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	149	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-01 09:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-01 07:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-01 05:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-01 03:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-08-01 01:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 23:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 21:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 19:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 17:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 15:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 13:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	298	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 11:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	151	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 09:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 07:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 05:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 03:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-31 01:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-30 23:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-30 21:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-30 19:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-30 17:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-30 15:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司												

[redacted]

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-27 09:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-27 07:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-27 05:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-27 03:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-27 01:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 23:00:00	pH值（无量纲）	7.47	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 21:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 19:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 17:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 15:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 13:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	270	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 11:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 09:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 07:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 05:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 03:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-26 01:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-25 23:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-25 21:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-25 19:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-25 17:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-25 15:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-25 13:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	265	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-25 11:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-25 09:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-25 07:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-25 05:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-25 03:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-25 01:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-24 23:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-24 21:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-24 19:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-24 17:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-24 15:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-24 13:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	262	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-24 11:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-24 09:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-24 07:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-24 05:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-24 03:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-24 01:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-23 23:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-23 21:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-23 19:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-23 17:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-23 15:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-23 13:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	261	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-23 11:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-23 09:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	495	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-23 07:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-23 05:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-23 03:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-23 01:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-22 23:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-22 21:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-22 19:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-22 17:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-22 15:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-22 13:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	291	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-22 11:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-22 09:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-22 07:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-22 05:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-22 03:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-22 01:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-21 23:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-21 21:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-21 19:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-21 17:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-21 15:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-21 13:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	287	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-21 11:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-21 09:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-21 07:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	53	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	54	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-21 01:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-20 23:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-20 21:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-20 19:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-20 17:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-20 15:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-20 13:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	274	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-20 11:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-20 09:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-20 07:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-20 05:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-20 03:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-20 01:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-19 23:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-19 21:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-19 19:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-19 17:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-19 15:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-19 13:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	279	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-19 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-19 09:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-19 07:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-19 05:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-19 03:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-19 01:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 23:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 21:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 19:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 17:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 15:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 13:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	276	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 11:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 09:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 07:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 05:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 03:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-18 01:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 23:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.32	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 21:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 19:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 17:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 15:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.32	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 13:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	278	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 11:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 09:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 07:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 05:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 03:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-17 01:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 21:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 19:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 17:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 15:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.34	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 13:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	279	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 11:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 09:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	477	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-16 07:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是				
				氨氮（mg/L）	14.67	45	是				
				总磷（mg/L）	0.23	8	是				
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 17:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.32	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 15:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 13:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	272	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 11:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.47	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 09:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.33	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 07:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 05:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 03:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-14 01:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 23:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 21:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 19:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 17:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 15:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 13:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	274	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 11:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 09:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 07:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 05:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 03:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-13 01:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 23:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 21:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 19:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 17:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 15:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 13:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	265	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.33	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 11:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.36	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 09:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.41	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 07:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.38	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 05:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.34	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 03:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-12 01:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-11 23:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-11 21:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-11 19:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-11 17:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-11 15:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-11 13:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	266	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.55	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-11 11:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-11 09:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-11 07:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-11 05:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-11 03:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-11 01:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 23:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 21:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 19:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 17:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 15:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 13:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	267	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 11:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 09:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 07:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 05:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7.49	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-09 19:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-09 17:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.38	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-09 15:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-08 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是				
				氨氮（mg/L）	8.78						

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 19:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 17:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 15:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 13:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	277	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.32	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 11:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.37	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 05:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.48	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 03:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.47	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-06 01:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.43	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-05 23:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.37	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-05 21:00:00	pH值（无量纲）	7.46	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.40	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-05 19:00:00	pH值（无量纲）	7.51	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.34	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-05 17:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.42	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-05 15:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.60	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-05 13:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	267	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.50	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-05 11:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-05 09:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-05 07:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-05 05:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-05 03:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-05 01:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-04 23:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-04 21:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-04 19:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-04 17:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-04 15:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.35	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-04 13:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	265	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.43	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-04 11:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.47	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-04 09:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.47	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-04 07:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.53	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-04 05:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.49	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-04 03:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.42	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-04 01:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.32	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-03 23:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.34	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-03 21:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.39	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-03 19:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.37	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-03 17:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-03 15:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-03 13:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	262	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.55	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-03 11:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	30.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-03 01:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-02 23:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-02 21:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-02 19:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-02 17:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-02 15:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-02 13:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-01 17:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-01 15:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-01 13:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	256	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-01 11:00:00	pH值（无量纲）	7.47	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-01 09:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-01 07:00:00	pH值（无量纲）	7.47	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-01 05:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-01 03:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-07-01 01:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.91	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 23:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	65	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 21:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	67	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 19:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 17:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 15:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.36	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 13:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	267	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.54	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 11:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	22.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.34	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 09:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	63	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 07:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	60	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.35	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 05:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	

7.211 23.xxx 5ng (7.211.00.0n1] 0TT000 rg (`.x÷ỹ m g / Lỹ)29-23 Td /ft1 6g (`.x÷ỹ m g / Lỹ)29739.29 Td 193.67 47.(`.

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 03:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.67	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-30 01:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.63	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 23:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.51	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 21:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.47	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 19:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 17:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 15:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 13:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	256	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 11:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 09:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.36	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 07:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	62	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.51	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 05:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.63	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 03:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.60	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-29 01:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	66	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.59	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 23:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.80	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 21:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.81	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 19:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.59	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 17:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 15:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	61	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 13:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	252	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 11:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 05:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 03:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-28 01:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 23:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.63	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 21:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.69	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 19:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.60	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 17:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.75	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 15:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.83	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 13:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	262	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.51	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 11:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 07:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	58	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 05:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	56	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 03:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	57	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-27 01:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	59	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-26 23:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	64	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-26 21:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-26 19:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-26 17:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-26 15:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-26 13:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	270	500	是					
				氨氮（mg/L）	21.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-26 11:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	30.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-26 09:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-26 07:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-26 05:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-25 09:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	463	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-25 07:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	164	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-25 05:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-25 03:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-25 01:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	18.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 23:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 21:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 19:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 17:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 15:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	29.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 13:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	284	500	是					
				氨氮（mg/L）	30.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 11:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	159	500	是					
				氨氮（mg/L）	30.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 09:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	20.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 07:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 05:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 03:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-24 01:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-23 23:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	145	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-23 21:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	155	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.34	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-23 19:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.32	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-23 17:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-23 15:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	149	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-23 13:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	301	500	是					
				氨氮（mg/L）	21.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-23 11:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	149	500	是					
				氨氮（mg/L）	30.55	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-23 09:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-23 07:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-23 05:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-23 03:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-23 01:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 23:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 21:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 19:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.55	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 17:00:00	pH值（无量纲）	7.47	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	21.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 15:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 13:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	271	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 11:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 09:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 07:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 05:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 03:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-22 01:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 23:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 21:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 19:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 17:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 15:00:00	pH值（无量纲）	7.46	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 13:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	271	500	是					
				氨氮（mg/L）	20.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 11:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	29.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 09:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 07:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-21 01:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-20 23:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.55	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-20 21:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-20 19:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-20 17:00:00	pH值（无量纲）	7.48	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.91	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-20 15:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-20 13:00:00	pH值（无量纲）	7.48	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	278	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-20 11:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	143	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-20 09:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-20 07:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-20 05:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-20 03:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-20 01:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 23:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	22.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 21:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 19:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 17:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 15:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.41	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 13:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	279	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.32	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 11:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	142	500	是					
				氨氮（mg/L）	30.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 09:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 07:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 05:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 03:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-19 01:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 23:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 21:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 19:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 17:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 15:00:00	pH值（无量纲）	7.51	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 13:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	267	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 11:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	29.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 09:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	472	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-18 07:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 11:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 09:00:00	pH值（无量纲）	7.47	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 07:00:00	pH值（无量纲）	7.56	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 05:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 03:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-17 01:00:00	pH值（无量纲）	7.47	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 21:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 19:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 17:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 15:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 13:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	280	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 11:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.91	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 09:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 07:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 05:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 03:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-16 01:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 23:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 21:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 19:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 17:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 15:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 13:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	272	500	是					
				氨氮（mg/L）	18.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 11:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.55	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 09:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 07:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 05:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 03:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-15 01:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-14 23:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.93	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-14 21:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-14 19:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-14 17:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-14 15:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-14 13:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	262	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-14 11:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	143	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-14 09:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-14 07:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-14 05:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-14 03:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-14 01:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-13 23:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-13 21:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-13 19:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-13 17:00:00	pH值（无量纲）	7.46	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-13 15:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-13 13:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	268	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-13 11:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-13 09:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-13 07:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-13 05:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-13 03:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-13 01:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-12 23:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）								

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-12 17:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-12 15:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-12 13:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	276	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-12 11:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	155	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-12 09:00:00	pH值（无量纲）	7.51	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-12 07:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-12 05:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-12 03:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-12 01:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 23:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 21:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 19:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 17:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 15:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 13:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	263	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 11:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 09:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	467	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 07:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	161	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 05:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 03:00:00	pH值（无量纲）	7.47	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-11 01:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 23:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 21:00:00	pH值（无量纲）	6.95	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 19:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 17:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 15:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-10 13:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 13:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	285	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 11:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 09:00:00	pH值（无量纲）	7.48	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 07:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 05:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 03:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-09 01:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 23:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 21:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 19:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 17:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 15:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 13:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	273	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 11:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 09:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 07:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 05:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 03:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-08 01:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 23:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 21:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 19:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 17:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 15:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 13:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	282	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 11:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	143	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 09:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 07:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 05:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 03:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-07 01:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 23:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 21:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 19:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 17:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 15:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 13:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	264	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 11:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	142	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 05:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 03:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-06 01:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-05 23:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-05 21:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-05 19:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-05 17:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-05 15:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-05 13:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	273	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-05 11:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	155	500	是					
				氨氮（mg/L）	20.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-05 09:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-05 07:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-05 05:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-05 03:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-05 01:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 23:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 21:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 19:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 17:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 15:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 13:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	277	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 11:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	157	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 09:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	472	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 07:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	182	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 05:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 03:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-04 01:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 23:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 05:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 03:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-03 01:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	147	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 23:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.33	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 21:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	151	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.35	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 19:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	166	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.38	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 17:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	157	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 15:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	155	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 13:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	296	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 11:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	179	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 09:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 07:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 05:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 03:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-02 01:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-01 23:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.91	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-01 21:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-01 19:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-01 17:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-01 15:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-01 13:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	273	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-01 11:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-01 09:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-01 07:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-01 05:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-01 03:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-06-01 01:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-31 23:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-31 21:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-31 19:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	142	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-31 17:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-31 15:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-31 13:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	255	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-31 11:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	166	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-31 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-31 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	144	500	是					
				氨氮（mg/L）								

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-31 01:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-30 23:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-30 21:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-30 19:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	148	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-30 17:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	148	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-30 15:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-30 13:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	287	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-30 11:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	168	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-30 09:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-30 07:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 11:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	172	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 09:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	142	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 07:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 05:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.91	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 03:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-29 01:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 23:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 21:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 19:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 17:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 15:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 13:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	256	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 11:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	459	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	173	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 05:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 03:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-28 01:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 23:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 21:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 19:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 17:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 15:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 13:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	266	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 11:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	150	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 09:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 07:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 05:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 03:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-27 01:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 23:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 21:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 19:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 17:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 15:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 13:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	259	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 11:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	150	500	是					
				氨氮（mg/L）	22.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 09:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 07:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 05:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 03:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-26 01:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 23:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 21:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 19:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 17:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 15:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 13:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	262	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 11:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 09:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 07:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 05:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 03:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-25 01:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-24 23:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-24 21:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-24 19:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-24 17:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-24 15:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-24 13:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	264	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-24 11:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	167	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-24 09:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-24 07:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-24 05:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-24 03:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-24 01:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-23 23:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-23 21:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-23 19:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-23 03:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-23 01:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 23:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 21:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 19:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 17:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.91	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 15:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 13:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	235	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 11:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-22 09:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	55	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-21 07:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	160	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-21 01:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 23:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 21:00:00	pH值（无量纲）	7.50	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 19:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 17:00:00	pH值（无量纲）	7.47	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 15:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 13:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	274	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 11:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	183	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 09:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	144	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 07:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 05:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 03:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-20 01:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 23:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	148	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 21:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	145	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 19:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 17:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	147	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 15:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 13:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	273	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 11:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	178	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 09:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 07:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 05:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 03:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.01	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-19 01:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-18 23:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-18 21:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-18 19:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-18 17:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	155	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.38	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-18 15:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	160	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.45	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-18 13:00:00	pH值（无量纲）	7.44	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	283	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-18 11:00:00	pH值（无量纲）	7.54	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	175	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-18 09:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	143	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-18 07:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	150	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-18 05:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.38	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-18 03:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	147	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.34	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-18 01:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	150	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 23:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 21:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 19:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 17:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	143	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 15:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 13:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	273	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 11:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	168	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 09:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 07:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	142	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 05:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 03:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-17 01:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 21:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 19:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 17:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 15:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 13:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	270	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 11:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	177	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 09:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 07:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 05:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 03:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-16 01:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 23:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 21:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 19:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 17:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 15:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 13:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	270	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 11:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	169	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 09:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 07:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 05:00:00	pH值（无量纲）	7.47	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 03:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-15 01:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 23:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 21:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 19:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 17:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	143	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-14 01:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-13 23:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-13 21:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-13 19:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-13 17:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-13 15:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-13 13:00:00	pH值（无量纲）	7.46	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	271	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-13 11:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	159	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-13 09:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-13 07:00:00	pH值（无量纲）	7.47	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-13 05:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-13 03:00:00	pH值（无量纲）	7.48	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-13 01:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-12 23:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-12 21:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-12 19:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-12 17:00:00	pH值（无量纲）	7.49	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-12 15:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-12 13:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	253	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-12 11:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-12 09:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
污水处理厂 中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-12 07:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）								

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-12 01:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 23:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 21:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 19:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	70	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 17:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 15:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 13:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	230	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 11:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 09:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 07:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 05:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 03:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-11 01:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 23:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.91	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 21:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 19:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 17:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 15:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 13:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	243	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 11:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 09:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 07:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 05:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-08 21:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-08 19:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-08 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-08 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-08 13:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	231	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-08 11:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-08 09:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-08 07:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-08 05:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-08 03:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-08 01:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-07 23:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-07 21:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-07 19:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-07 17:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-07 15:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-07 13:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	243	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-07 11:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	145	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-07 09:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	434	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-07 07:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	191	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.91	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-07 05:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-07 03:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-07 01:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 23:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 21:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 19:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 17:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 15:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 13:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	261	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 11:00:00	pH值（无量纲）	7.47	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	142	500	是					
				氨氮（mg/L）	28.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 05:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 03:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-06 01:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-05 23:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-05 21:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-05 19:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-05 17:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是			
				氨氮（mg/L）	8.09	45	是			
				总磷（mg/L）	0.03	8	是			
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-05 15:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是			
				氨氮（mg/L）	7.19	45	是			
				总磷（mg/L）	0.04	8	是			
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-05 13:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	250	500	是			
				氨氮（mg/L）	9.88	45	是			
				总磷（mg/L）	0.05	8	是			
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-05 11:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	148	500	是			
				氨氮（mg/L）	24.14	45	是			
				总磷（mg/L）	0.04	8	是			
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-05 09:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是			
				氨氮（mg/L）	5.55	45	是			
				总磷（mg/L）	0.04	8	是			
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-05 07:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是			
				氨氮（mg/L）	7.37	45	是			
				总磷（mg/L）	0.03	8	是			
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-05 05:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是			
				氨氮（mg/L）	9.46	45	是			
				总磷（mg/L）	0.04	8	是			
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-05 03:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是			
				氨氮（mg/L）	10.07	45	是			
				总磷（mg/L）	0.03	8	是			
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-05 01:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是			
				氨氮（mg/L）	11.31	45	是			
				总磷（mg/L）	0.04	8	是			
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-04 23:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是			
				氨氮（mg/L）	10.67	45	是			
				总磷（mg/L）	0.04	8	是			
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-04 21:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是			
				氨氮（mg/L）	8.68	45	是			
				总磷（mg/L）	0.07	8	是			
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-04 19:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是			
				氨氮（mg/L）	9.61	45	是			
				总磷（mg/L）	0.06	8	是			
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-04 17:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是	北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是			
				氨氮（mg/L）	8.51	45	是			
				总磷（mg/L）	0.09	8	是			
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-04 15:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是			

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-04 03:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-04 01:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-03 23:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-03 21:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-03 19:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-03 17:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-03 15:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-03 13:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	262	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-03 11:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	166	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-03 09:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-03 07:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-03 05:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-03 03:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-03 01:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 23:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 21:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 19:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 17:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 15:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 13:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	264	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 11:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	160	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 09:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 07:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 05:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 03:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-02 01:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 23:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 21:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-05-01 19:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-30 23:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-30 21:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-30 19:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-30 17:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-30 15:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-30 13:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	277	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-30 11:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	169	500	是					
				氨氮（mg/L）	27.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-30 09:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	447	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-30 07:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	184	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-30 05:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-30 03:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-30 01:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-29 09:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-29 07:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-29 05:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-29 03:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-29 01:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-28 23:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-28 21:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-28 19:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-28 17:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-28 15:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-28 13:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	269	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-28 11:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	162	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-28 05:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-27 19:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-27 17:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-27 15:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-27 13:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	264	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-27 11:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	148	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-27 09:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-27 07:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-27 05:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-27 03:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-27 01:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 23:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 21:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 05:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 03:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-26 01:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-25 23:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-25 21:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-25 19:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-25 17:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-25 15:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-25 13:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	264	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-25 11:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	164	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-25 09:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-25 07:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-24 15:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-24 13:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	261	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-24 11:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	159	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-24 09:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-24 07:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-24 05:00:00	pH值（无量纲）	6.83	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-24 03:00:00	pH值（无量纲）	6.83	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-24 01:00:00	pH值（无量纲）	6.89	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-23 23:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-23 21:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-23 19:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-23 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-23 15:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-23 13:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	253	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-23 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	233	500	是					
				氨氮（mg/L）	--	45	--	--				设备设施故障
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-23 01:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-22 17:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-22 15:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-22 13:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	251	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-22 11:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	154	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-22 09:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-22 07:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-22 05:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-22 03:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-22 01:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 23:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 21:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 19:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 17:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 15:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 13:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	258	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 11:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	174	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 09:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 07:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-21 01:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 23:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 21:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 19:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 17:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 15:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 13:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	262	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 11:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 09:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 07:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 05:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 03:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-20 01:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 23:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 21:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 19:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 17:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 15:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 13:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	245	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 11:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 09:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 07:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 05:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-19 01:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-18 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-18 21:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-18 19:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-18 17:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-18 15:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-17 23:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-17 21:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-17 19:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-17 17:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-17 15:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-17 13:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	246	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-17 11:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	147	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-17 09:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-17 07:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-17 05:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-17 03:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-17 01:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-16 21:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-16 19:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-16 17:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-16 15:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-16 13:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	258	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-16 11:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	164	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-16 09:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	435	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-16 07:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	210	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-16 05:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-16 03:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-16 01:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-15 23:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-15 21:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-15 19:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-15 17:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-15 15:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-14 19:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-14 17:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-14 15:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-14 13:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	269	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-14 11:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	160	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-14 09:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-14 07:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-14 05:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-14 03:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	80	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-14 01:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 23:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 05:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 03:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-13 01:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-12 23:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-12 21:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-12 19:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.55	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-12 17:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-12 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-12 13:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	250	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-12 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	161	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-12 09:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-11 15:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-11 13:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	267	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-11 11:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	187	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-11 09:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-11 07:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-11 05:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-11 03:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-11 01:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-10 23:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-10 21:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-10 19:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-10 17:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-10 15:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-10 13:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	267	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-10 11:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	188	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-10 09:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-10 07:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-10 05:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 19:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 17:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 15:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 13:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	267	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 11:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	182	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 09:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	431	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-09 07:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-08 11:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	162	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-08 09:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-08 07:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-08 05:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-08 03:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-08 01:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-07 23:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-07 21:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-07 19:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-07 17:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-07 15:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-06 21:00:00	pH值（无量纲）	6.91	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-06 19:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-06 17:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-06 15:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-06 13:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	263	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-06 11:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	176	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-05 07:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-05 05:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-05 03:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-05 01:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-04 23:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-04 21:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-04 19:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-04 17:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-04 15:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-04 13:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	263	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-04 11:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	173	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-04 09:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-04 07:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-04 05:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-04 03:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-04 01:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 23:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 21:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 19:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 17:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 15:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 13:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	237	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 11:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	147	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 09:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 07:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 05:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 03:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-03 01:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-02 23:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	0.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-02 21:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-02 19:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-02 17:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-02 15:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-02 13:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	276	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-02 11:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	218	500	是					
				氨氮（mg/L）	35.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-02 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-01 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-01 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-01 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-01 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-01 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-01 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-01 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-01 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-01 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-01 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-01 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-04-01 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-31 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-31 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-31 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-31 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-31 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-31 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-31 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-31 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-31 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-31 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-31 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-31 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-30 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-30 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-30 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-30 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-30 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-29 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-28 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-28 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-28 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-28 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-28 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-28 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-28 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-28 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-28 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-28 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-27 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-27 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-27 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-27 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-27 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-27 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-27 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-27 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-27 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-27 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-27 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-26 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-25 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-24 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-23 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-22 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-22 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-22 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-22 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-22 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-22 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-22 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-22 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-21 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-21 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-21 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-21 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-21 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-21 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-20 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-20 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-19 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-19 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-19 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-19 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-19 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-19 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-19 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-19 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-19 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-19 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-19 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-19 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-18 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-17 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-16 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-15 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-15 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-15 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-15 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-15 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-15 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-15 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-14 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-13 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-12 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-12 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-12 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-12 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-12 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-12 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-12 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-12 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-12 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-12 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-12 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-12 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-11 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-11 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-11 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-11 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-11 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-10 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-10 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-10 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-10 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-10 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-10 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-09 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-08 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-08 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-08 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-08 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-08 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-08 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-08 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-08 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-08 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-08 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-07 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-07 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-07 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-07 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-07 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-07 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-06 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-06 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-06 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-06 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-06 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-06 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-06 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-06 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-06 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-06 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-05 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-05 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-05 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-05 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-05 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-05 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-05 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-05 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-05 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-05 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-05 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-05 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-04 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-04 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-04 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-04 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-04 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-04 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-04 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-04 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-04 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-04 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-04 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-04 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-03 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-03 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-03 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-03 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-03 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-03 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-03 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-03 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-03 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-03 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-03 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-03 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-02 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-02 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-02 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-02 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-02 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-02 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-02 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-02 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-02 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-02 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-02 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-03-01 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-27 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-26 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.32	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 09:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 05:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 03:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-25 01:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 21:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 19:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 09:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.37	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 07:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.33	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 05:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.34	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.40	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-24 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.46	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 23:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 19:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 13:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	225	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 11:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	163	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 09:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 05:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-23 01:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-22 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-22 21:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-22 19:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-22 17:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-22 15:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-22 13:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	231	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-22 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	173	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-22 09:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-22 07:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-22 05:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-22 03:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	35	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-22 01:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	0	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-21 23:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-21 21:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-21 19:00:00	pH值（无量纲）	6.92	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-21 17:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-21 15:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-21 13:00:00	pH值（无量纲）	6.91	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	249	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-21 11:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	177	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-21 09:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-21 07:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-21 01:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 23:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 21:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 19:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 17:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 15:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 13:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	233	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 11:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	180	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 09:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 07:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 05:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 03:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-20 01:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 23:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 21:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 19:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 17:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 15:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.39	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 13:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	246	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.37	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	179	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.43	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	407	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.35	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 07:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	233	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 05:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 03:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-19 01:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 23:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 21:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-18 01:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-17 23:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-17 21:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-17 19:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-17 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-17 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-17 13:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	256	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-17 11:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	182	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-17 09:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-17 07:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-17 05:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-17 03:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-17 01:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-16 21:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-16 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-16 17:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-16 15:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-16 13:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	245	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-16 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	186	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-16 09:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-16 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-16 05:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-16 03:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-16 01:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 23:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 21:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 15:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 13:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	249	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 11:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	188	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 09:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 05:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 03:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-15 01:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 23:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 21:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 19:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 17:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 13:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	244	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 11:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	185	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 09:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 07:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 05:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-14 01:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-13 23:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-11 17:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-11 15:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-11 13:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	252	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-11 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	158	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-11 09:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-11 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-11 05:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-11 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-11 01:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-10 23:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 19:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 17:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 13:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	254	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 11:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	168	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 09:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 07:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 05:00:00	pH值（无量纲）	6.93	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 03:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-09 01:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 23:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 21:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 13:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	241	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 11:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	163	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.91	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 09:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 05:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 03:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-08 01:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-07 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-07 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-07 19:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 23:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 21:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 19:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 17:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	233	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 11:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	143	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 05:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	79	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 03:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-06 01:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-05 23:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-05 21:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-05 19:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.50	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-05 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.66	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-05 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.46	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-05 13:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	234	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-05 11:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	155	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-05 09:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	420	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-05 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	198	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-05 05:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-05 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-05 01:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-04 23:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-04 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-04 19:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.40	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-04 17:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.40	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-04 15:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 19:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 17:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 15:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 13:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	257	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 11:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	168	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 09:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 05:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-03 01:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.41	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 23:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.55	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 21:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.77	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 19:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.96	45	是					
				总磷（mg/L）	1.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.19	45	是					
				总磷（mg/L）	1.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.37	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 13:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	247	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 11:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	169	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 09:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 05:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 03:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-02 01:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-01 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-01 21:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-01 19:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-01 17:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-01 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-01 13:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	253	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-01 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	171	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-01 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-01 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-01 05:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-01 03:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-02-01 01:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 23:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 19:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 17:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 15:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 13:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	334	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.33	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 11:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 07:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 05:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 03:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-31 01:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-30 23:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-30 21:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.36	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-30 19:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.36	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-30 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.38	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-30 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.35	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-30 13:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	241	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-30 11:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-30 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	73	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-30 07:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	72	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-30 05:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	69	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-30 03:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	68	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-30 01:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-29 23:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-29 21:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-29 19:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-29 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-29 15:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-29 13:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	238	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-29 11:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	154	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-29 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	410	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-29 07:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	201	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-29 05:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-29 03:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-29 01:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-28 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-28 21:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-28 19:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.33	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-28 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-28 15:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-28 13:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	248	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-28 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	174	500	是					
				氨氮（mg/L）	22.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-28 05:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-28 03:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-28 01:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 23:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-27 21:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 21:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 19:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.27	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 13:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	236	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 11:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	162	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 09:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 07:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 05:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 03:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-26 01:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-25 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-25 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-25 19:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-25 17:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-25 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-25 13:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	247	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-25 11:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	149	500	是					
				氨氮（mg/L）	22.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-25 09:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-25 07:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-25 05:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-25 03:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-25 01:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-24 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-24 21:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-24 19:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-24 17:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-24 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-24 13:00:00	pH值（无量纲）	6.94	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-23 17:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-23 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-23 13:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	247	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-23 11:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	175	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-23 09:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-23 07:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-23 05:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-23 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-23 01:00:00	pH值（无量纲）	7.16	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 03:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-22 01:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 23:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.40	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 21:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.51	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 19:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.71	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.92	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 15:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.50	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 13:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	264	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 11:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	184	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 09:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 07:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-21 01:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 23:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 21:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 19:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 17:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	228	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 11:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	147	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	74	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 03:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	78	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-20 01:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-19 23:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-19 21:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-19 19:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-19 17:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-18 23:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-18 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	93	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-18 19:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-18 17:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-18 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-18 13:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	245	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-18 11:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	174	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-18 09:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-18 07:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-18 05:00:00	pH值（无量纲）	6.97	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-18 03:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-18 01:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-17 23:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-17 21:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-17 19:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-17 17:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.92	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-17 15:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-17 13:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	246	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-17 11:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	162	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-17 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-17 07:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-17 05:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-17 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-17 01:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-16 23:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-16 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-16 19:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.34	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-16 17:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-16 15:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-16 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	240	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-16 11:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	172	500	是					
				氨氮（mg/L）	21.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-16 09:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-16 07:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-16 05:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-16 03:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-16 01:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-15 23:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-15 21:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-15 19:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.48	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-15 17:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-15 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-15 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	241	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-15 11:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	165	500	是					
				氨氮（mg/L）	22.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-15 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	418	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-15 07:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	212	500	是					
				氨氮（mg/L）	19.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-15 05:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-15 03:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-15 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-14 23:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-14 21:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-14 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-14 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-14 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-14 13:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	237	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-14 11:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-14 09:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.19	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-14 07:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-14 05:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-14 03:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-14 01:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-13 23:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-13 21:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-13 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-13 17:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-13 15:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-13 07:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-13 05:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-13 03:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-13 01:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-12 23:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	94	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.52	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-12 21:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-12 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-12 17:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-12 15:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-12 13:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	234	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-12 11:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	183	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.86	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-12 09:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-12 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	106	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-12 05:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-12 03:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-12 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 23:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 21:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 19:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	114	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 17:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-11 13:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-10 19:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-10 17:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-10 15:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-10 09:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-10 07:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-10 05:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-10 03:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.52	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-10 01:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.65	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-09 23:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.48	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-09 21:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-09 19:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-09 17:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-09 15:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-09 13:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	234	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-09 11:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	142	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-09 09:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-09 07:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-09 05:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.95	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-09 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-09 01:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	82	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-08 23:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-08 21:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-08 19:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-08 17:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-08 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	98	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-08 13:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	244	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-08 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	176	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-08 09:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	420	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-08 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	223	500	是					
				氨氮（mg/L）	17.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-08 05:00:00	pH值（无量纲）	7.23	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-08 03:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-08 01:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-07 23:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-07 21:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-07 19:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-07 17:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）								

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-07 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	184	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-07 09:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.96	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-07 07:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-07 05:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-07 03:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	116	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-07 01:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-06 23:00:00	pH值（无量纲）	7.13	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	110	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-06 21:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是					

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 21:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 19:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 17:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 13:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	255	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 11:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	152	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 07:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 05:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 03:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.80	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-05 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 23:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	89	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.43	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 21:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 19:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	87	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 15:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	95	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 13:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	239	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 11:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	161	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 09:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.82	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					


中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 07:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	101	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.70	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 05:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.11	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 03:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-04 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-03 23:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-03 21:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-03 19:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	96	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-03 17:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-03 15:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-03 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	258	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-03 11:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	193	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-03 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-03 07:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-03 05:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	132	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-03 03:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-03 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-02 23:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	112	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-02 21:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-02 19:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					


中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-02 17:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-02 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-02 13:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	243	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-02 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	183	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-02 09:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	115	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.94	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-02 07:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-02 05:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	109	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-02 03:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-02 01:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-01 23:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-01 21:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-01 19:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-01 17:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.61	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-01 15:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	117	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-01 13:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	247	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-01 11:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	162	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-01 09:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	405	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-01 07:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	211	500	是					
				氨氮（mg/L）	16.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-01 05:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.12	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					


中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-01 03:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2026-01-01 01:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-31 23:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-31 21:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	100	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-31 19:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-31 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	103	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-31 15:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	104	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.91	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-31 13:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	250	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-31 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	160	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-31 09:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-31 07:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	75	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-31 05:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-31 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.39	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-31 01:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	85	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.58	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-30 23:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	90	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.92	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-30 21:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	86	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.79	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-30 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	84	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.56	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-30 17:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	83	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.44	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-30 15:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	88	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.47	8	是					


中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-30 13:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	241	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.38	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-30 11:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	152	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-30 09:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-30 07:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.37	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-30 05:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-30 03:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	71	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-30 01:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	76	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-29 23:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	77	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-29 21:00:00	pH值（无量纲）	7.12	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	81	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.32	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-29 19:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	91	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.64	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-29 17:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是					


中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-28 23:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	97	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-28 21:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	102	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-28 19:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.56	45	是					
				总磷（mg/L）	0.32	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-28 17:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	92	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-28 15:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	99	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-28 13:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	245	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.54	45	是					
				总磷（mg/L）	0.35	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-28 11:00:00	pH值（无量纲）	7.10	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	166	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	108	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	105	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.49	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-28 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-28 03:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-28 01:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-27 23:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-27 21:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-27 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-27 17:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.25	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-27 15:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	387	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.31	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-27 13:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.42	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-27 11:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.44	8	是					

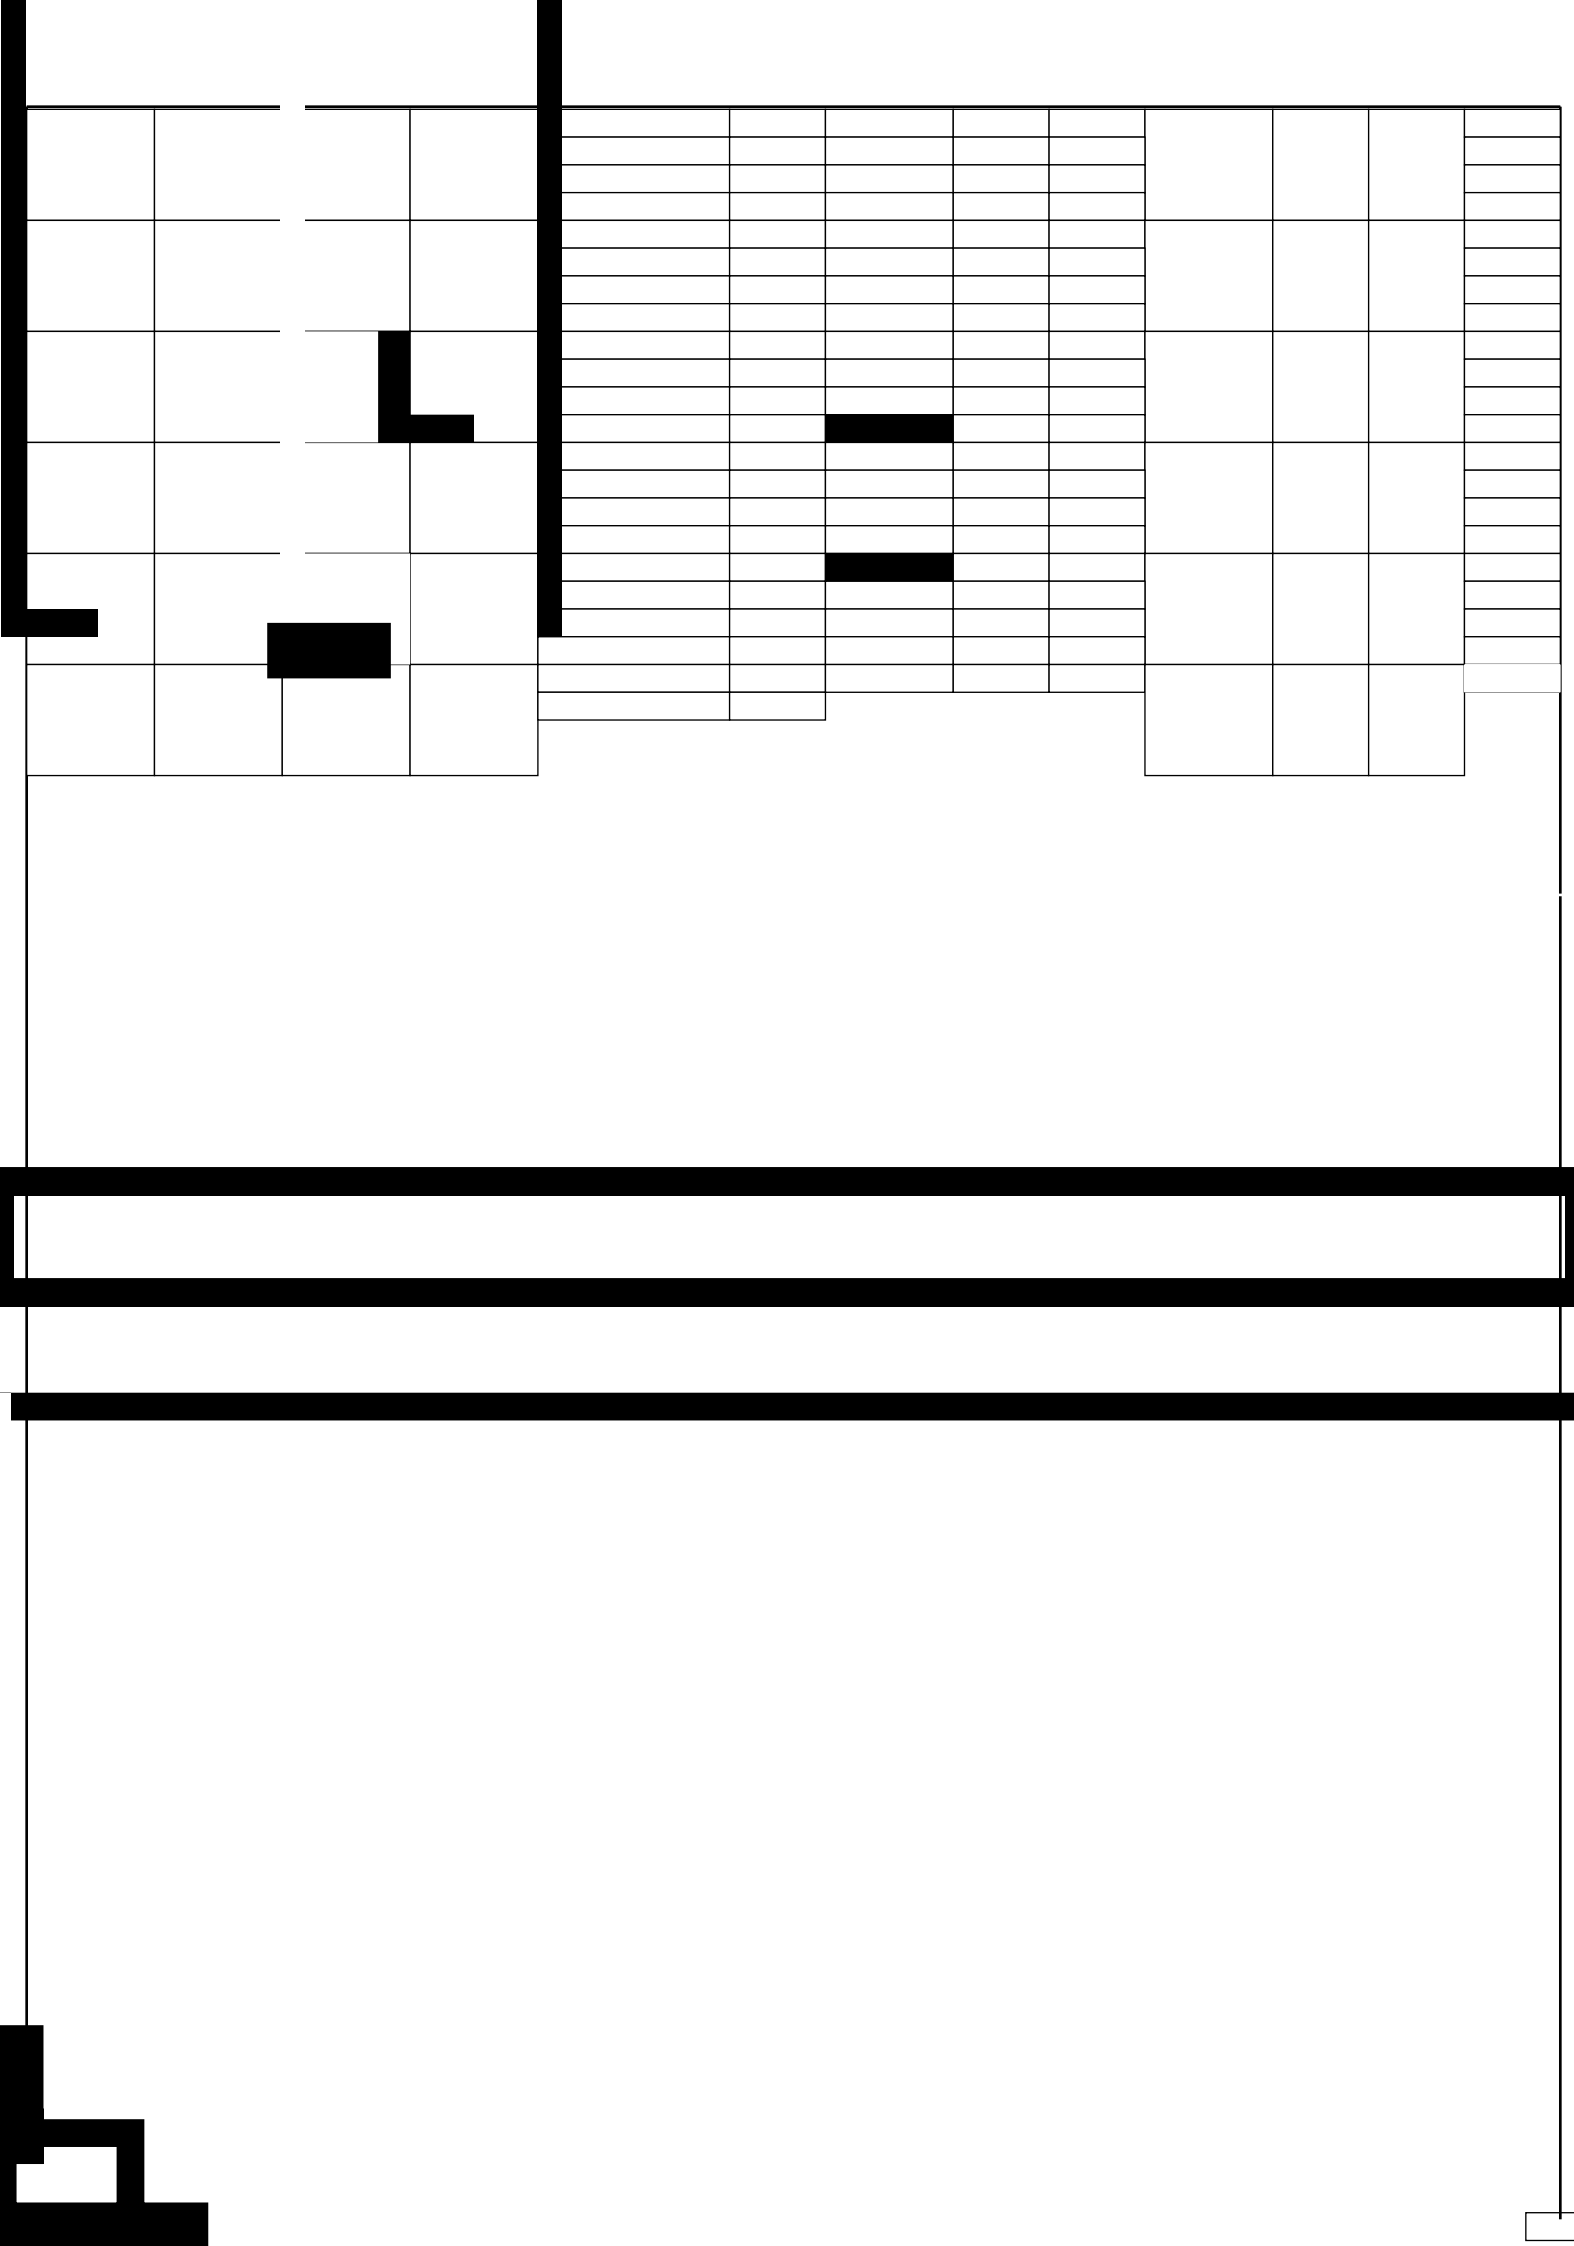


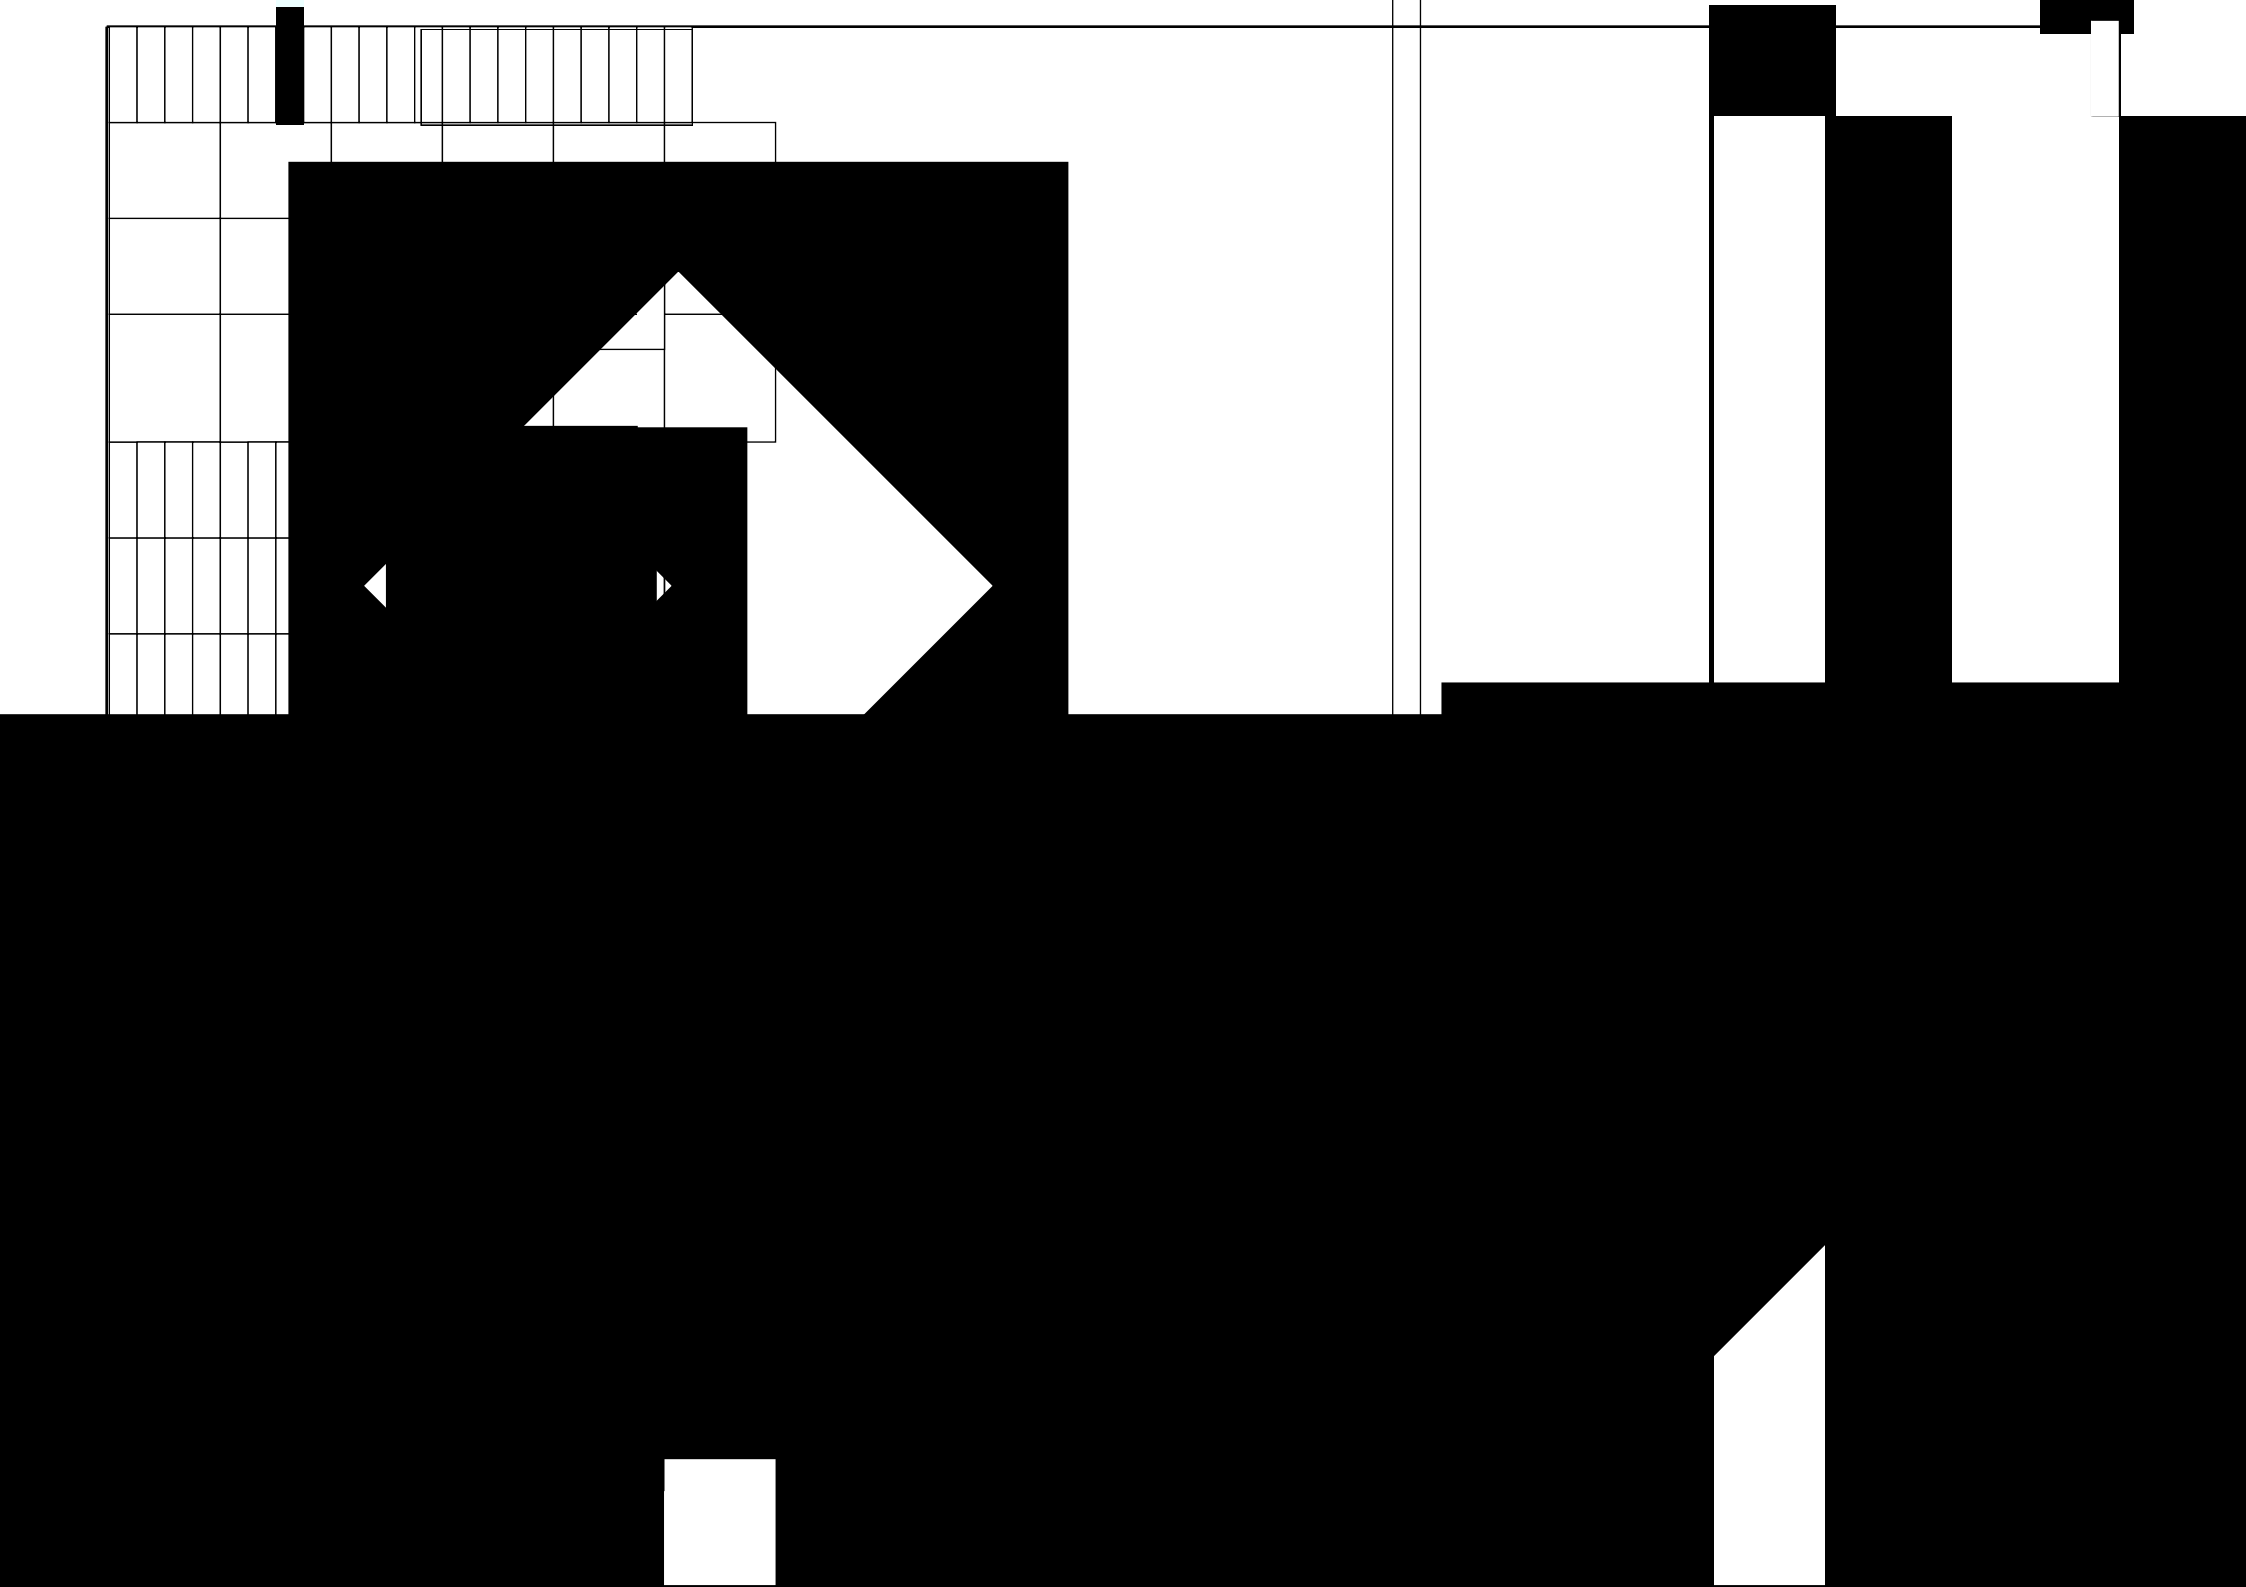


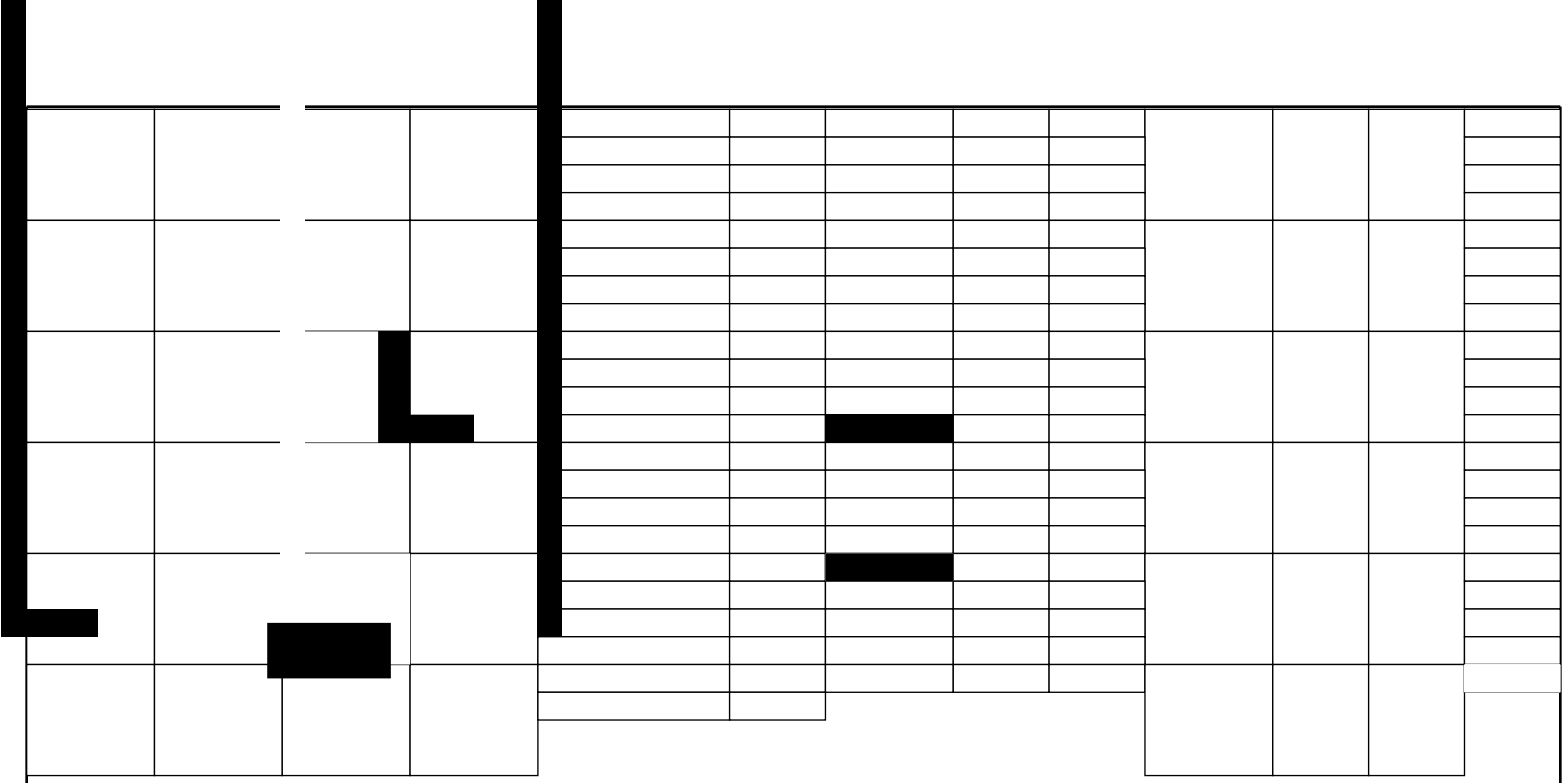


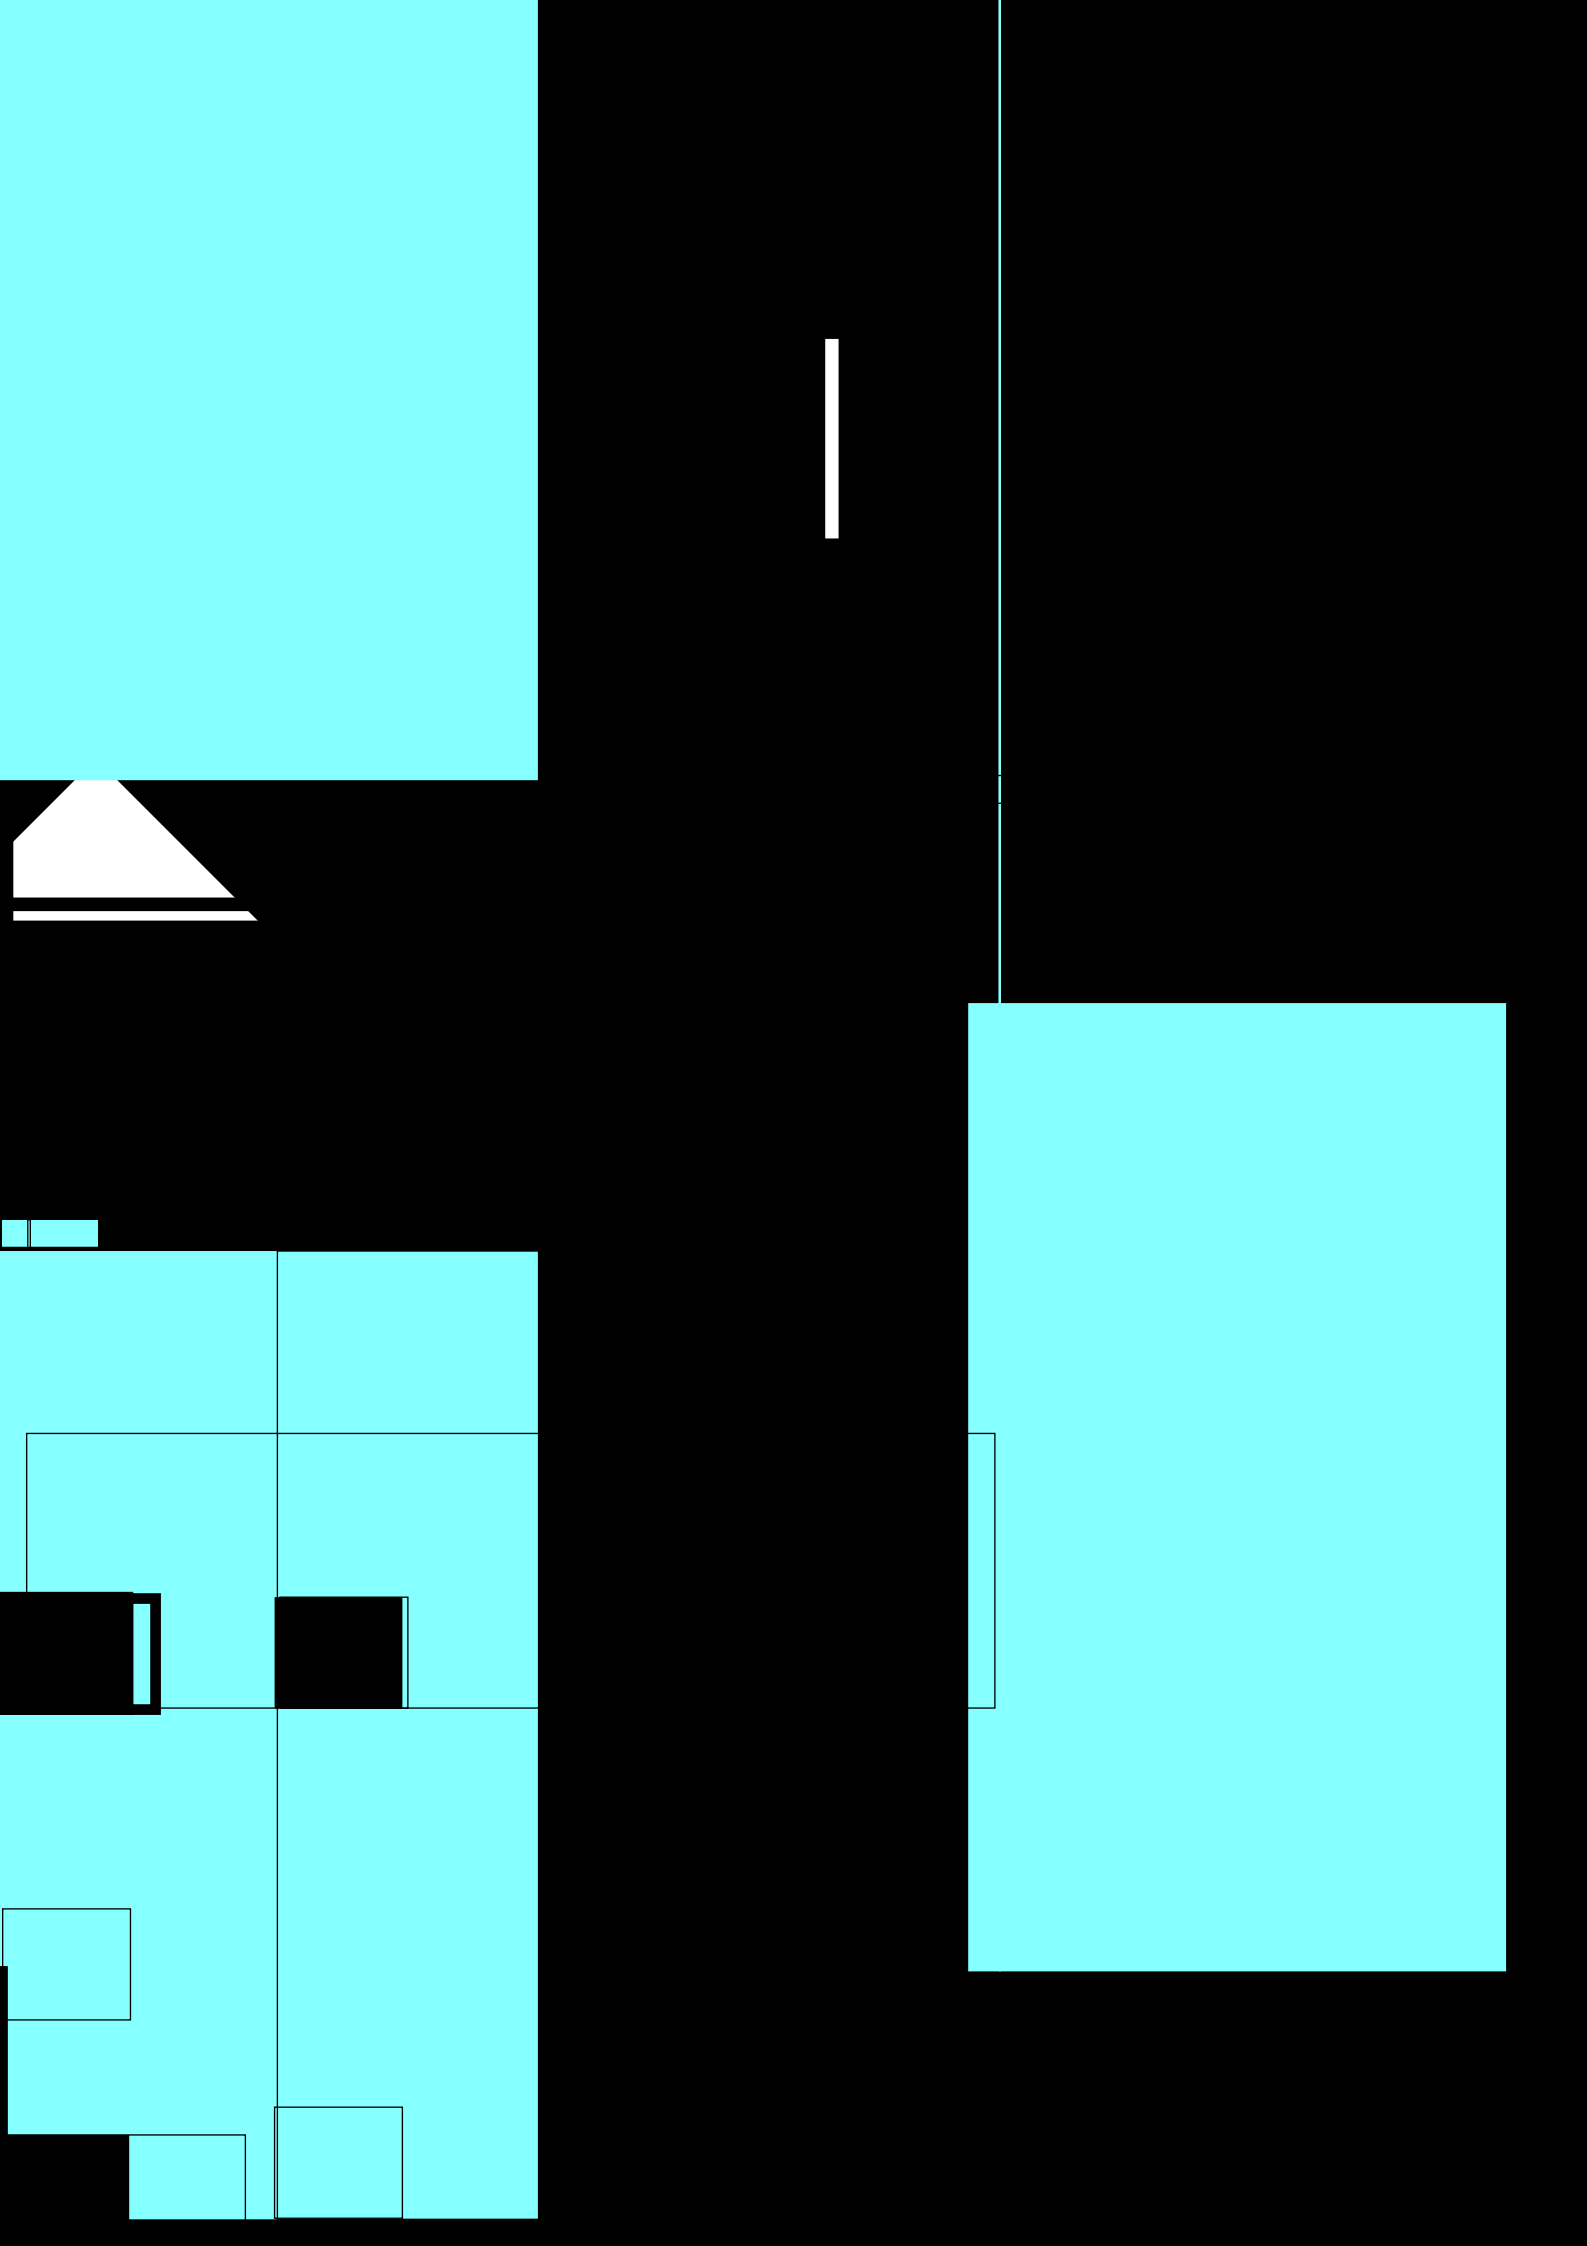





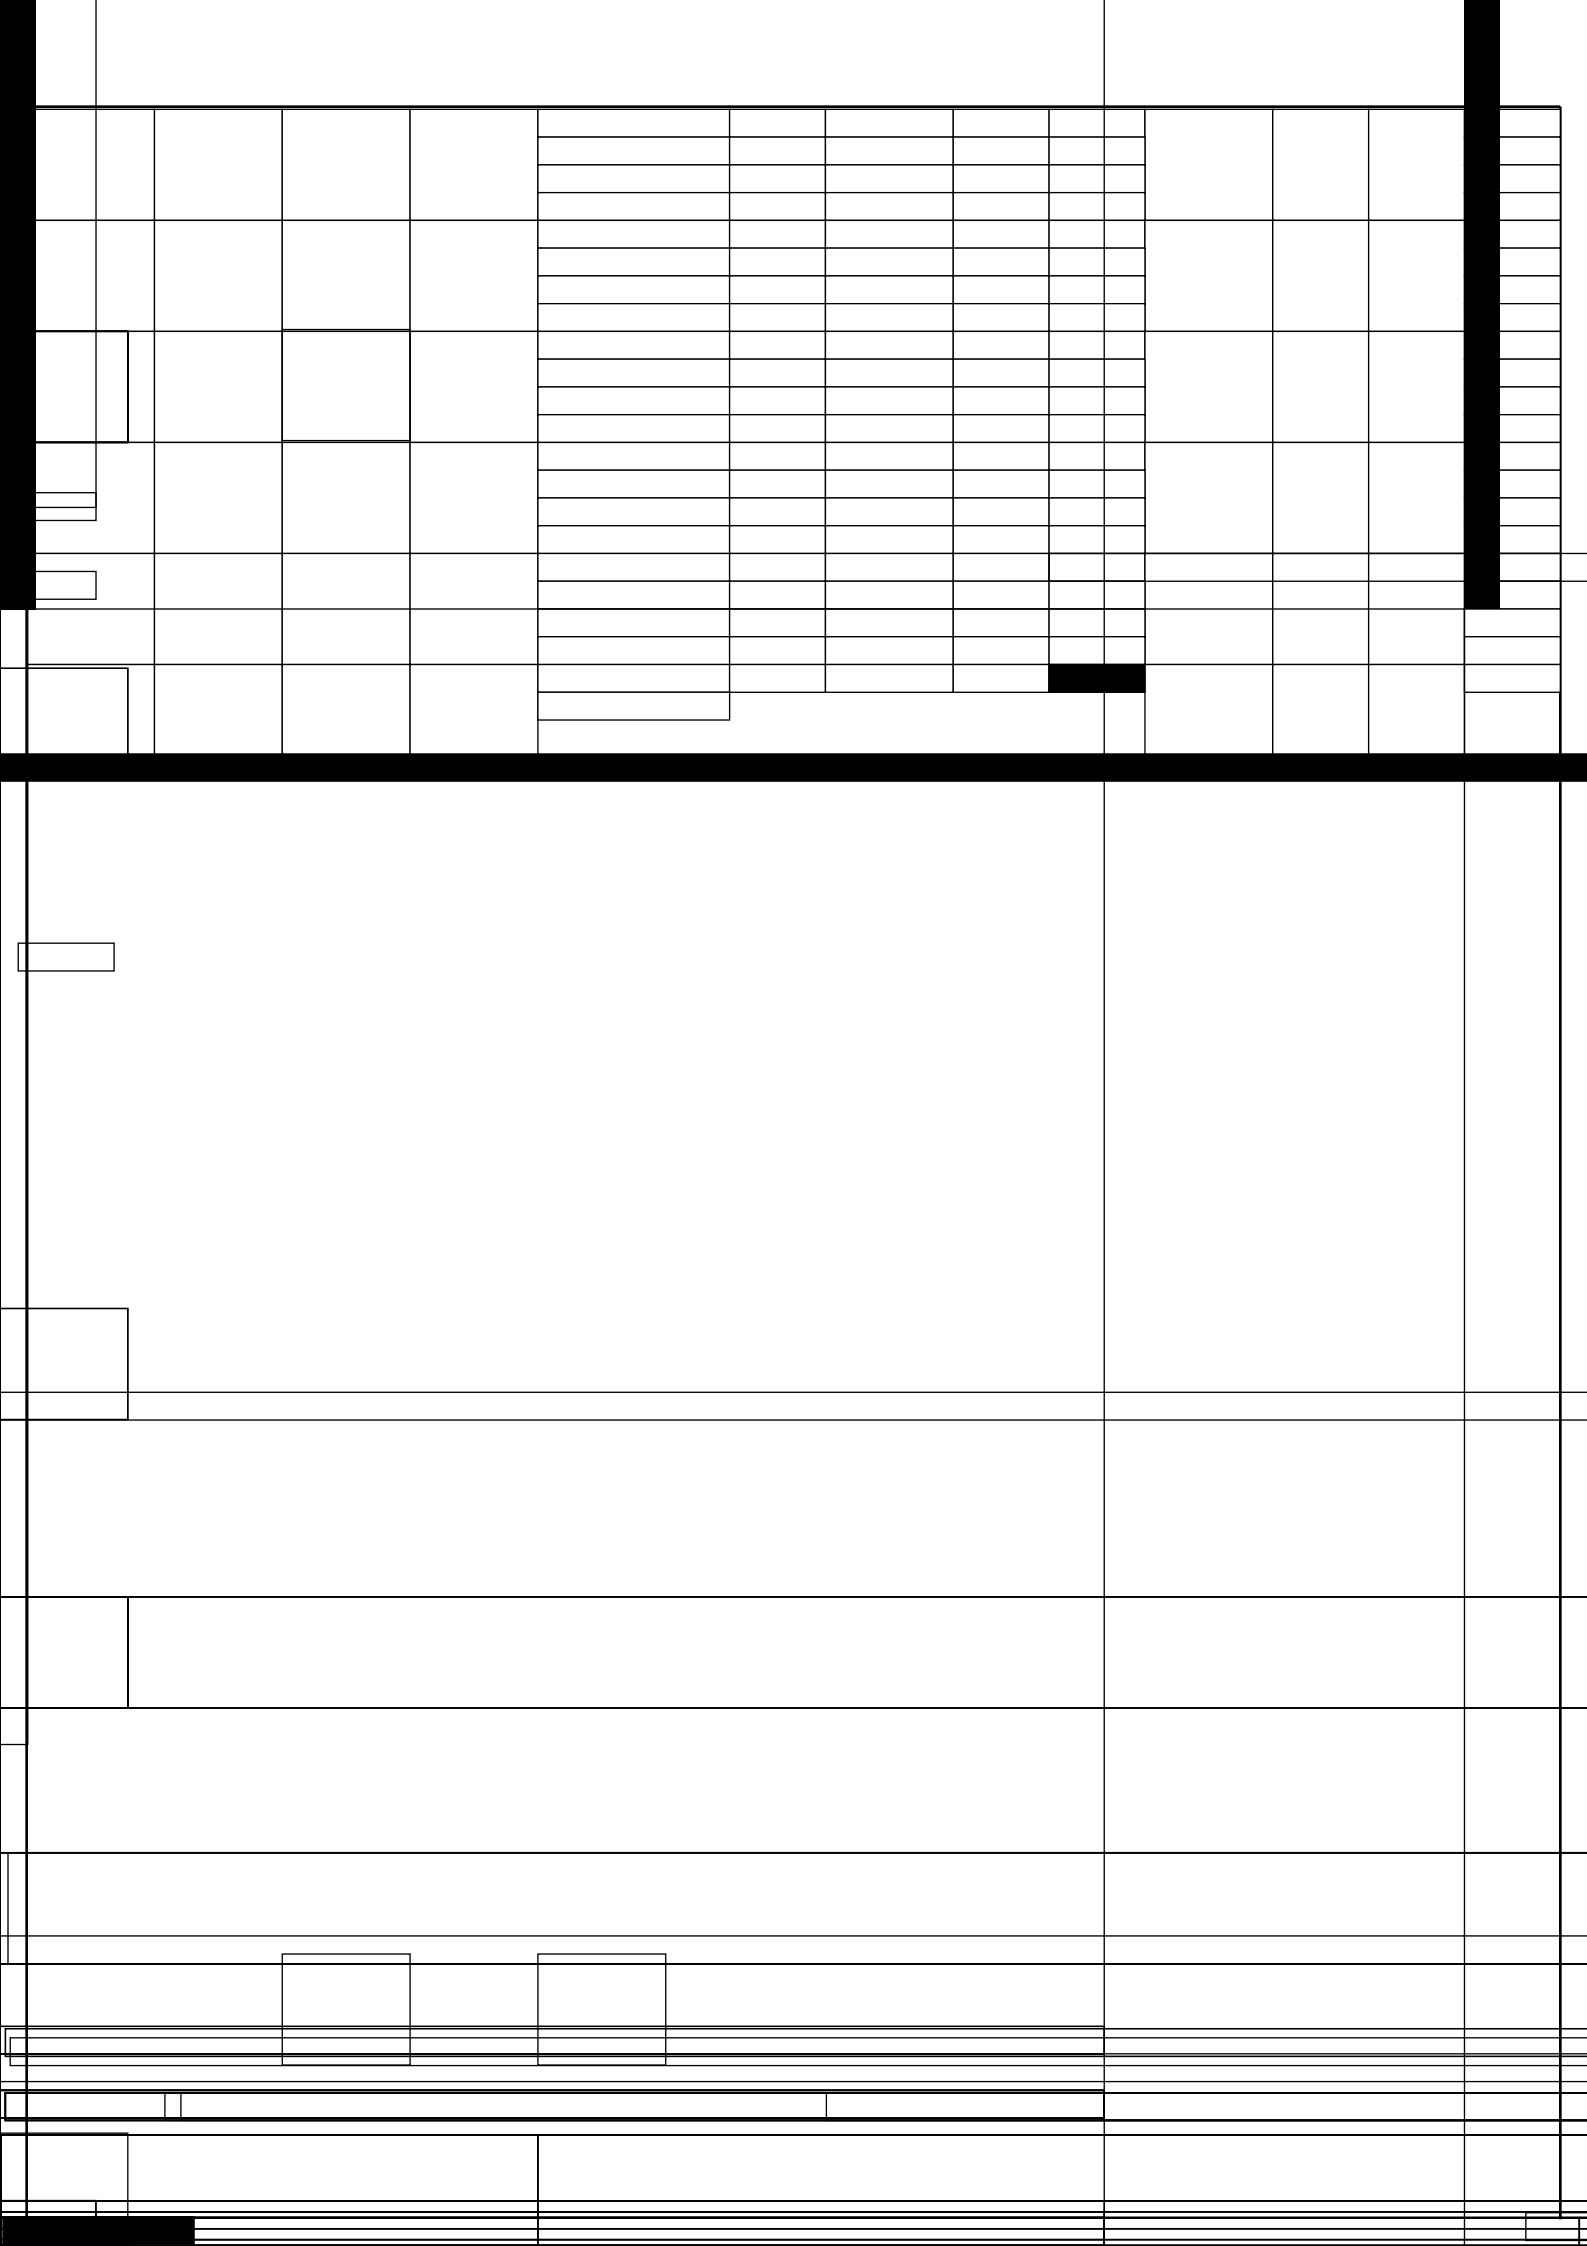

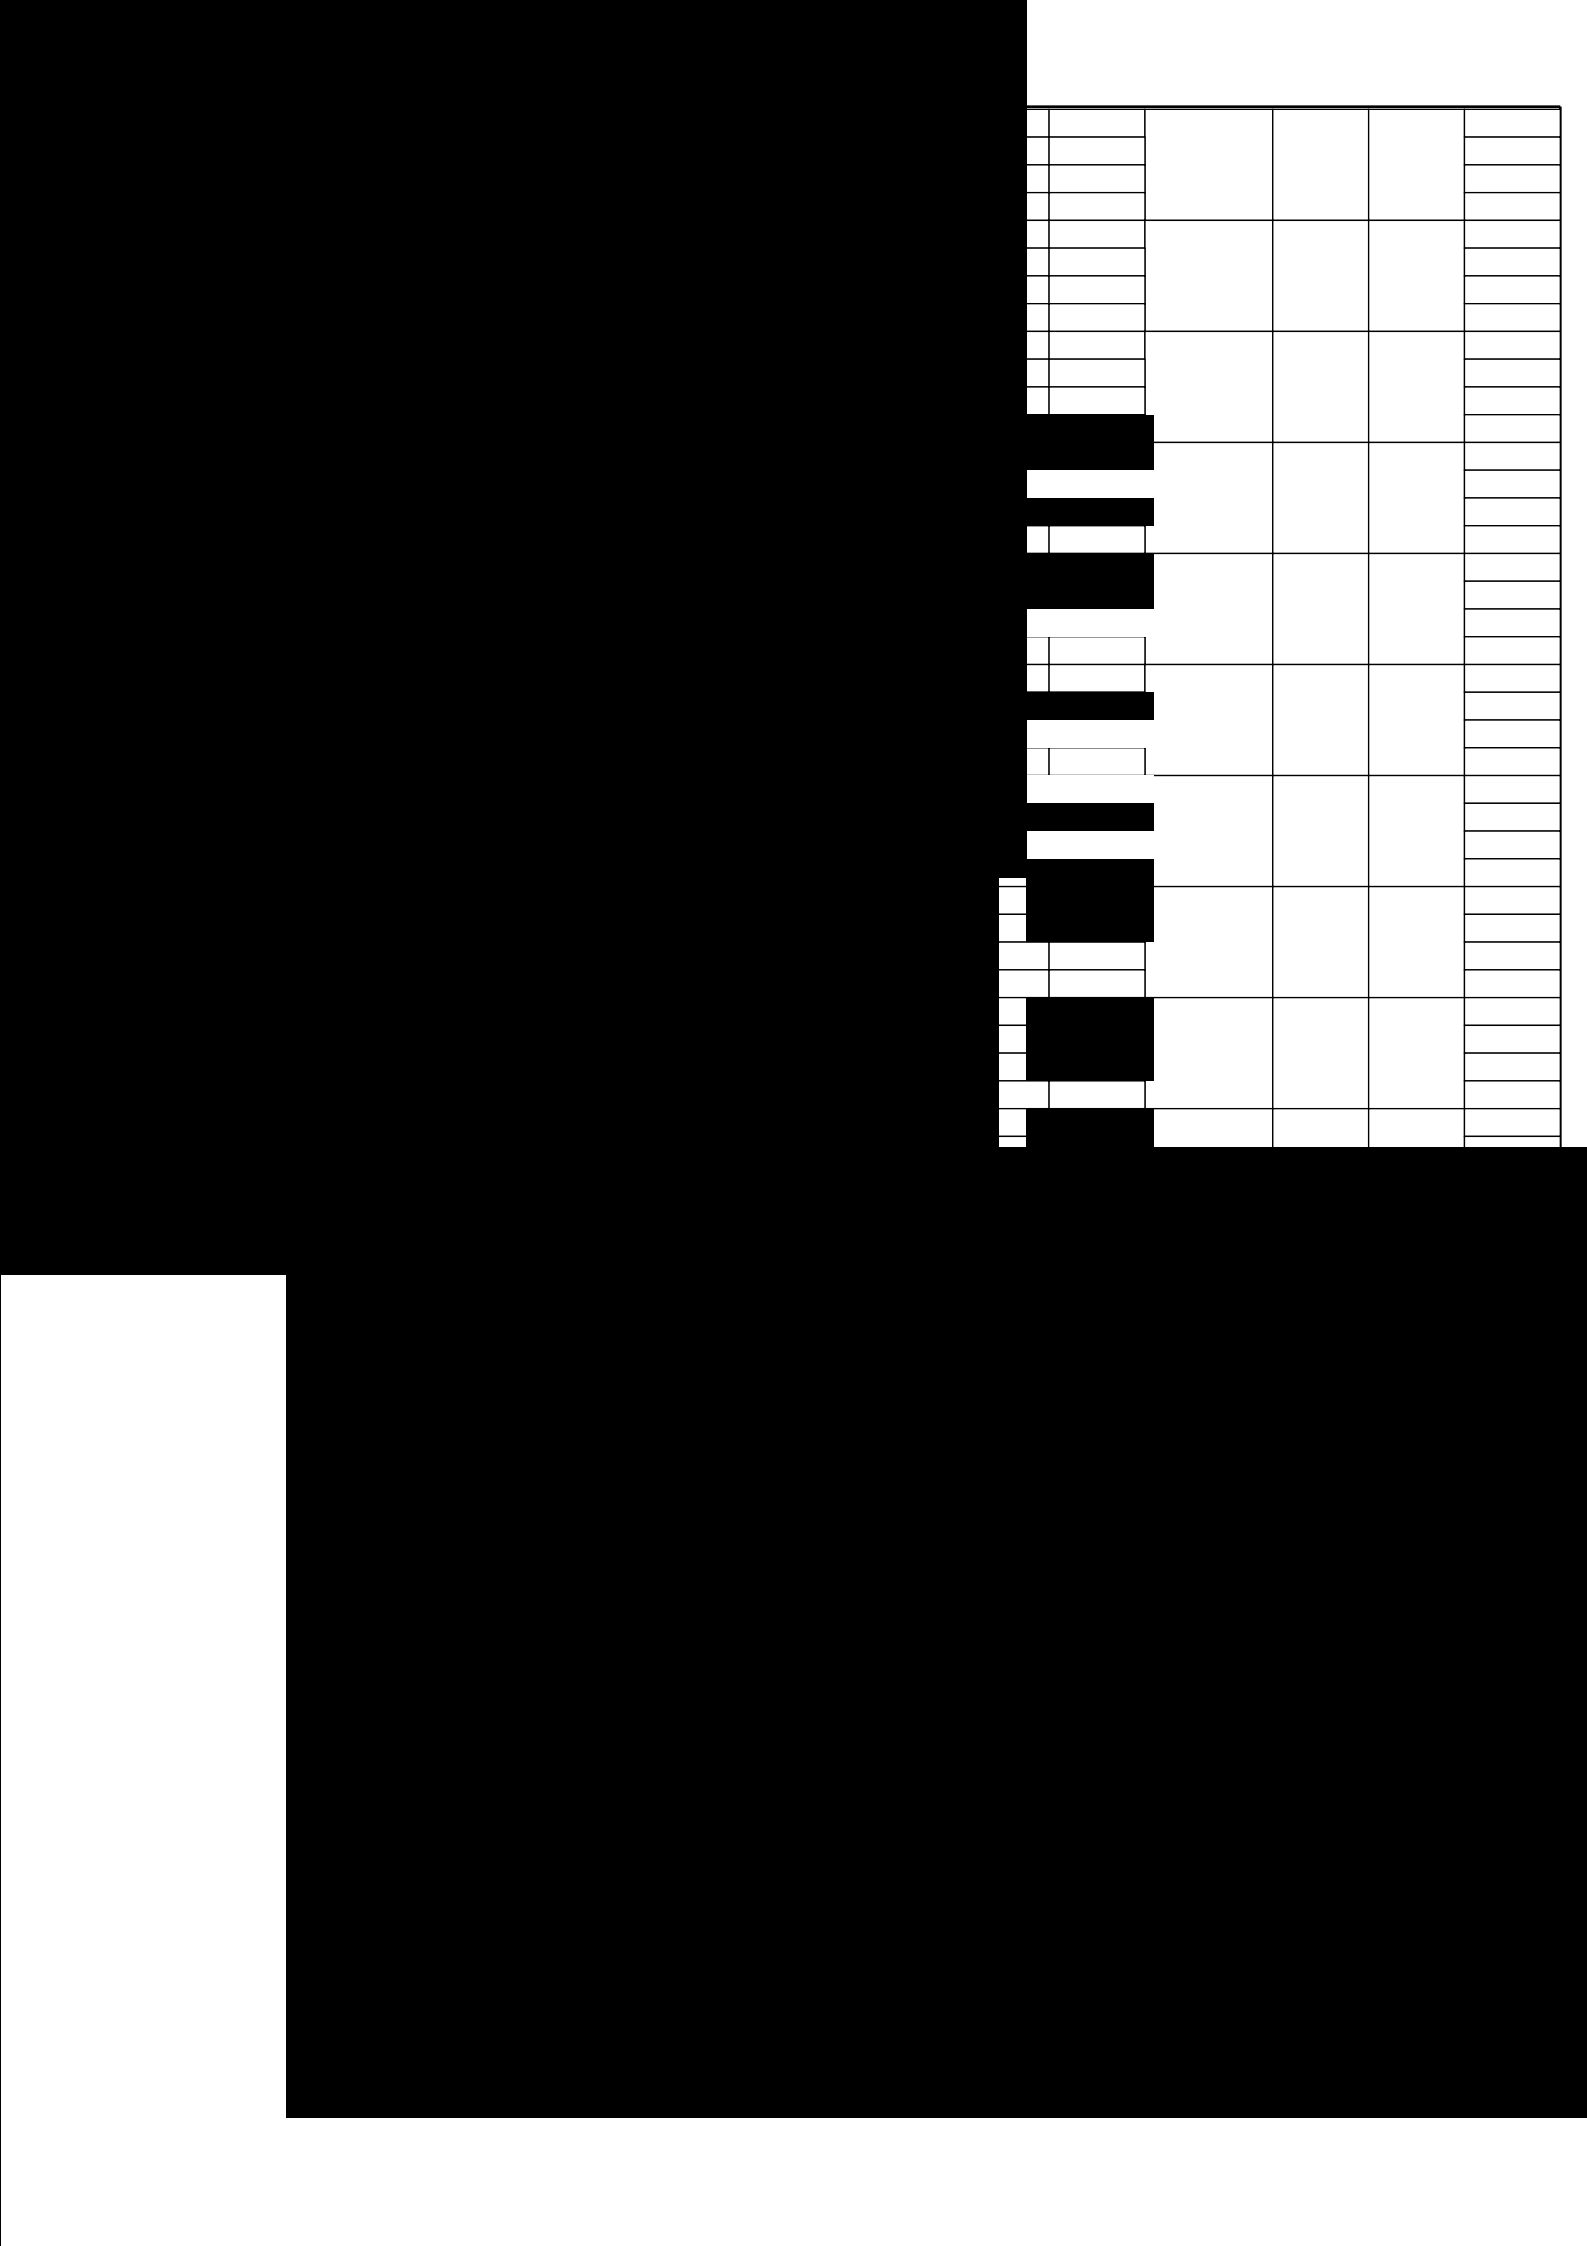









中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-05 05:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	178	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-05 03:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	177	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-05 01:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	178	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 23:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	175	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.60	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 21:00:00	pH值（无量纲）	7.02	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	166	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 17:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 15:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	147	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 13:00:00	pH值（无量纲）	7.11	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	289	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 11:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	218	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.02	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 09:00:00	pH值（无量纲）	6.90	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	466	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.88	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 07:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	233	500	是					
				氨氮（mg/L）	15.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 05:00:00	pH值（无量纲）	6.96	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 03:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	153	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-04 01:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	153	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-03 23:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	155	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.23	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-03 21:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	161	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.44	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-03 19:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	163	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-12-03 17:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	161	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					

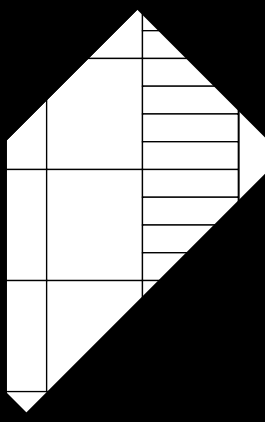


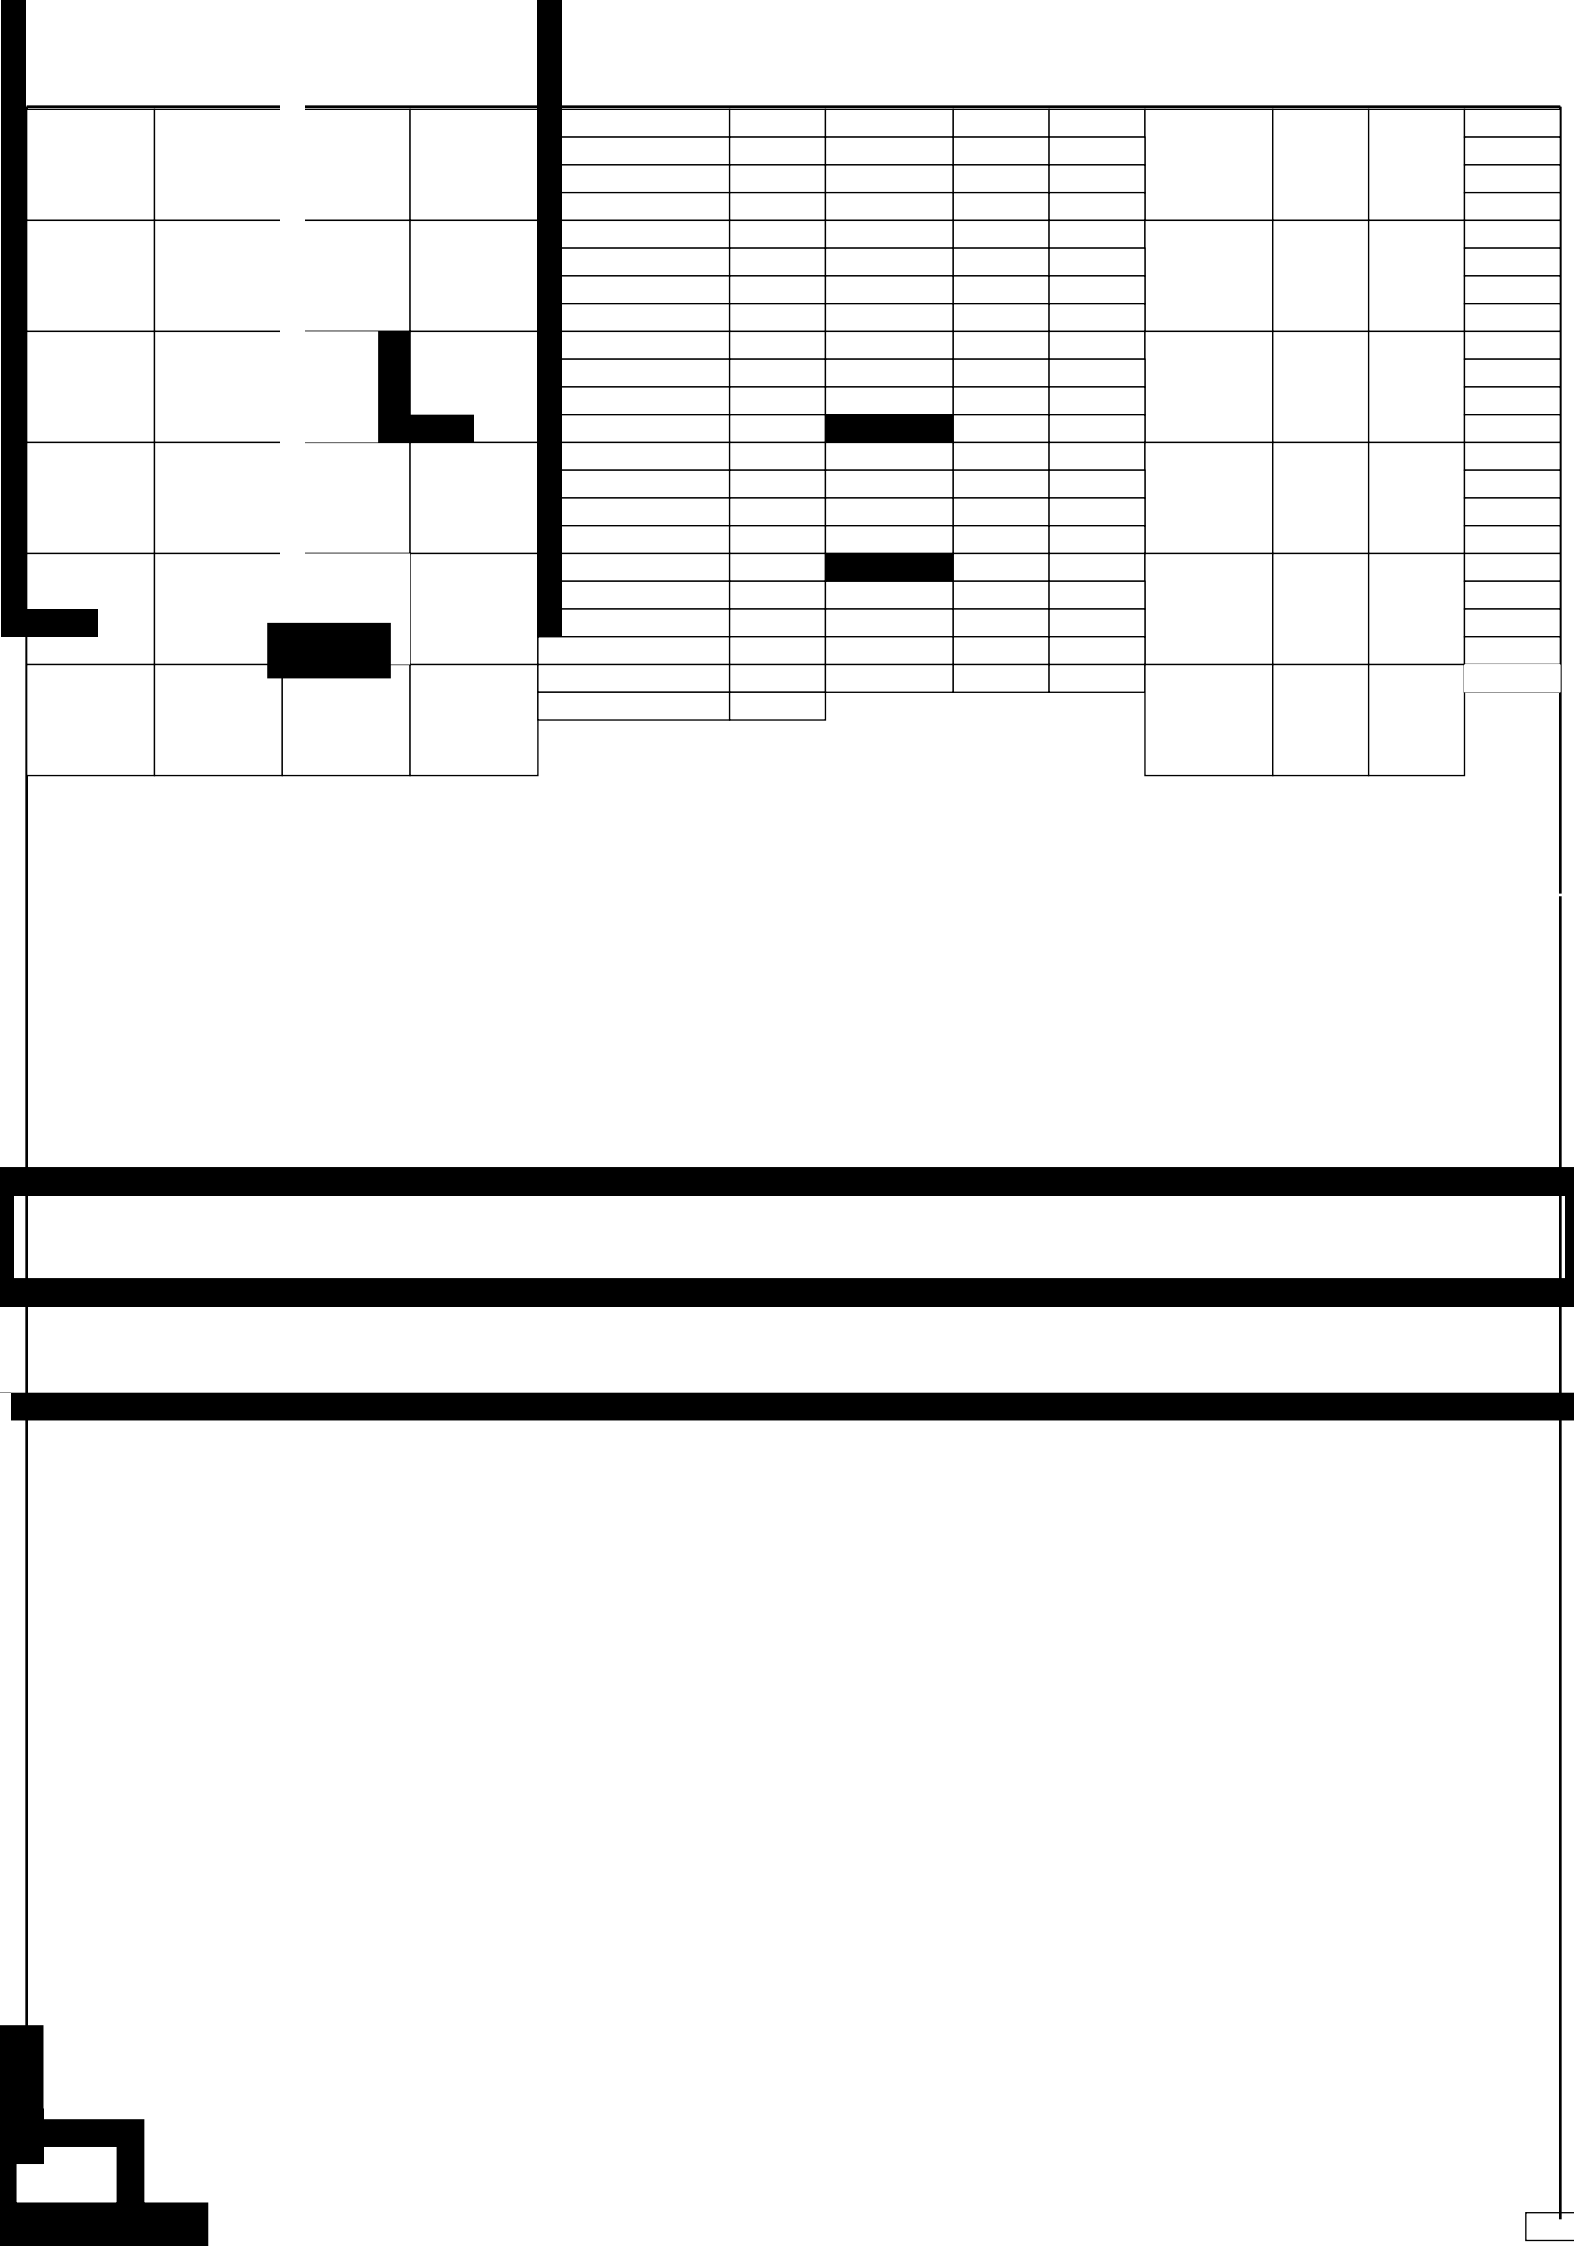






中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 15:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	145	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 13:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	264	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.58	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 11:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	193	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 09:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.97	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 07:00:00	pH值（无量纲）	7.06	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.73	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	148	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.65	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 03:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	155	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.32	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-23 01:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	153	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 23:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	147	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.00	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 21:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	151	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.28	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 19:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	153	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.42	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 17:00:00	pH值（无量纲）	7.04	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 15:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	144	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 13:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	269	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.85	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 11:00:00	pH值（无量纲）	7.03	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	183	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 09:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 07:00:00	pH值（无量纲）	7.00	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 05:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.17	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 03:00:00	pH值（无量纲）	7.05	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	128	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					


中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-22 01:00:00	pH值（无量纲）	6.98	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-21 23:00:00	pH值（无量纲）	7.01	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-21 21:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-21 19:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	147	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-21 17:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	158	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.28	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-21 15:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.35	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-21 13:00:00	pH值（无量纲）	6.99	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	272	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-21 11:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	182	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.16	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-21 09:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-21 07:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-21 05:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-21 03:00:00	pH值（无量纲）	7.07	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	144	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.77	45	是					
				总磷（mg/L）	0.24	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-21 01:00:00	pH值（无量纲）	7.09	6.5~9	是					

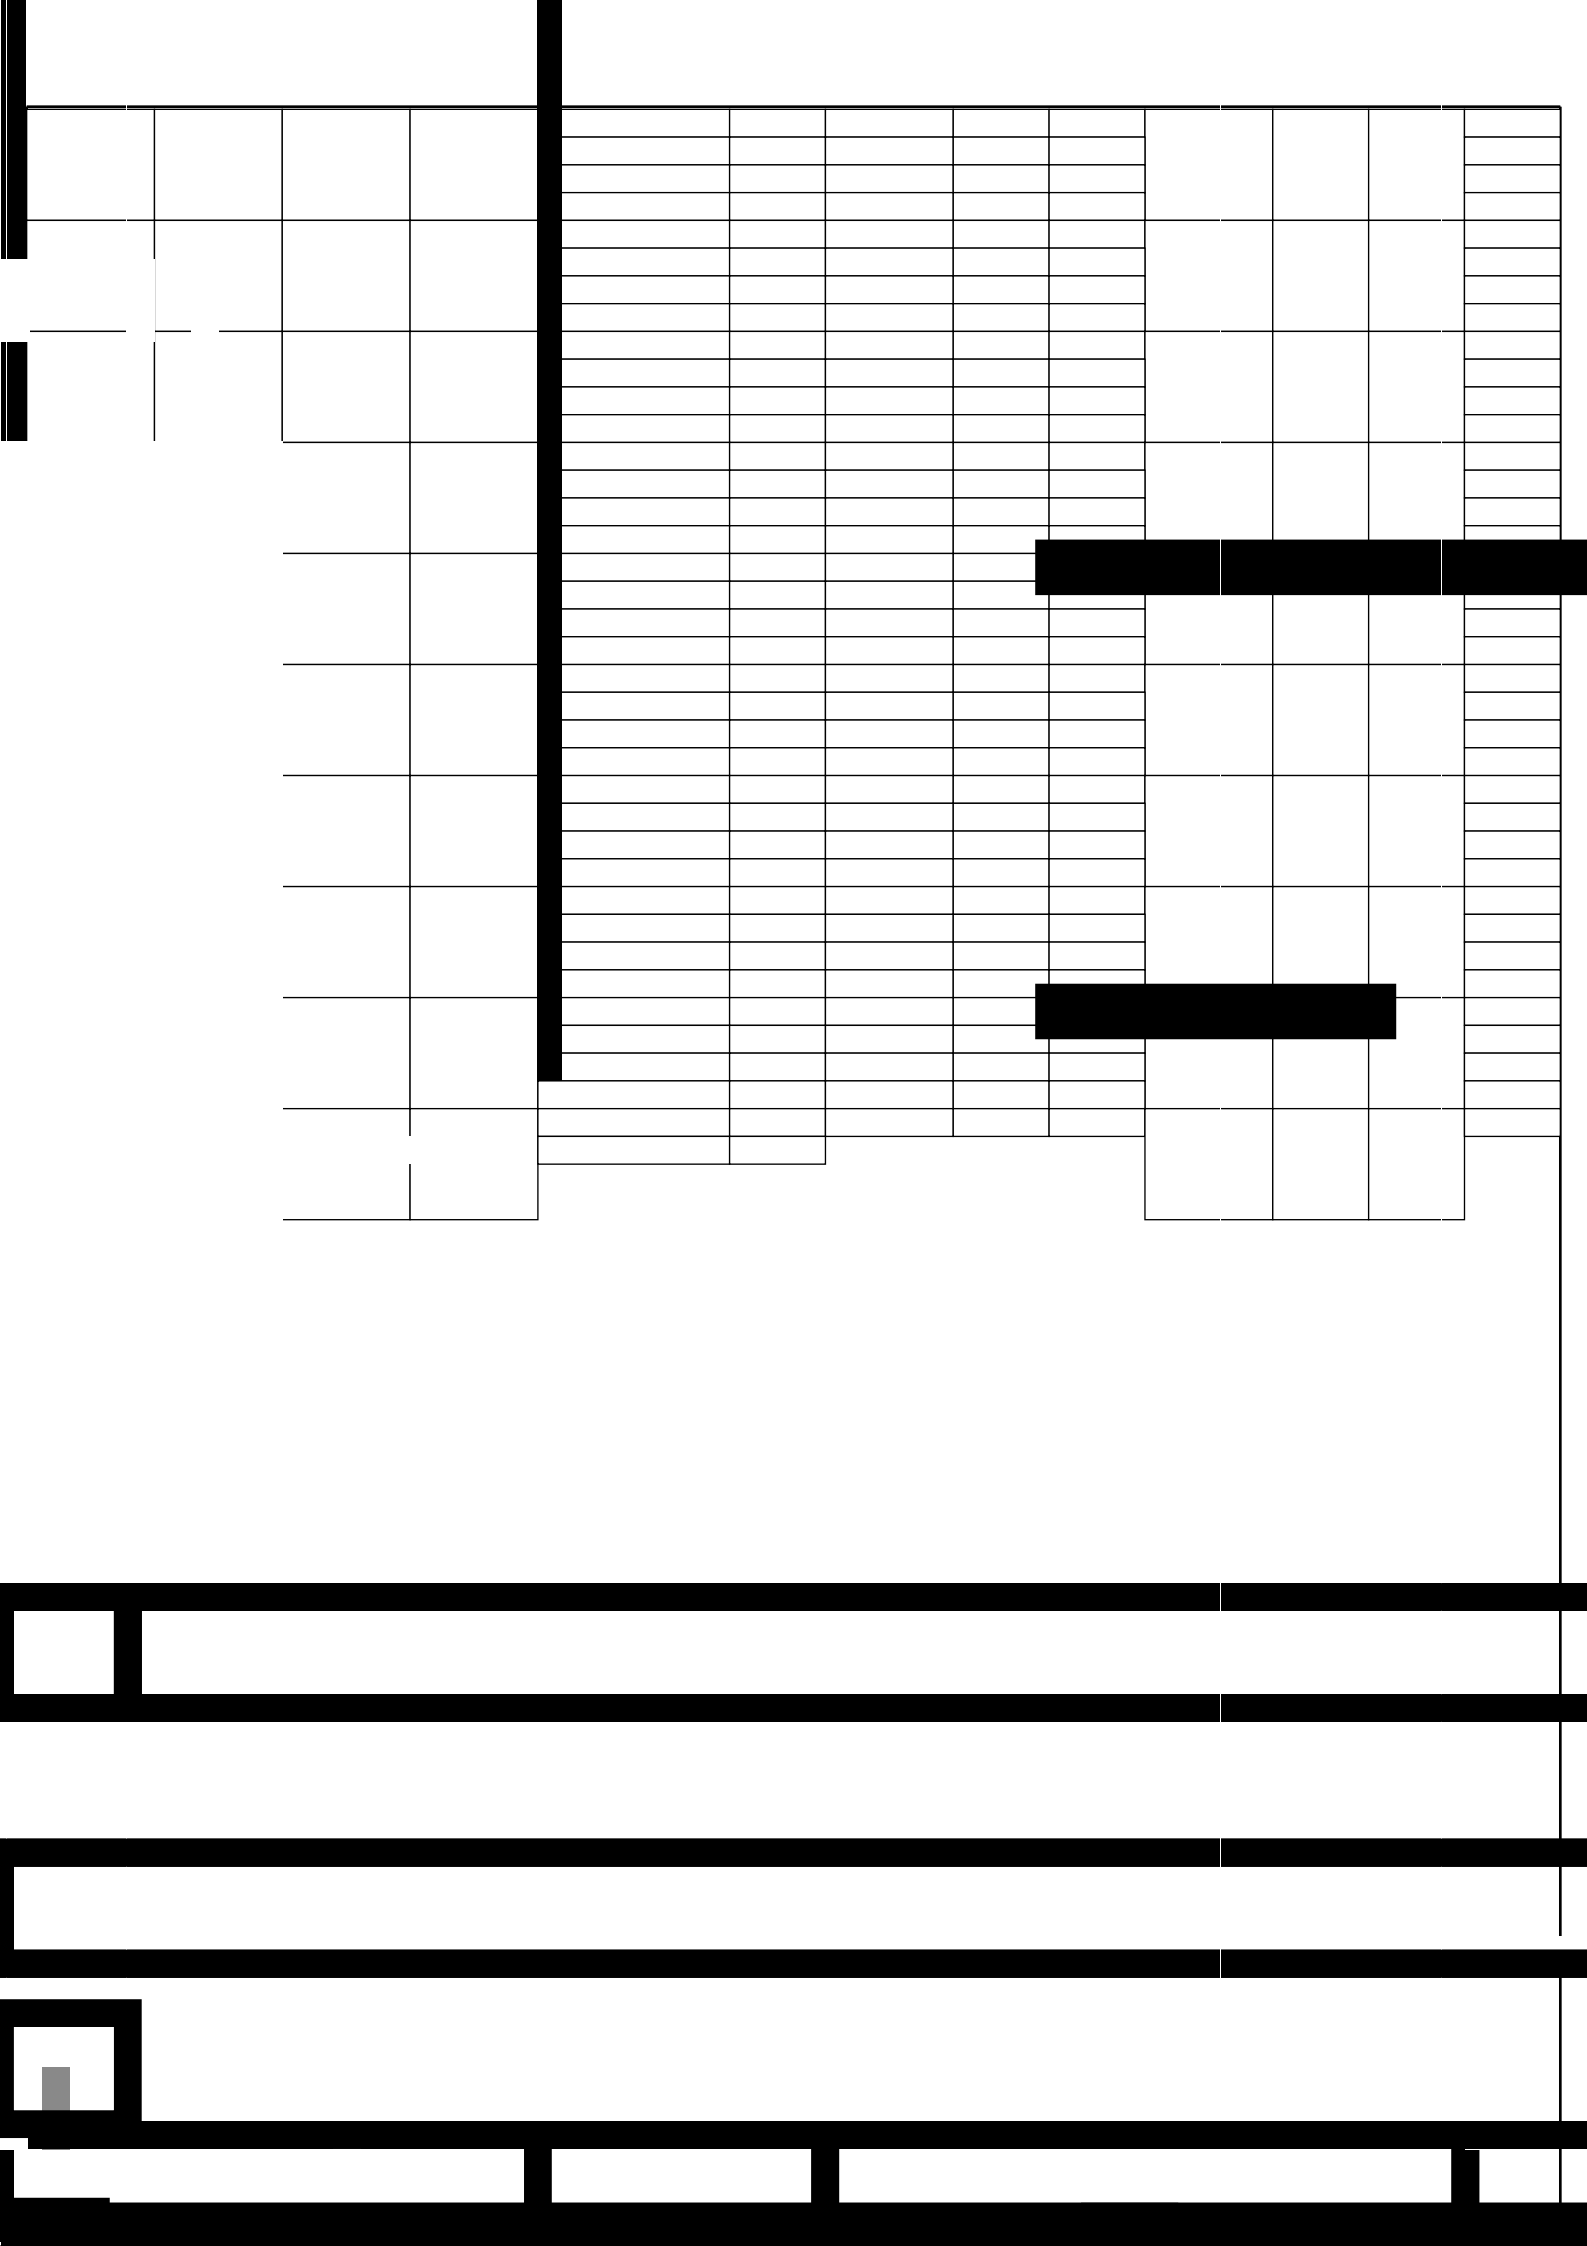







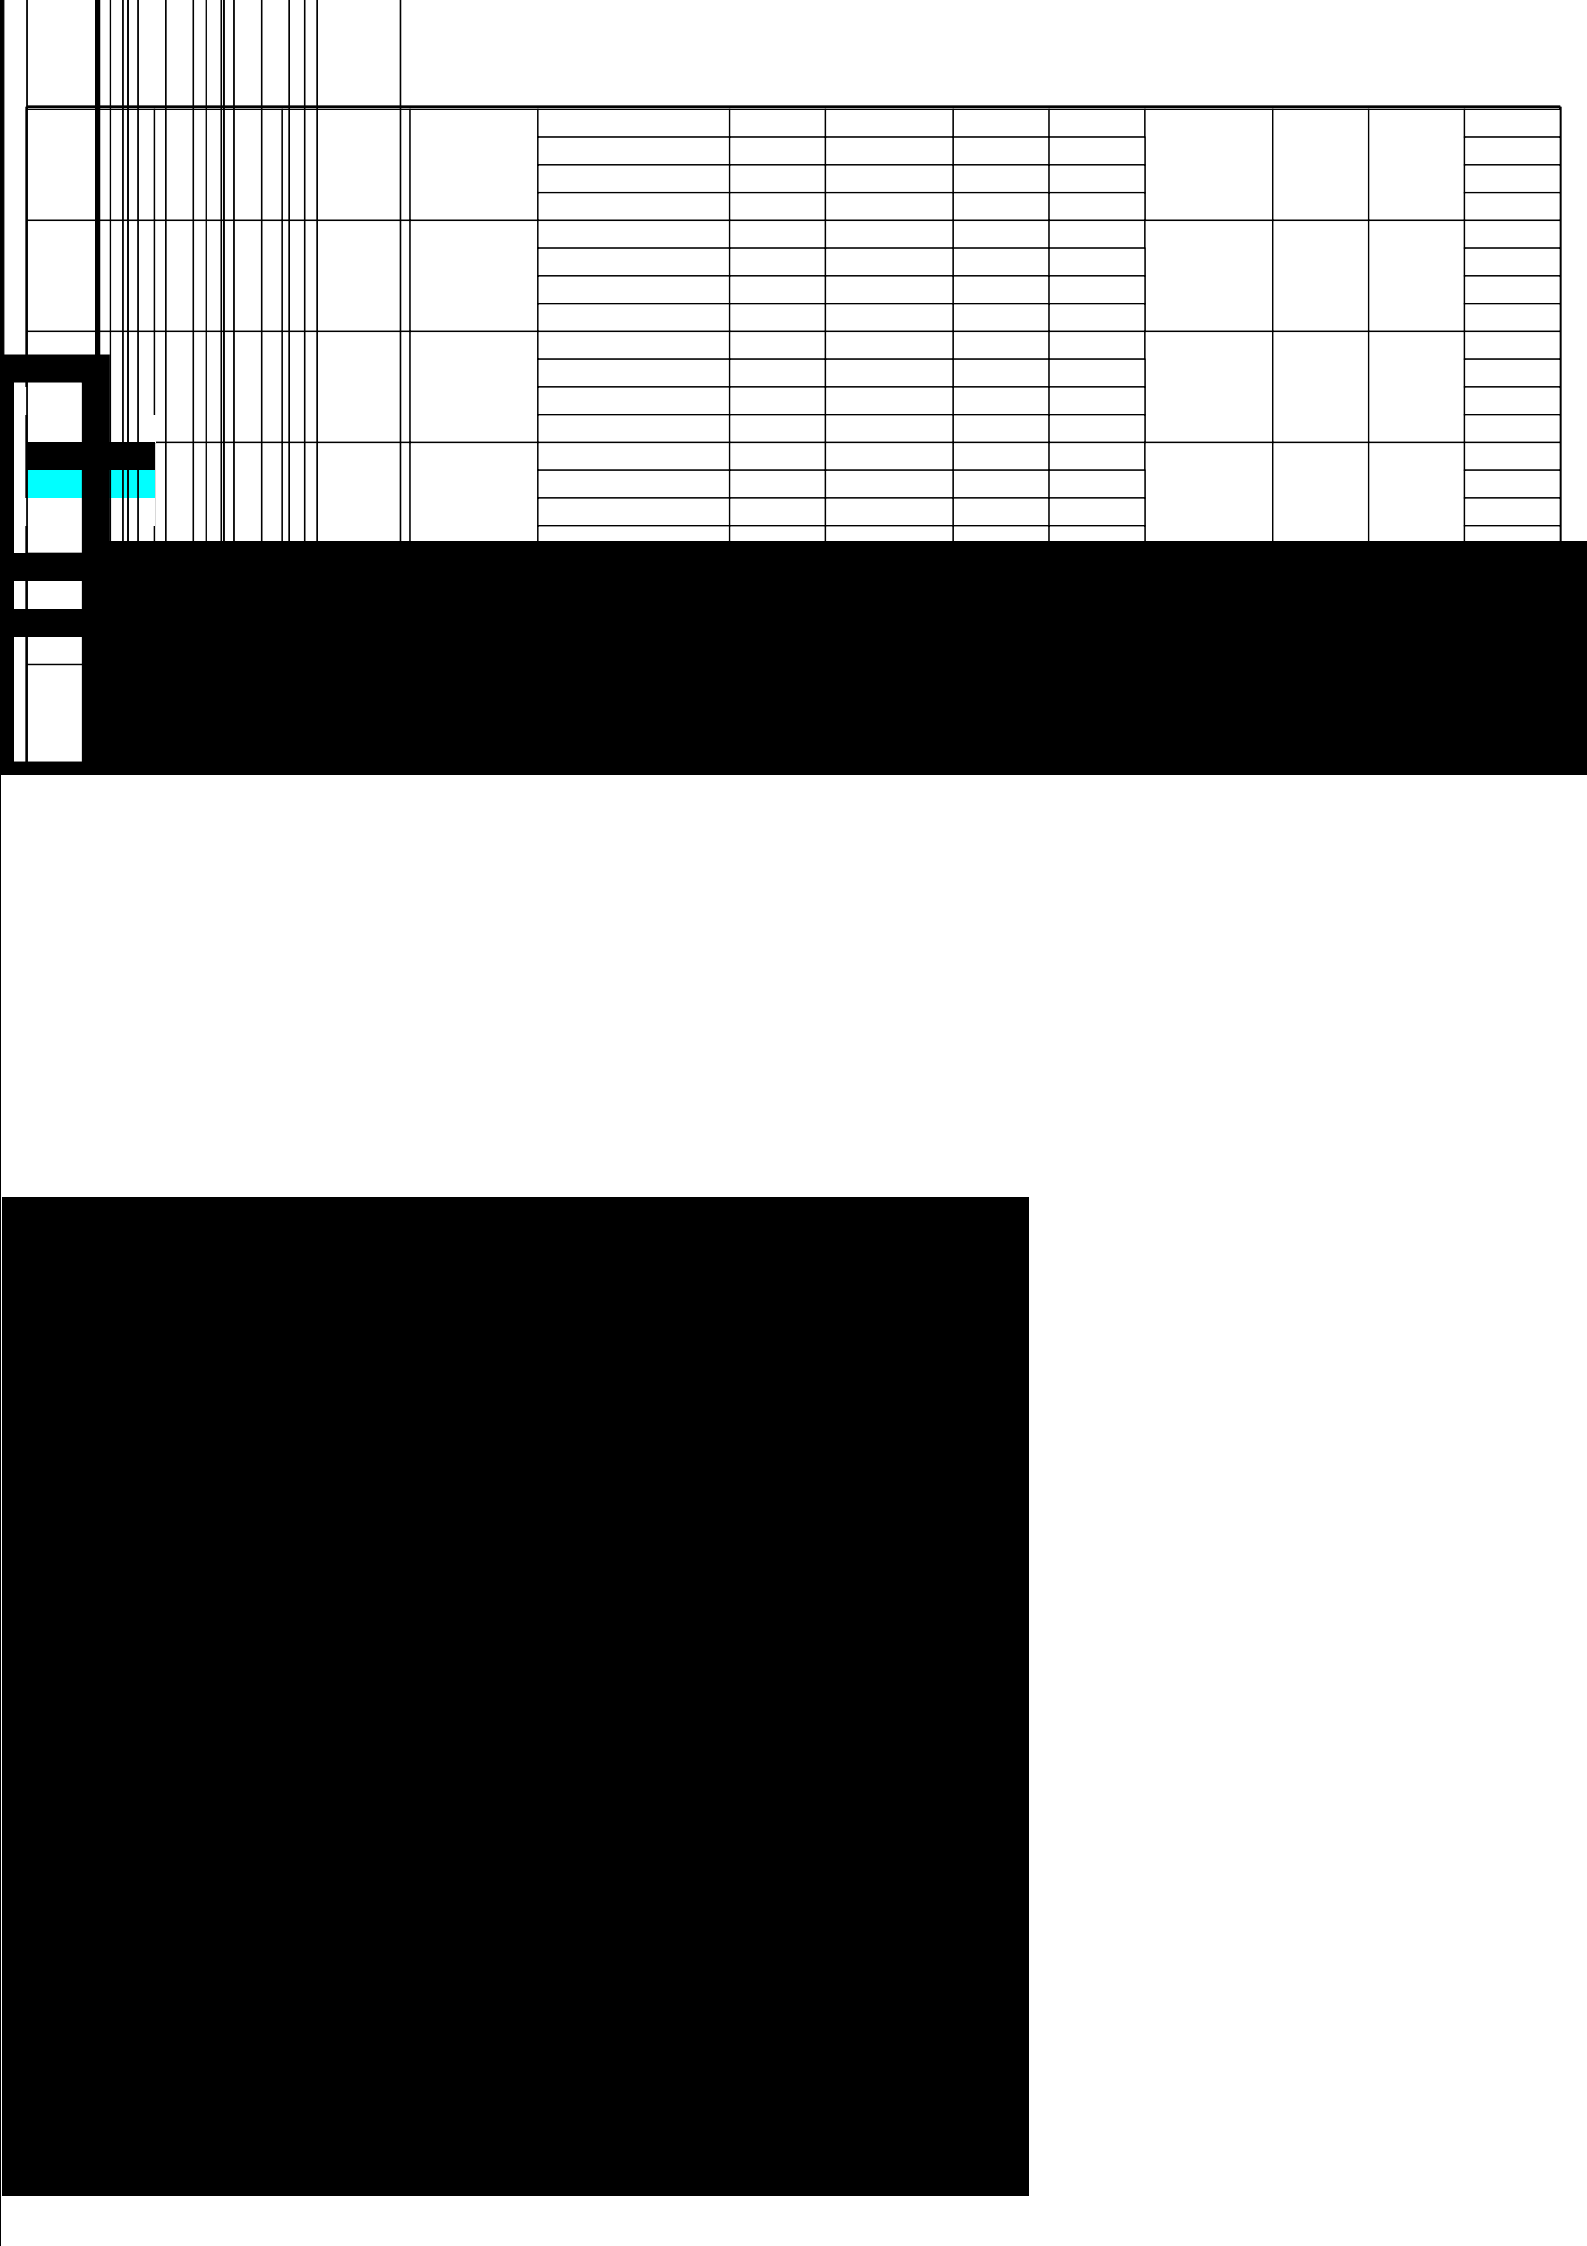

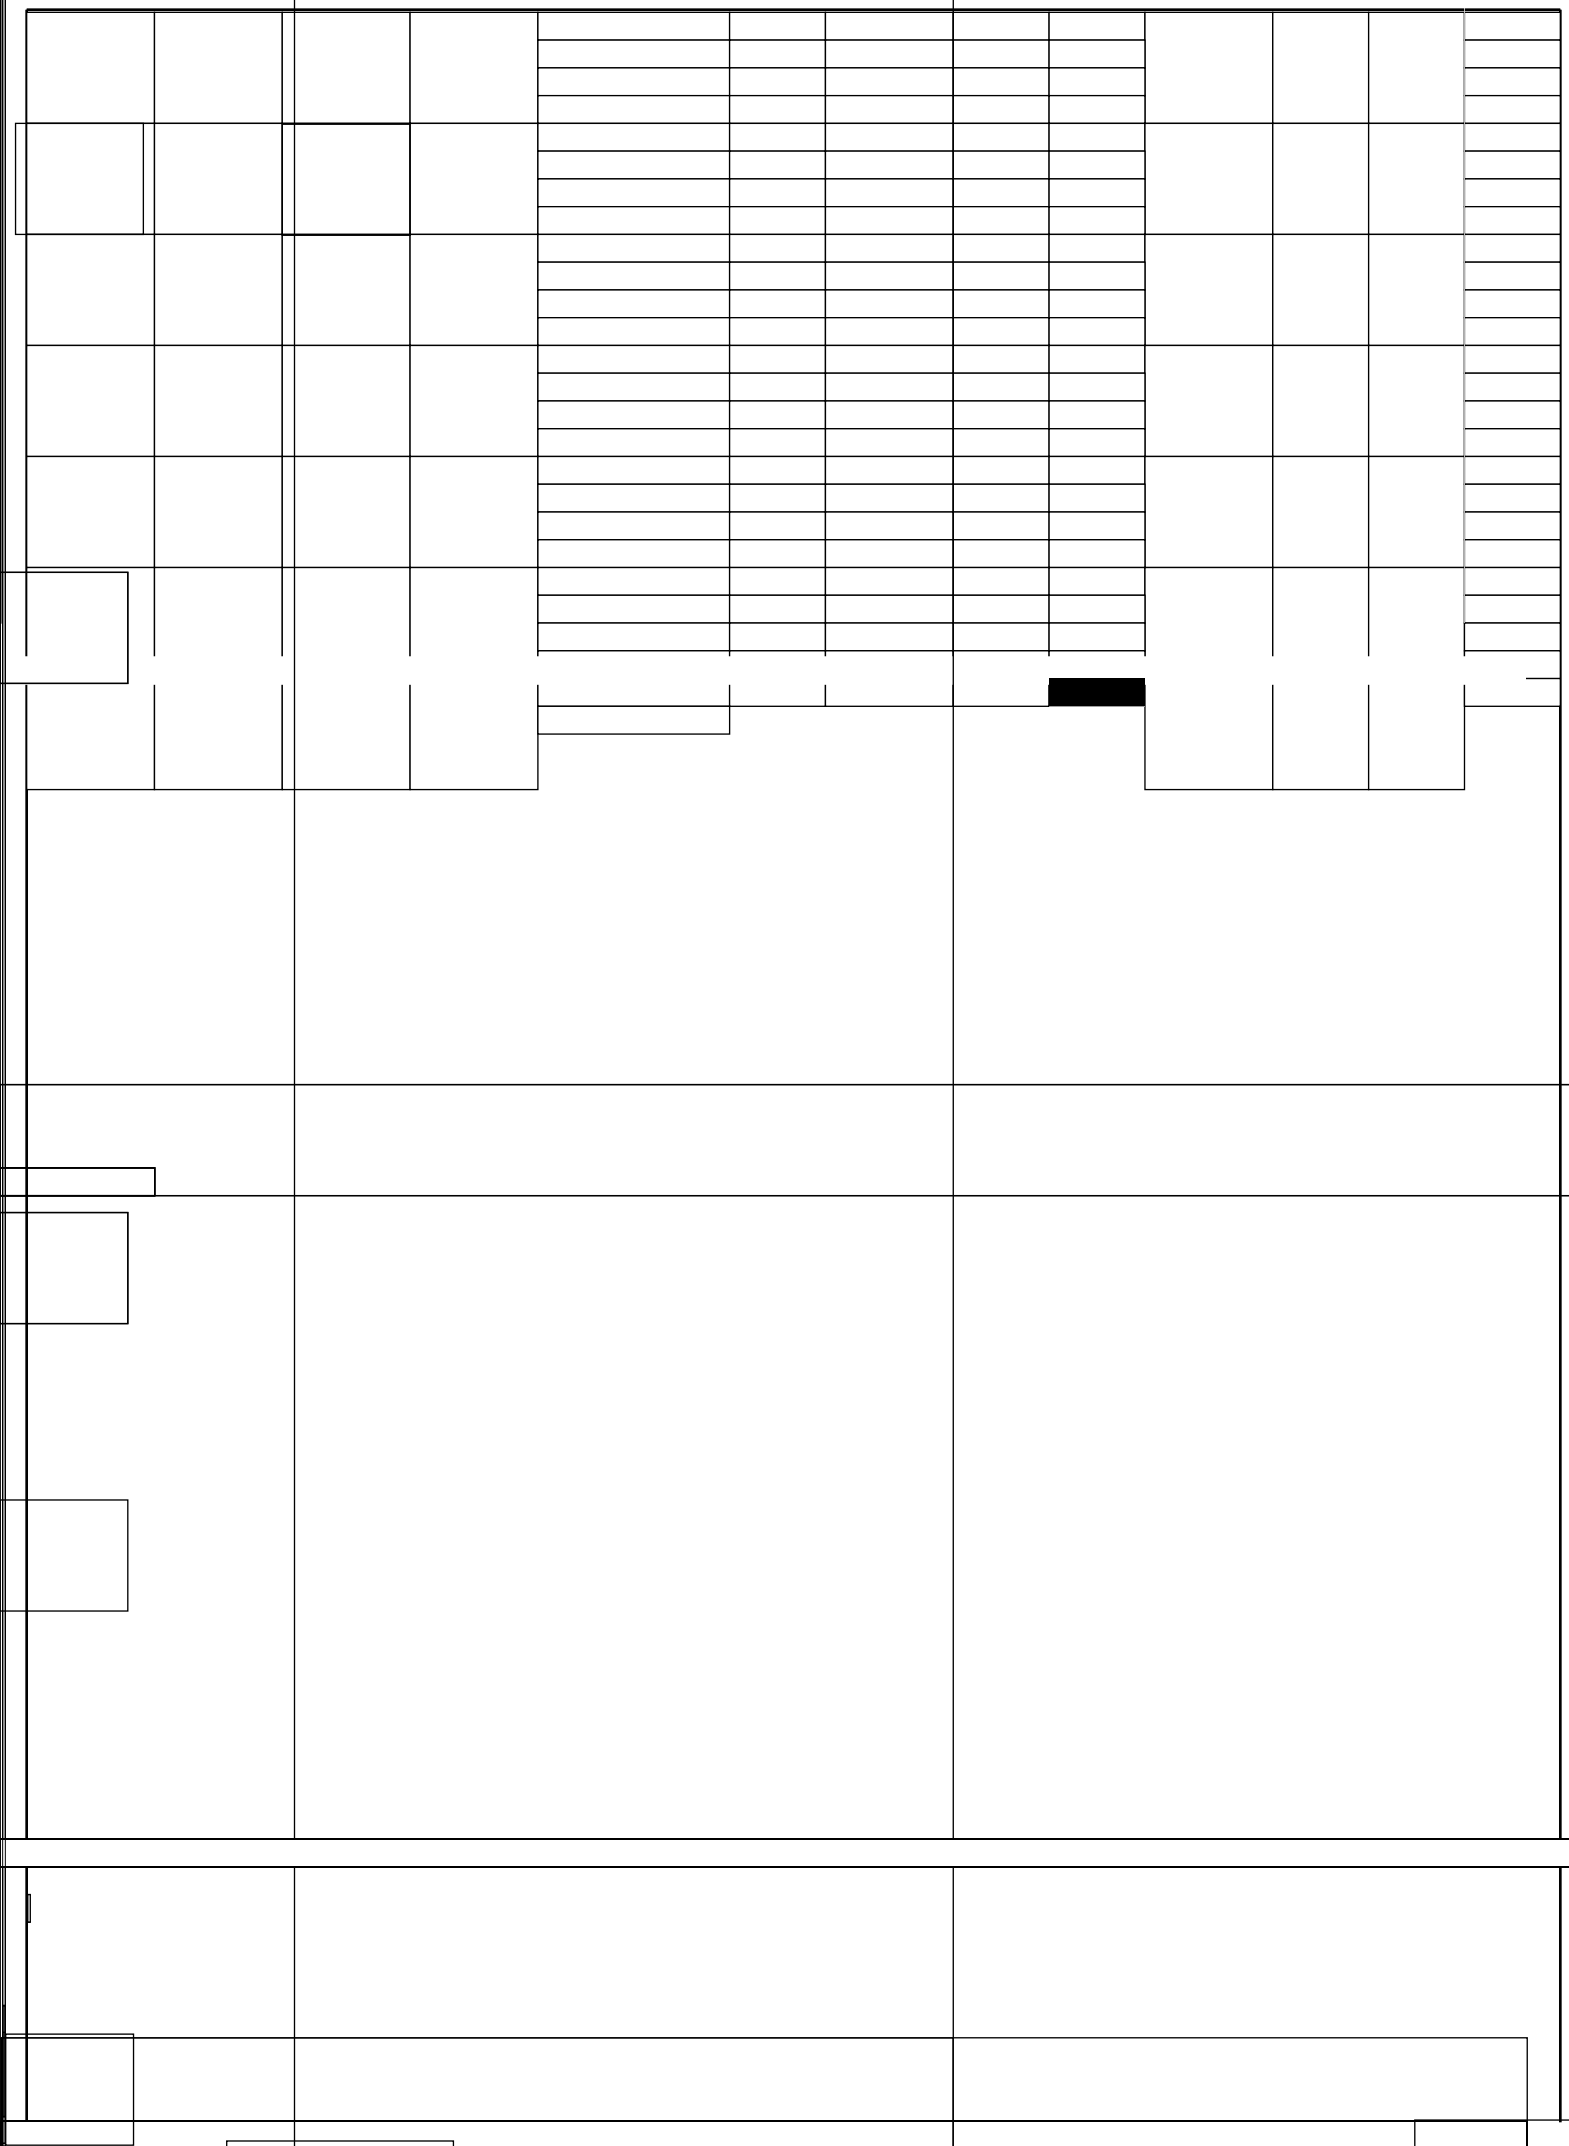


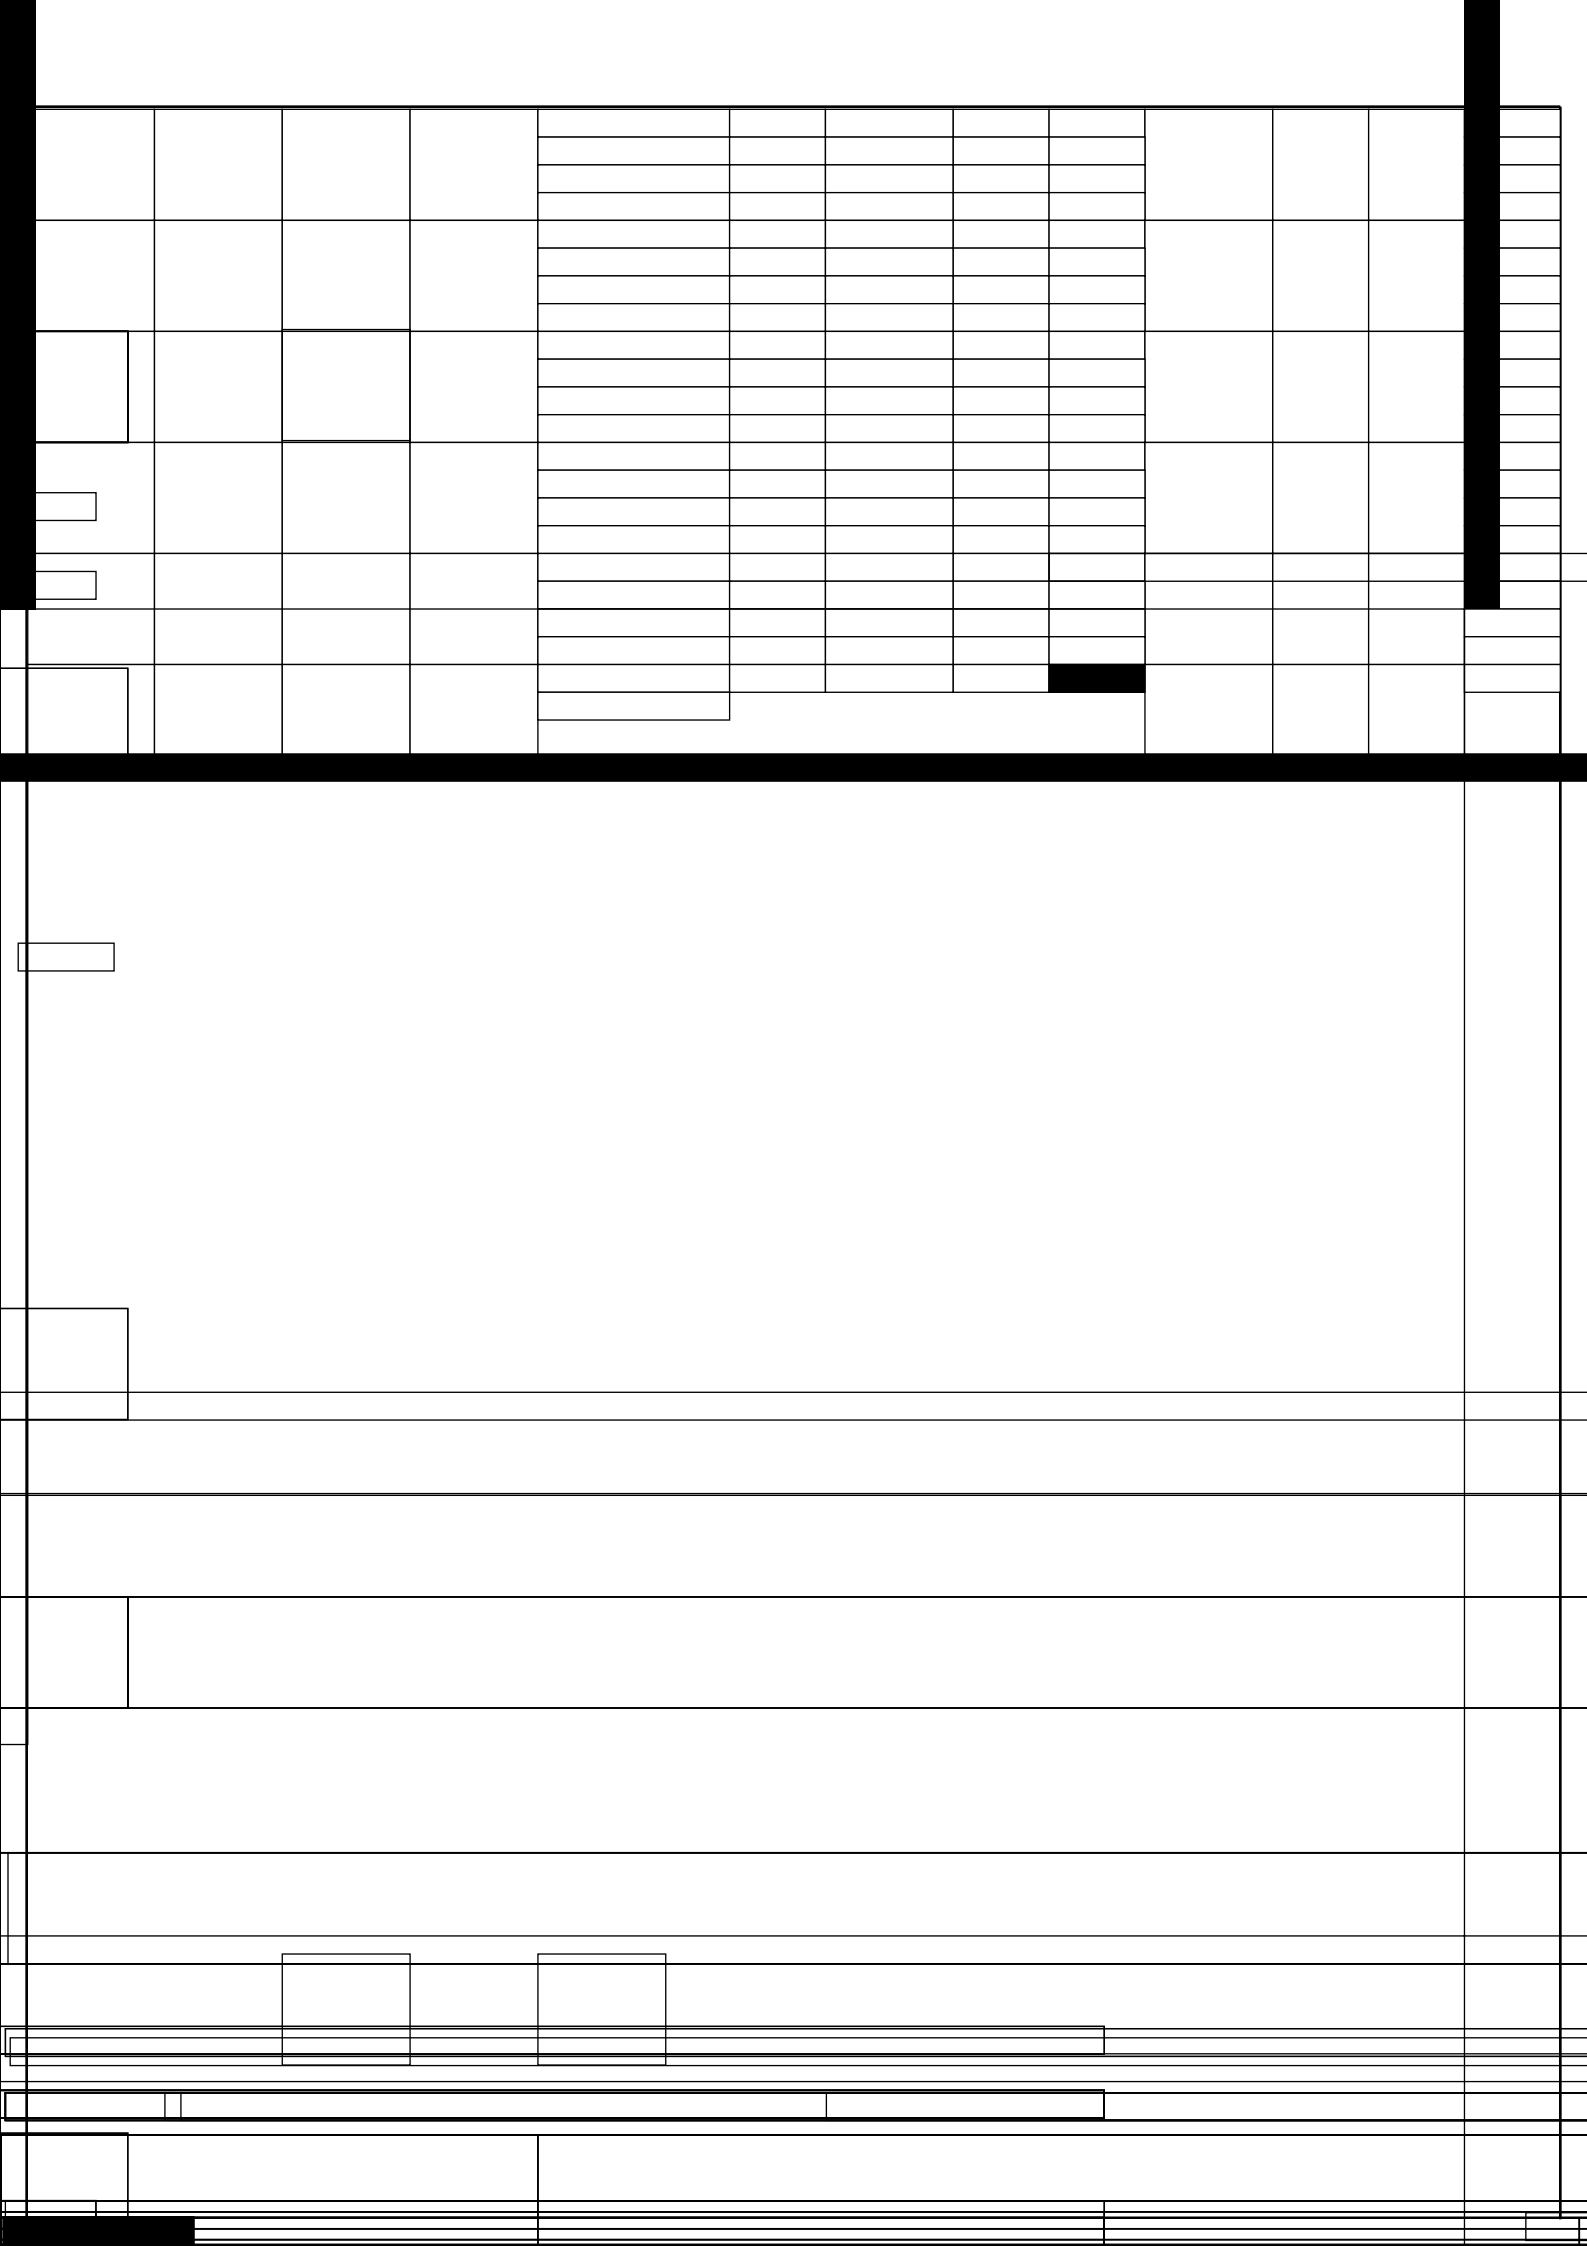





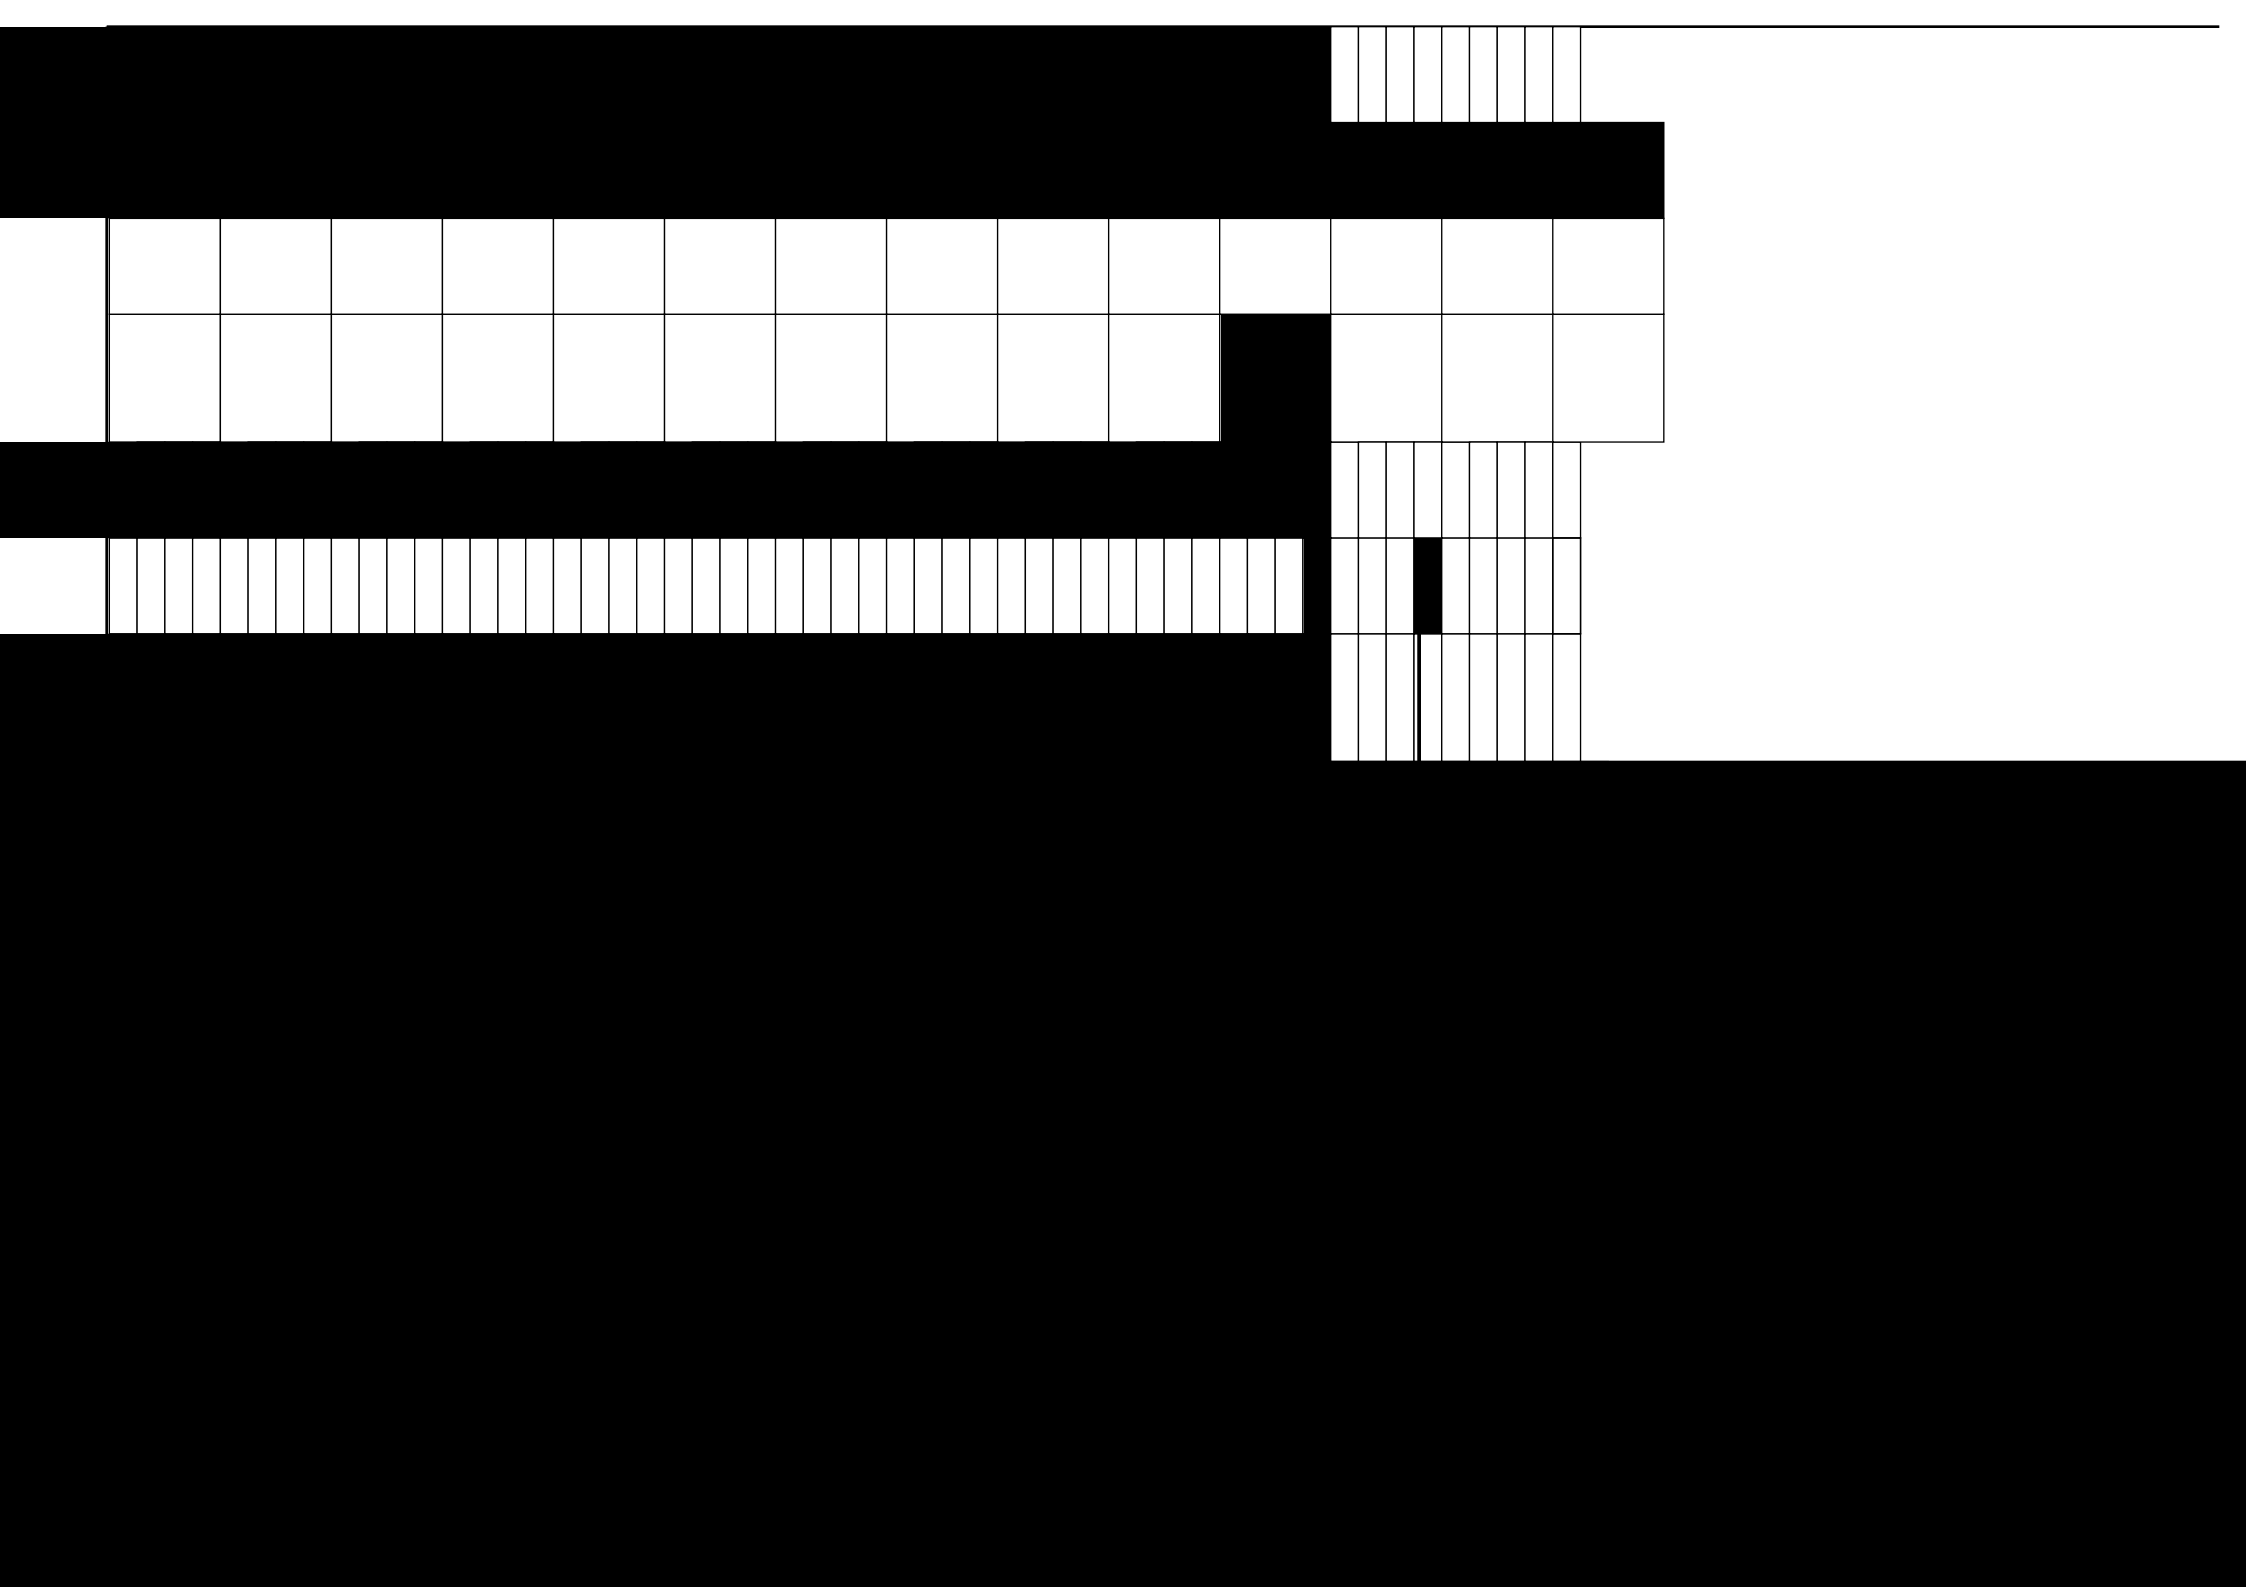


中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 11:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	186	500	是					
				氨氮（mg/L）	25.71	45	是					
				总磷（mg/L）	0.21	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 09:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 07:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 05:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.37	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 03:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	144	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.50	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-11-01 01:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	129	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.44	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 23:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.52	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 21:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.84	45	是					
				总磷（mg/L）	0.60	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 19:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.01	45	是					
				总磷（mg/L）	0.40	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 17:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.57	45	是					
				总磷（mg/L）	0.30	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 15:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 13:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	259	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.29	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 11:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	180	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.33	45	是					
				总磷（mg/L）	0.23	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 09:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.26	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 07:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.38	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 05:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 03:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-31 01:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.20	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-30 23:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.22	8	是					




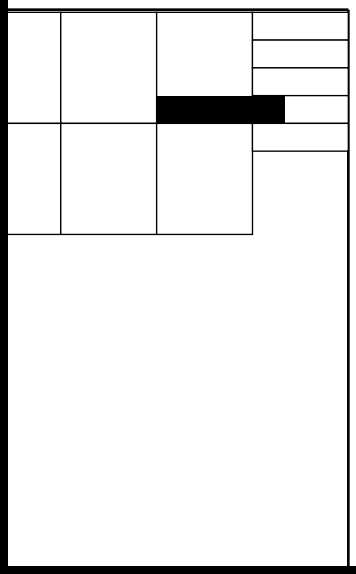

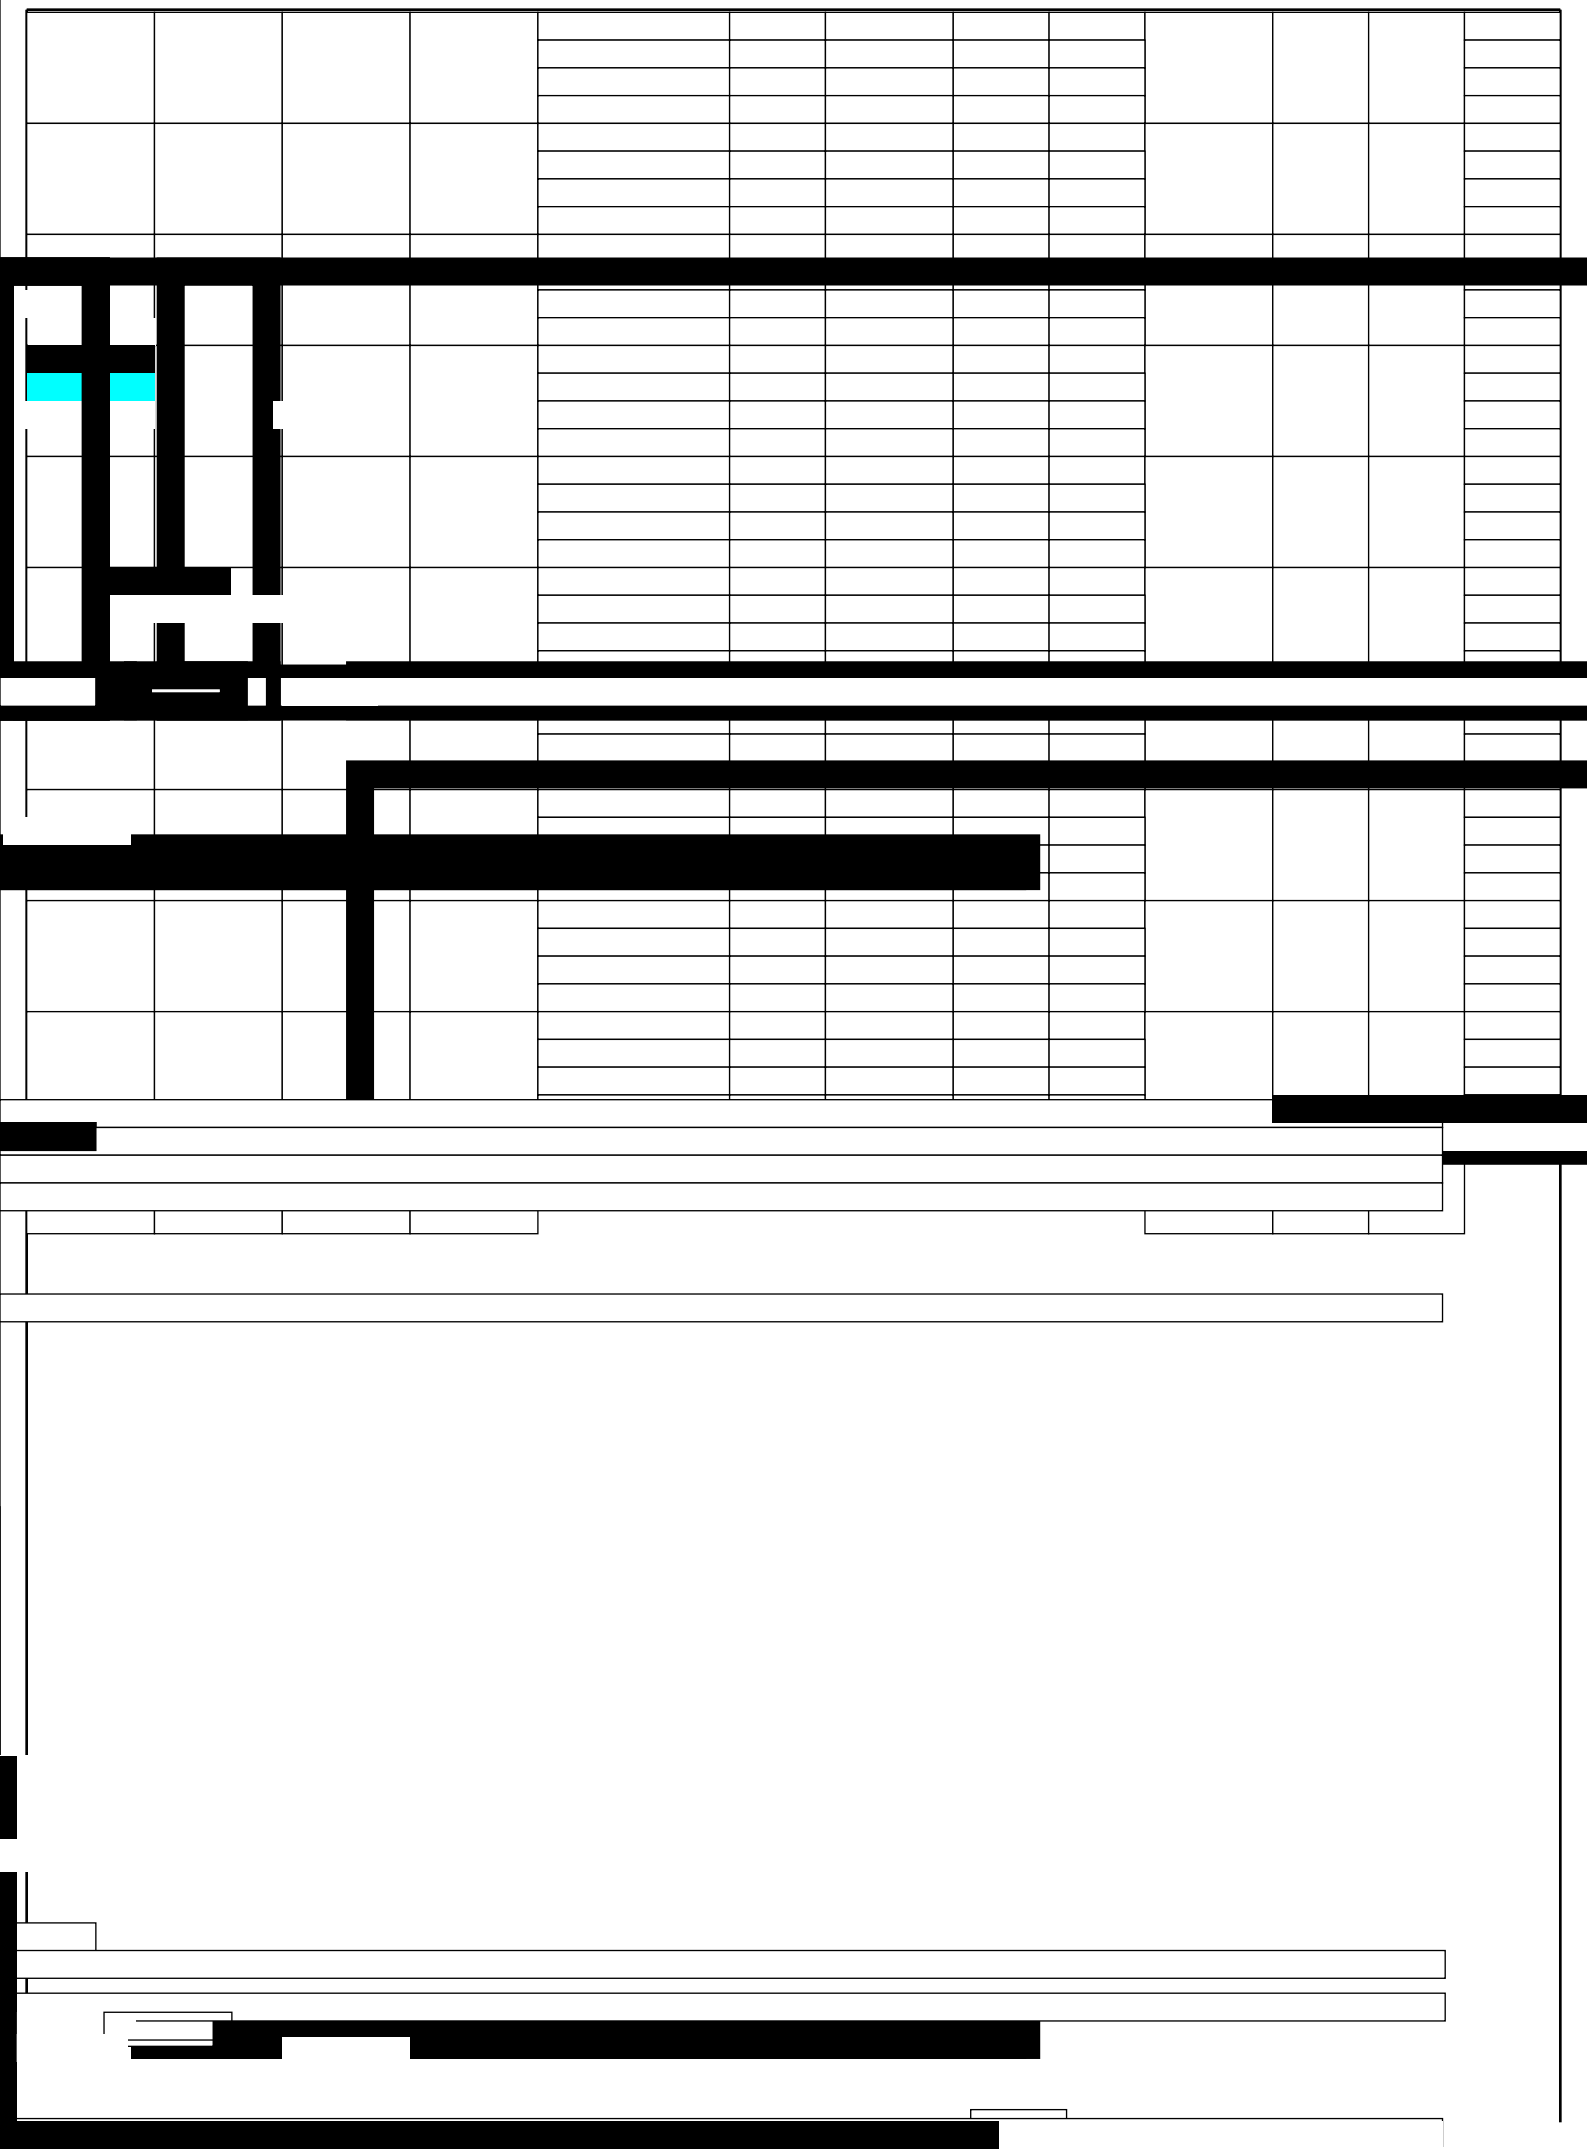



中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-24 01:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	107	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.09	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-23 23:00:00	pH值（无量纲）	7.19	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.06	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-23 21:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.53	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-23 19:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	143	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-23 17:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	148	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-23 15:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	154	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.17	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-23 13:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	281	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-23 11:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	226	500	是					
				氨氮（mg/L）	24.22	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-23 09:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	439	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-23 07:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	241	500	是					
				氨氮（mg/L）	13.40	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-23 05:00:00	pH值（无量纲）	7.35	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	137	500	是					
				氨氮（mg/L）	2.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-23 03:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-22 19:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	149	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-22 17:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.67	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-22 15:00:00	pH值（无量纲）	7.45	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	144	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.13	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-22 13:00:00	pH值（无量纲）	7.46	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	280	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.36	45	是					
				总磷（mg/L）	0.12	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-22 11:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	226	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-22 09:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	175	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-22 07:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	181	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.25	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					

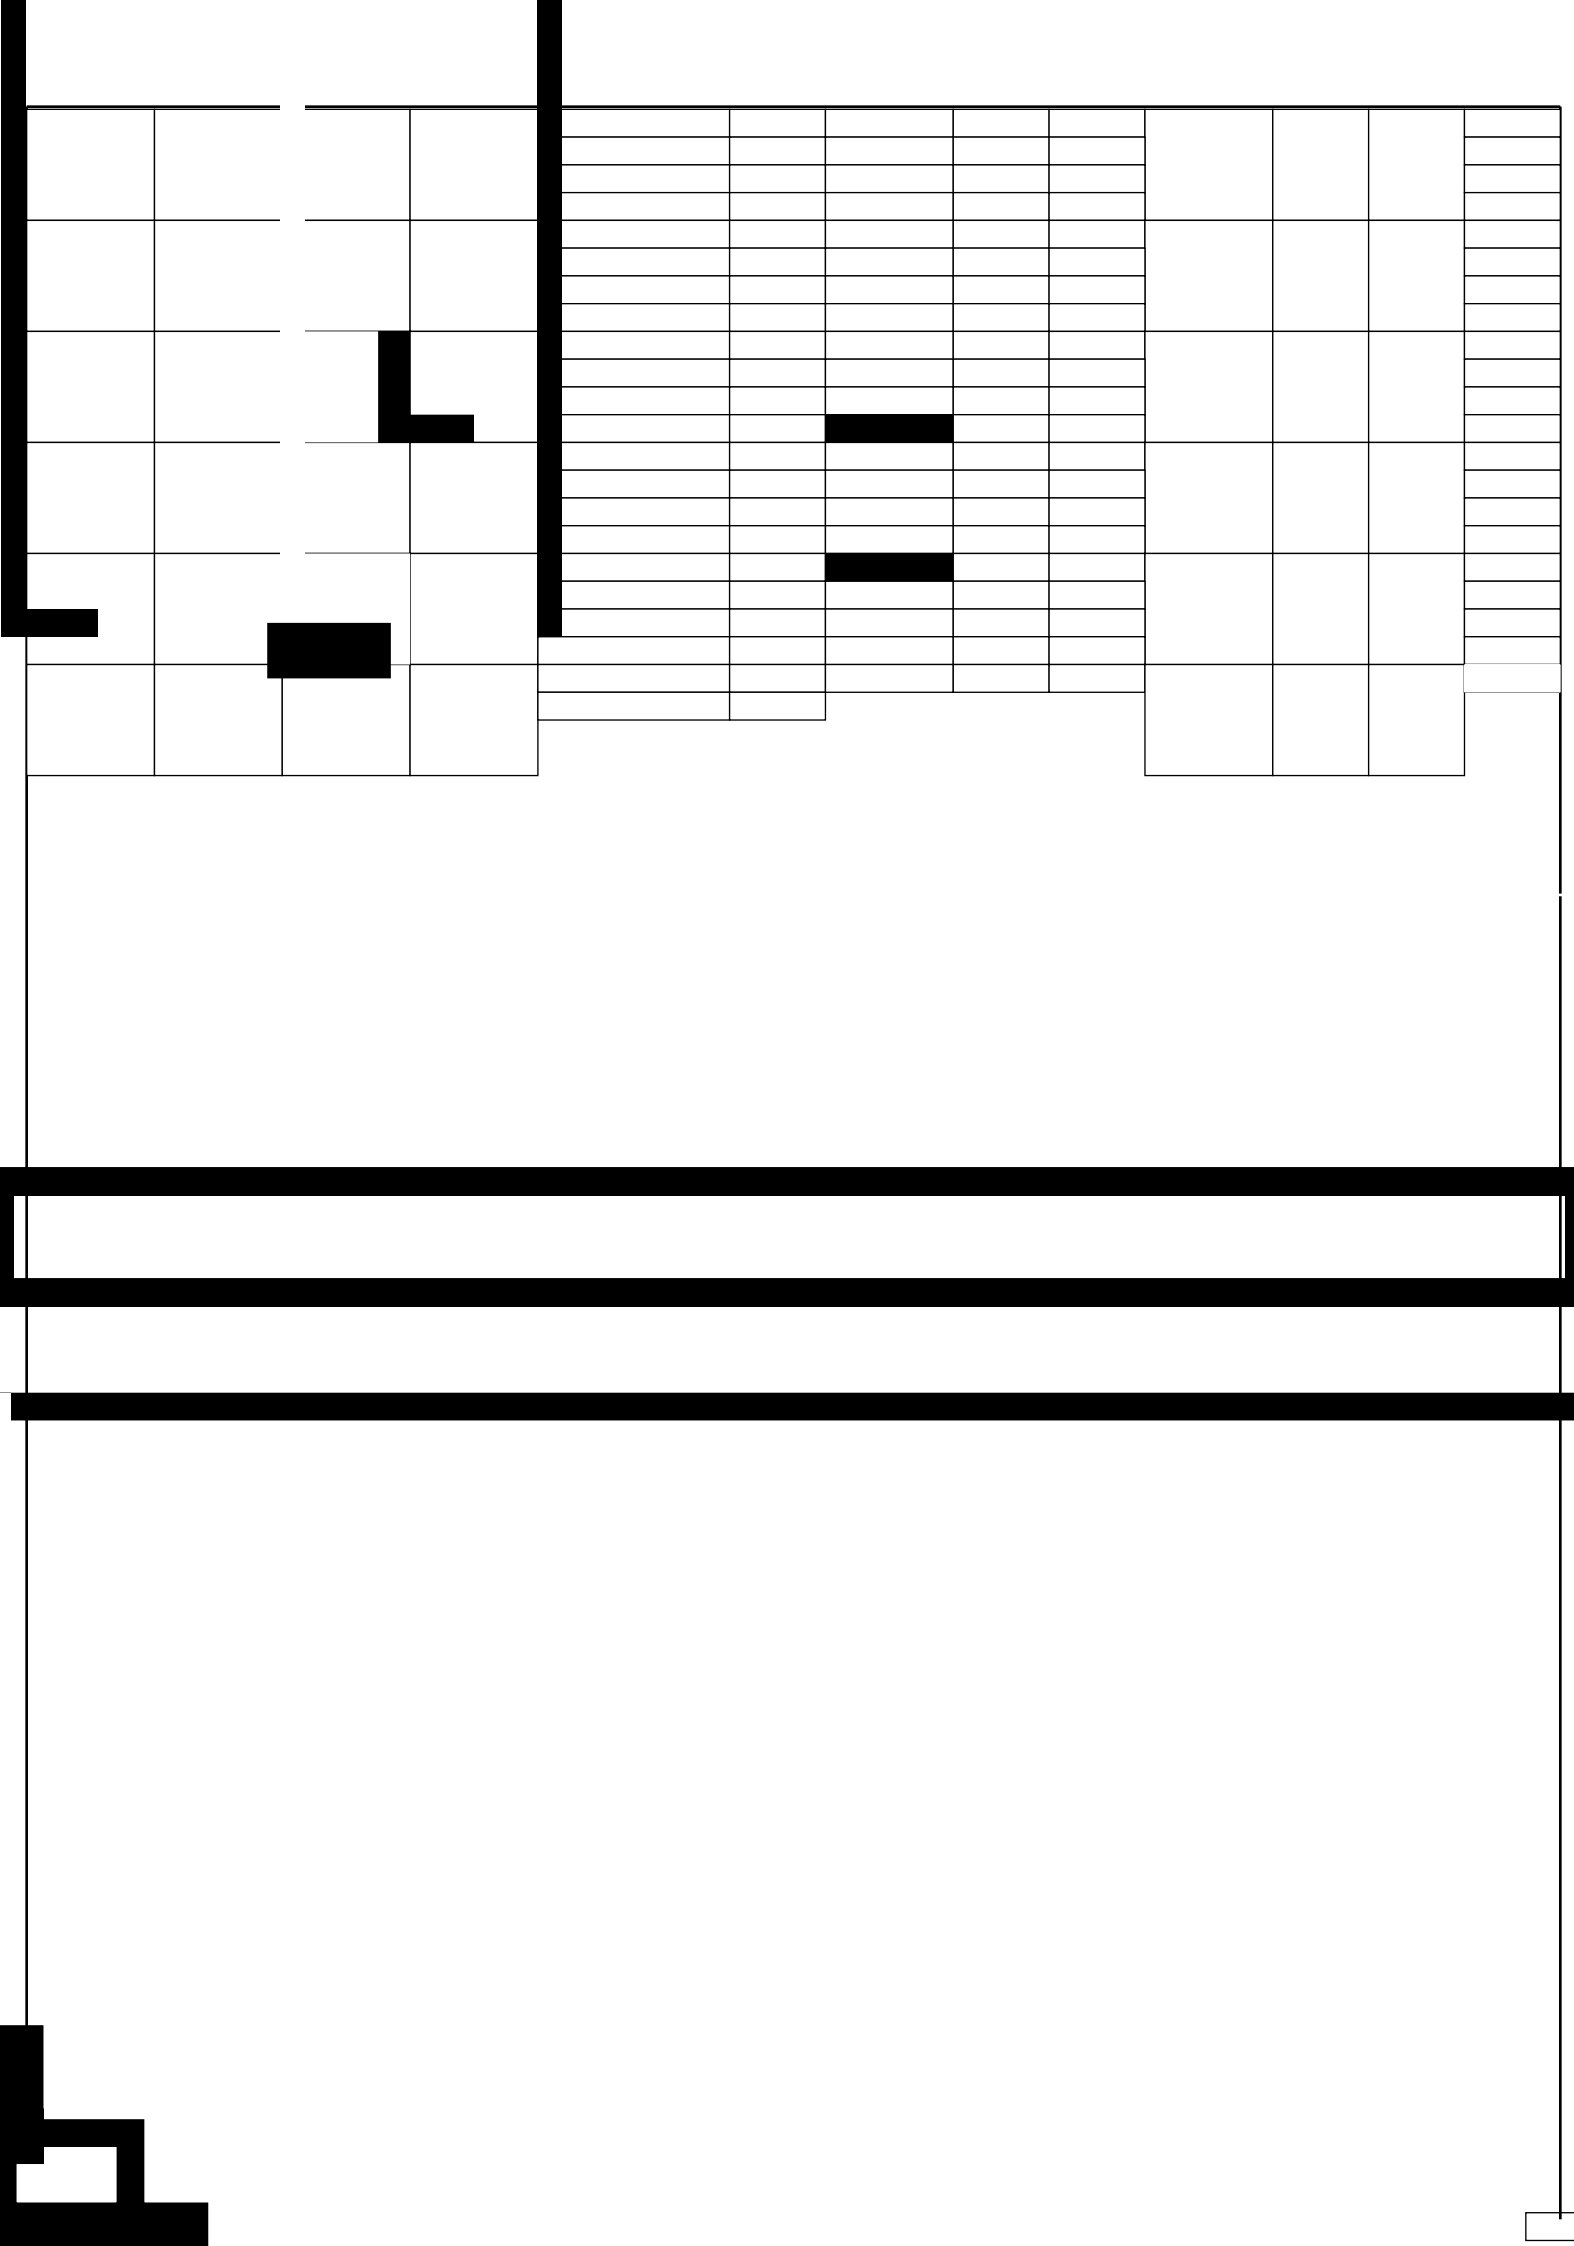


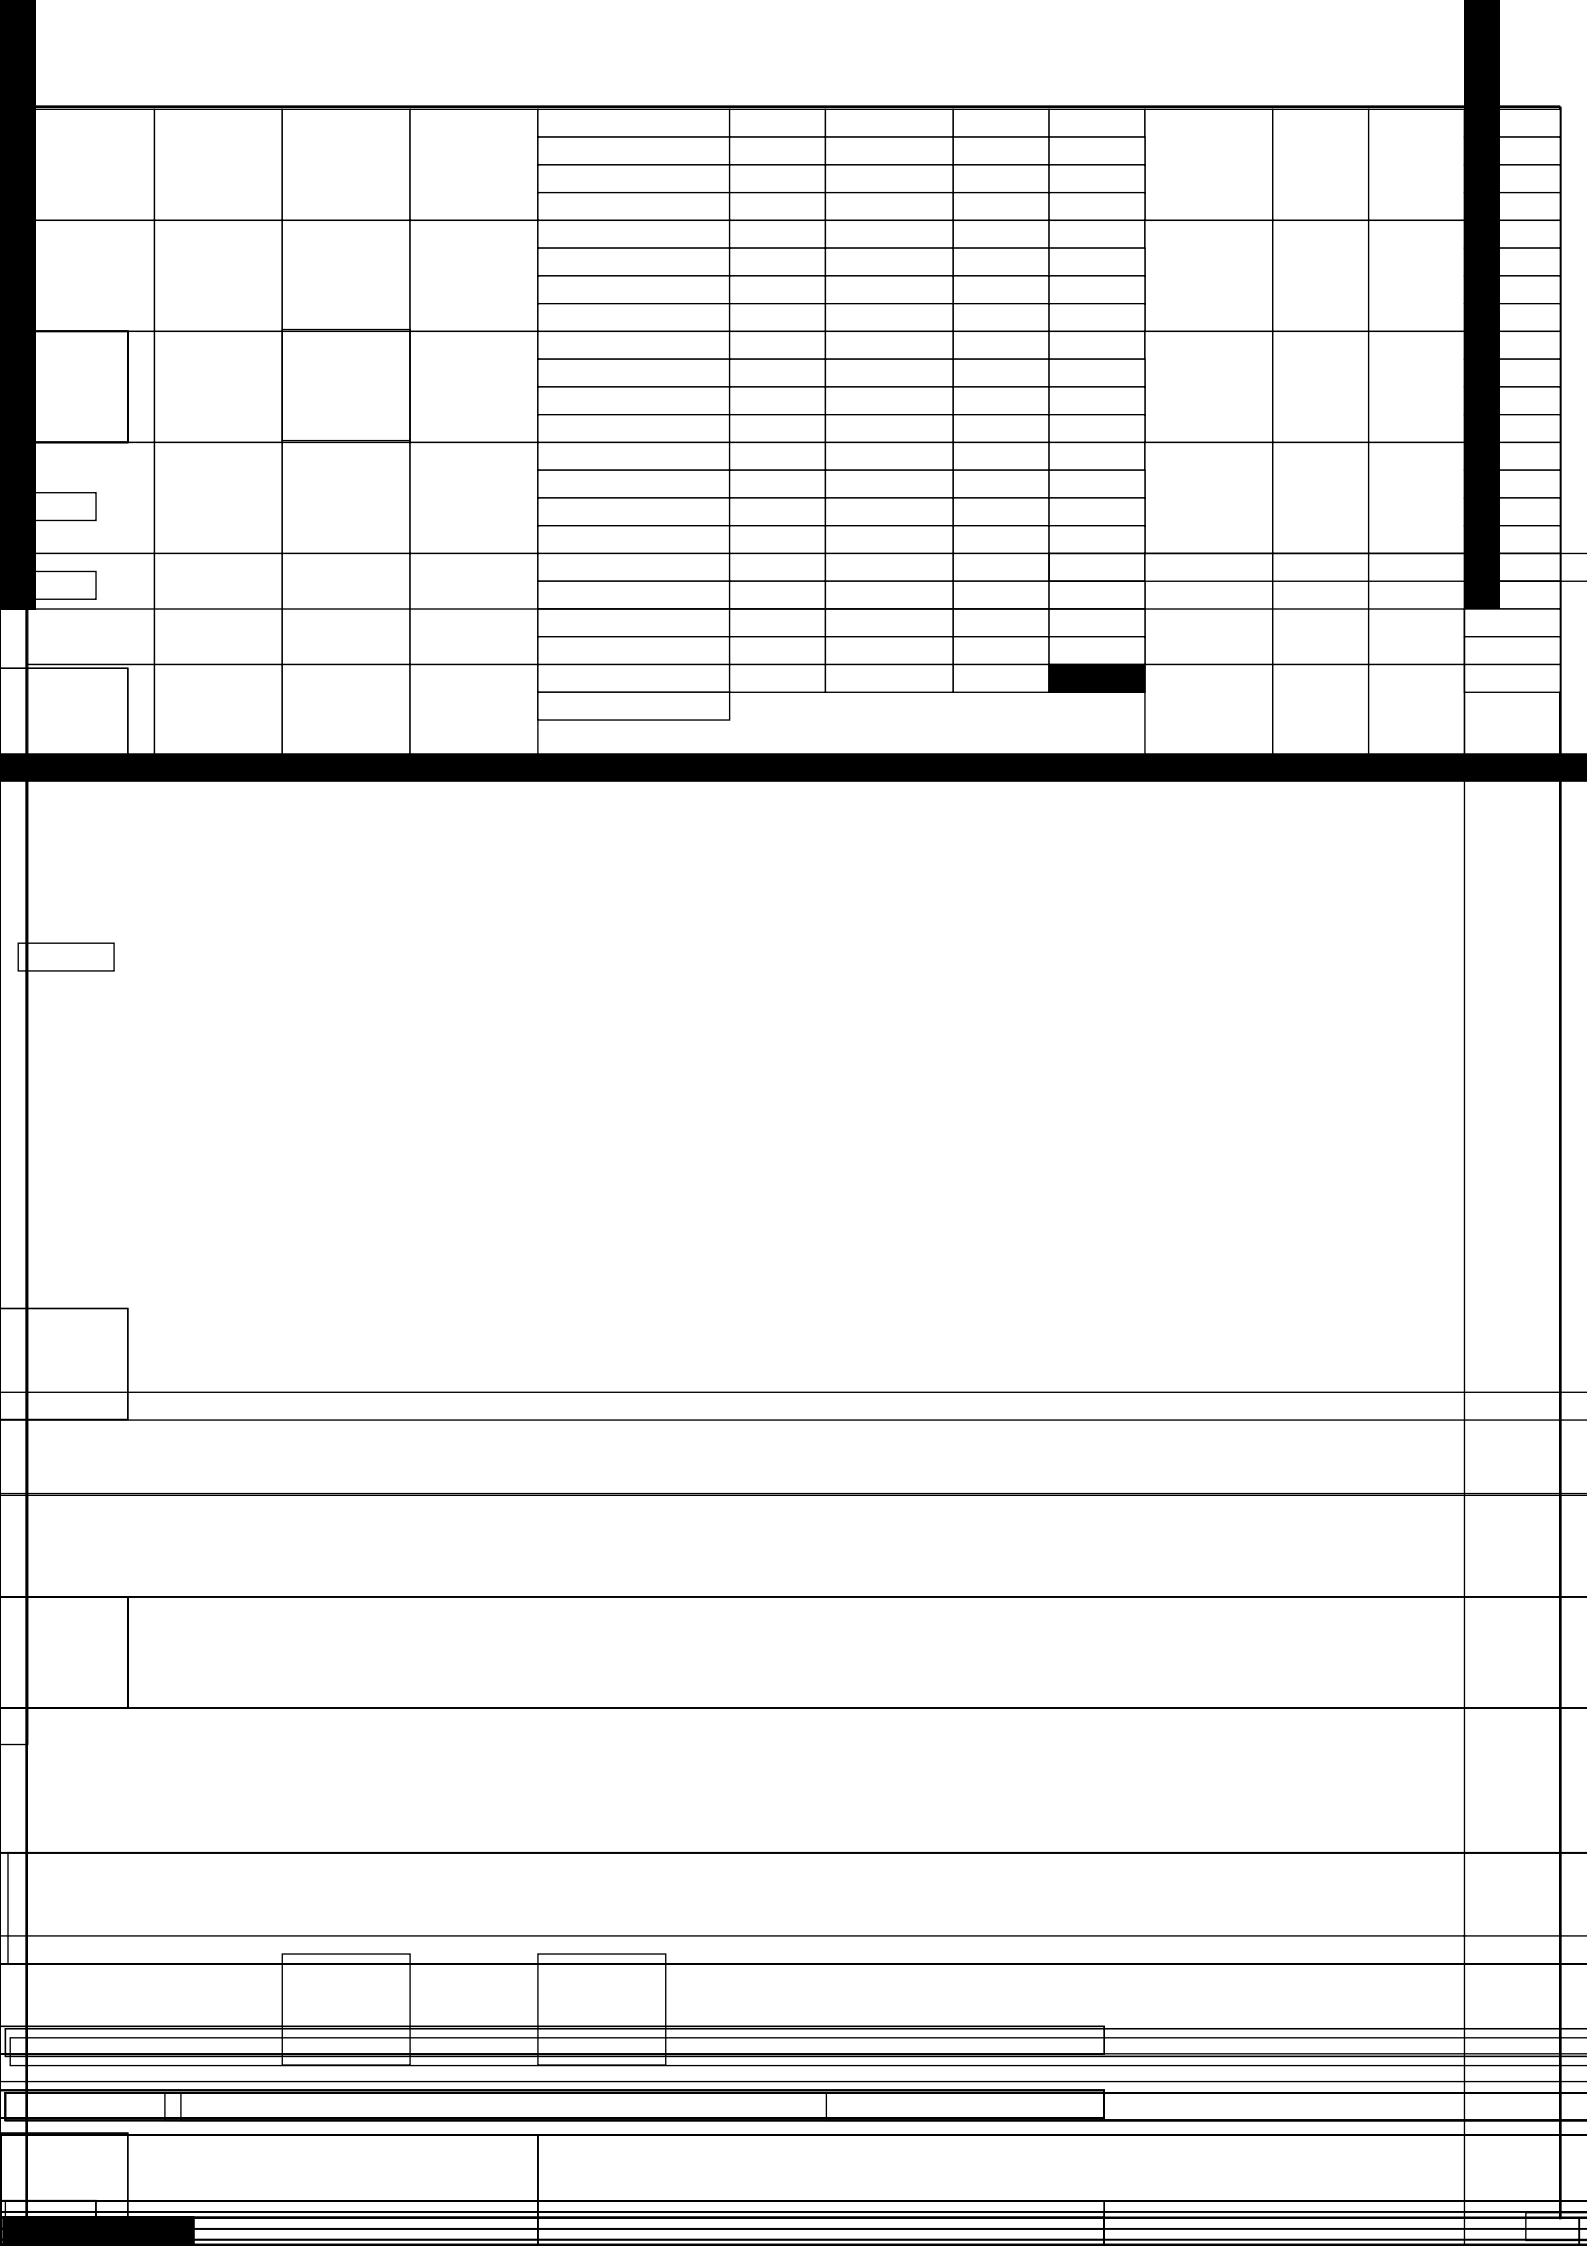


中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 21:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.59	45	是					
				总磷（mg/L）	0.20	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 19:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	120	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 17:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	139	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.83	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-15 15:00:00	pH值（无量纲）	7.40	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	143	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-14 01:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	134	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.39	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-13 23:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.63	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-13 21:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	136	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.41	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-13 19:00:00	pH值（无量纲）	7.42	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.90	45	是					
				总磷（mg/L）	0.13	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-13 17:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	124	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-13 15:00:00	pH值（无量纲）	7.43	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	12.15	45	是					
				总磷（mg/L）	0.18	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-13 13:00:00	pH值（无量纲）	7.41	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	257	500	是					
				氨氮（mg/L）	14.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.19	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-13 11:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	201	500	是					
				氨氮（mg/L）	20.69	45	是					
				总磷（mg/L）	0.15	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-13 09:00:00	pH值（无量纲）	7.25	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.16	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-13 07:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-13 05:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	130	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-13 03:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	135	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-13 01:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 23:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.47	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-12 21:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	145	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.21	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					

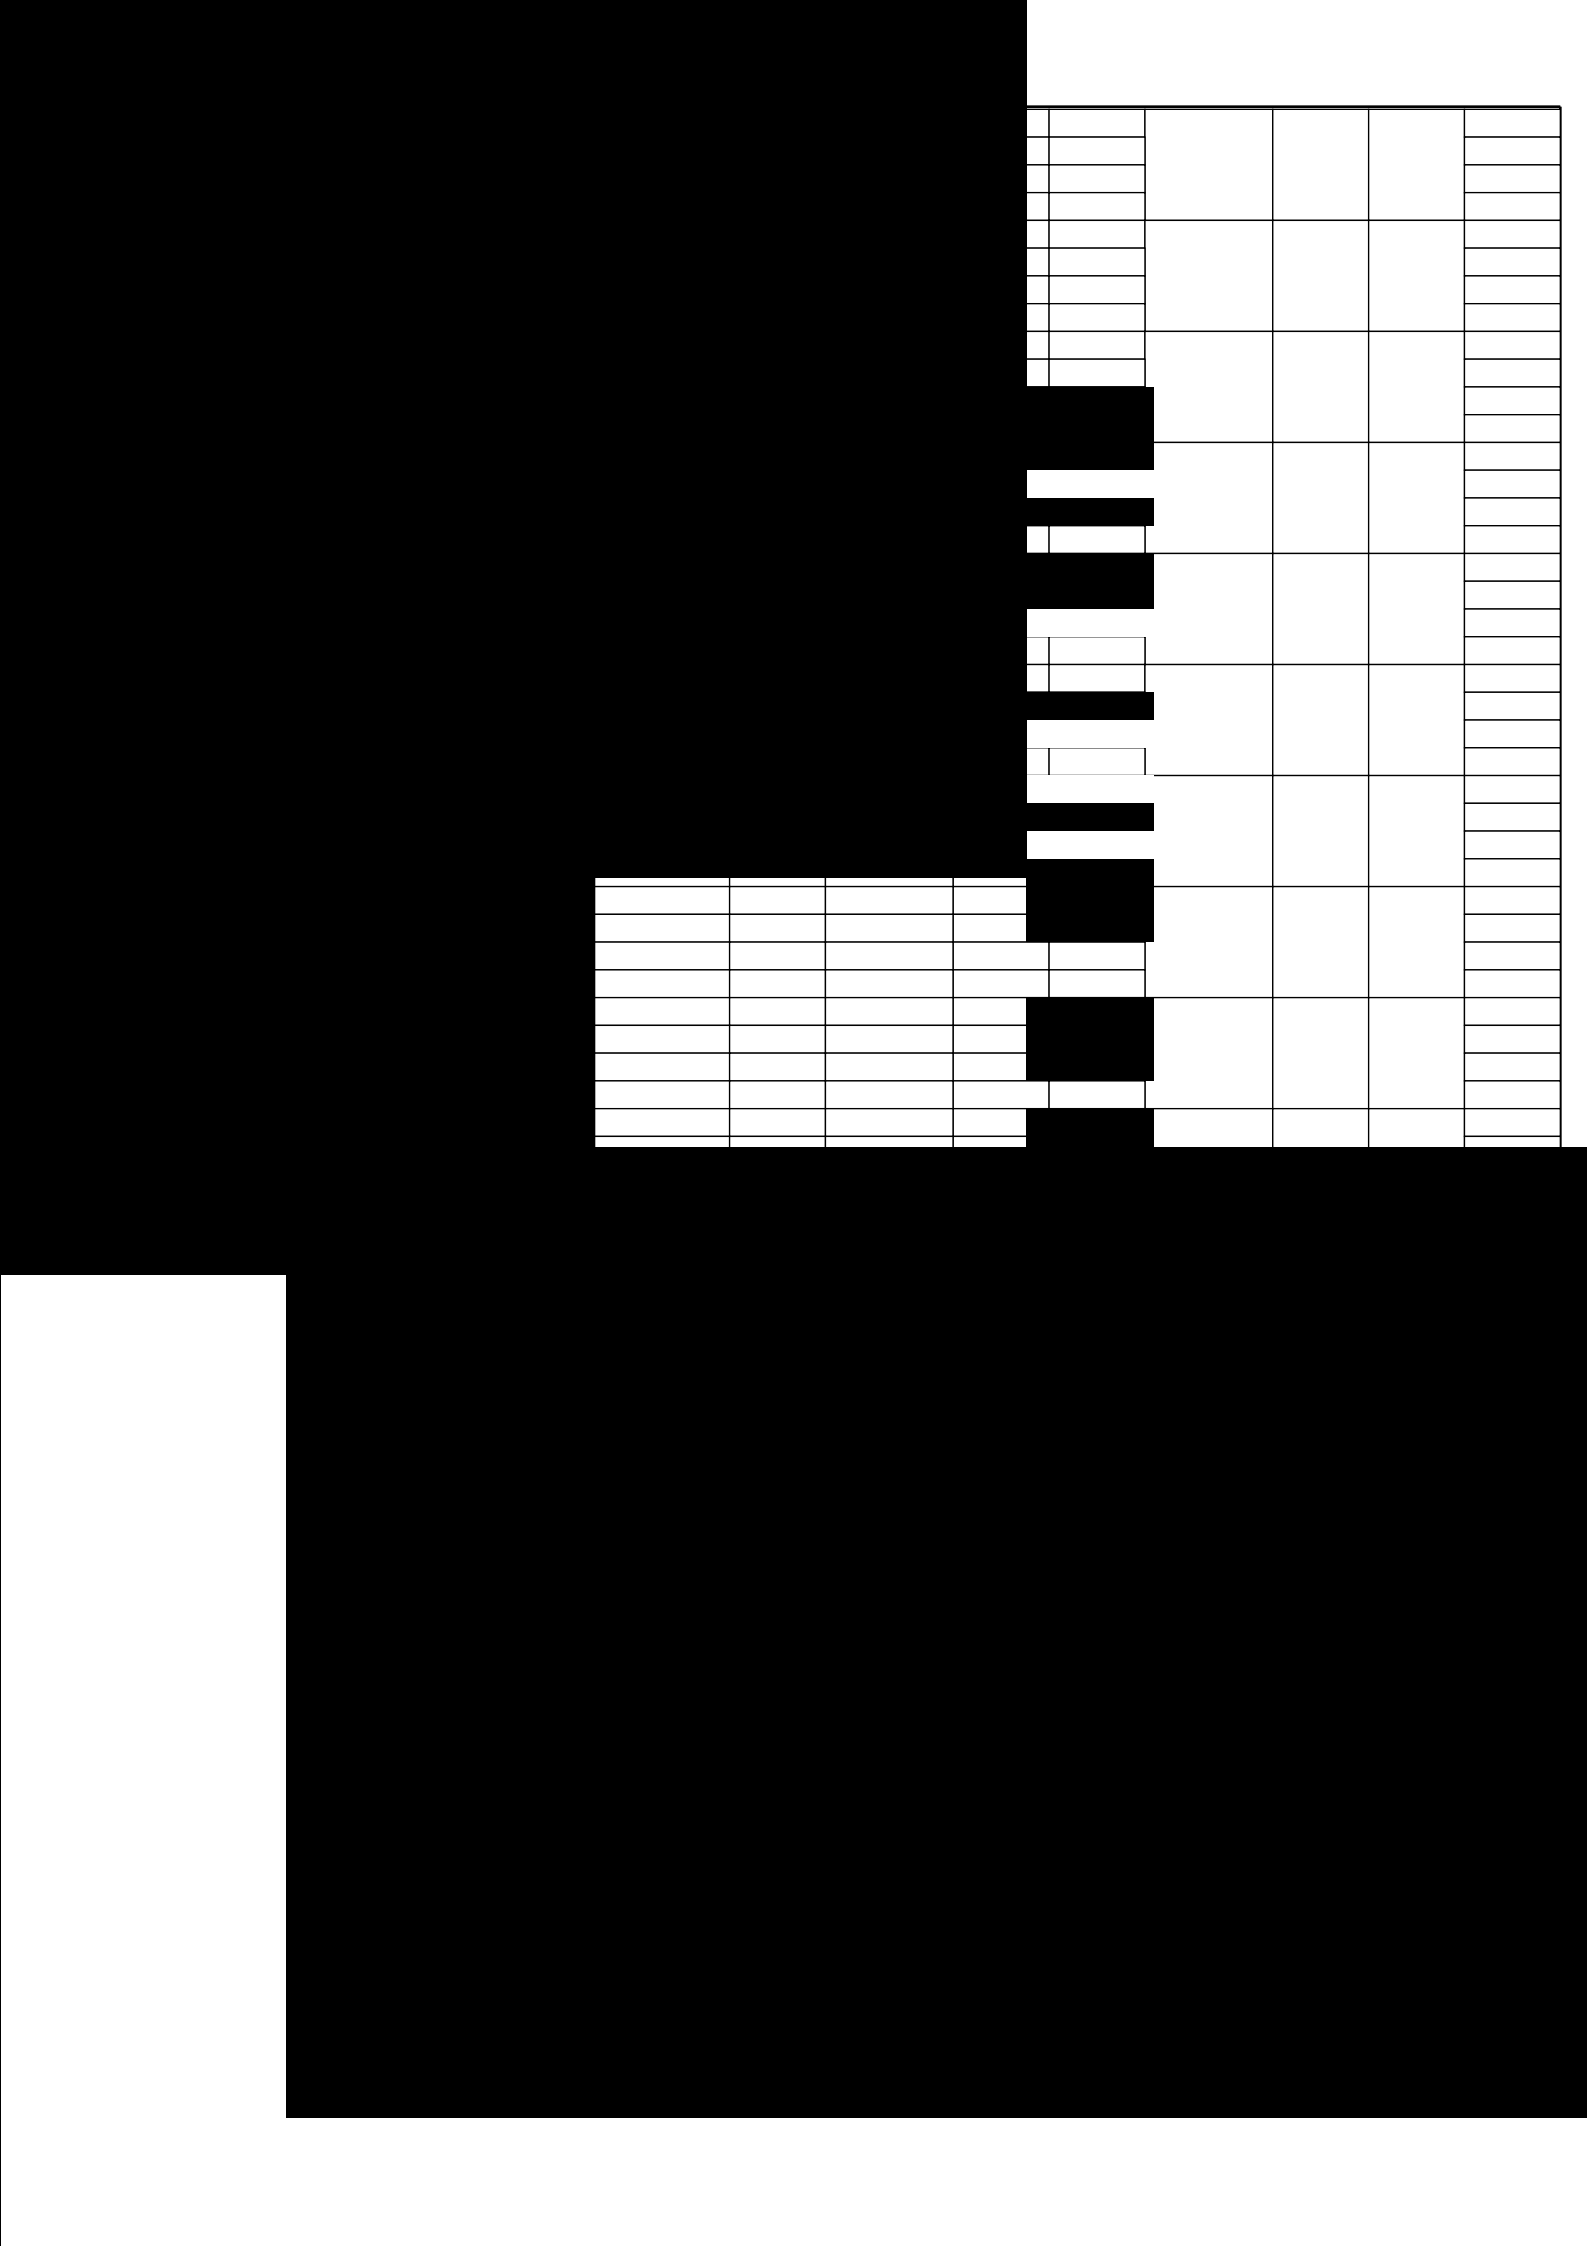





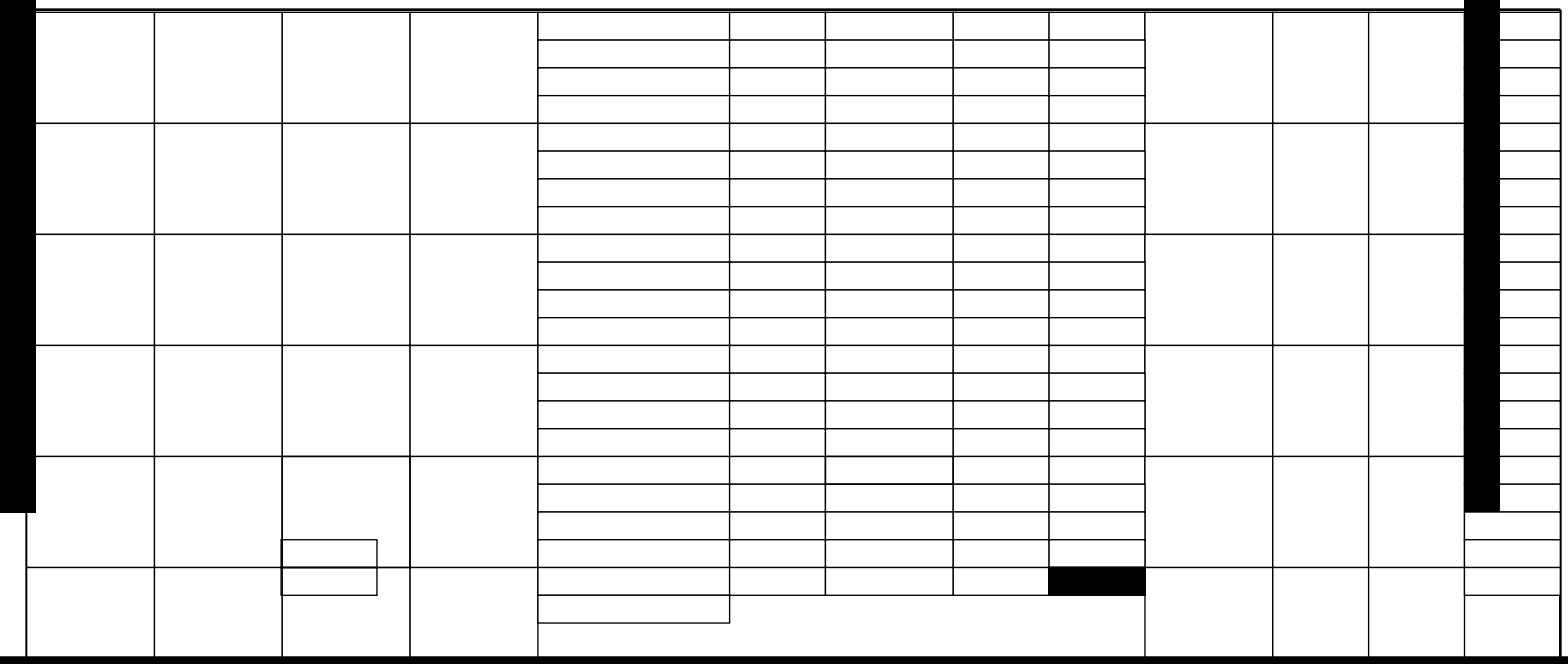


中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-06 11:00:00	pH值（无量纲）	7.54	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	226	500	是					
				氨氮（mg/L）	26.46	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-06 09:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	162	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.62	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-06 07:00:00	pH值（无量纲）	7.50	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	161	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.76	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-06 05:00:00	pH值（无量纲）	7.53	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	154	500	是					
				氨氮（mg/L）	11.26	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-06 03:00:00	pH值（无量纲）	7.51	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	147	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.72	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-06 01:00:00	pH值（无量纲）	7.34	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	145	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.79	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-05 23:00:00	pH值（无量纲）	7.39	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	142	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.10	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-05 21:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	146	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.78	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-05 19:00:00	pH值（无量纲）	7.08	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	153	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-05 17:00:00	pH值（无量纲）	7.14	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	140	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.03	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-05 15:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.07	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-05 13:00:00	pH值（无量纲）	7.17	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	267	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.18	45	是					
				总磷（mg/L）	0.10	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-10-05 11:00:00	pH值（无量纲）	7.20	6.5~9	是					

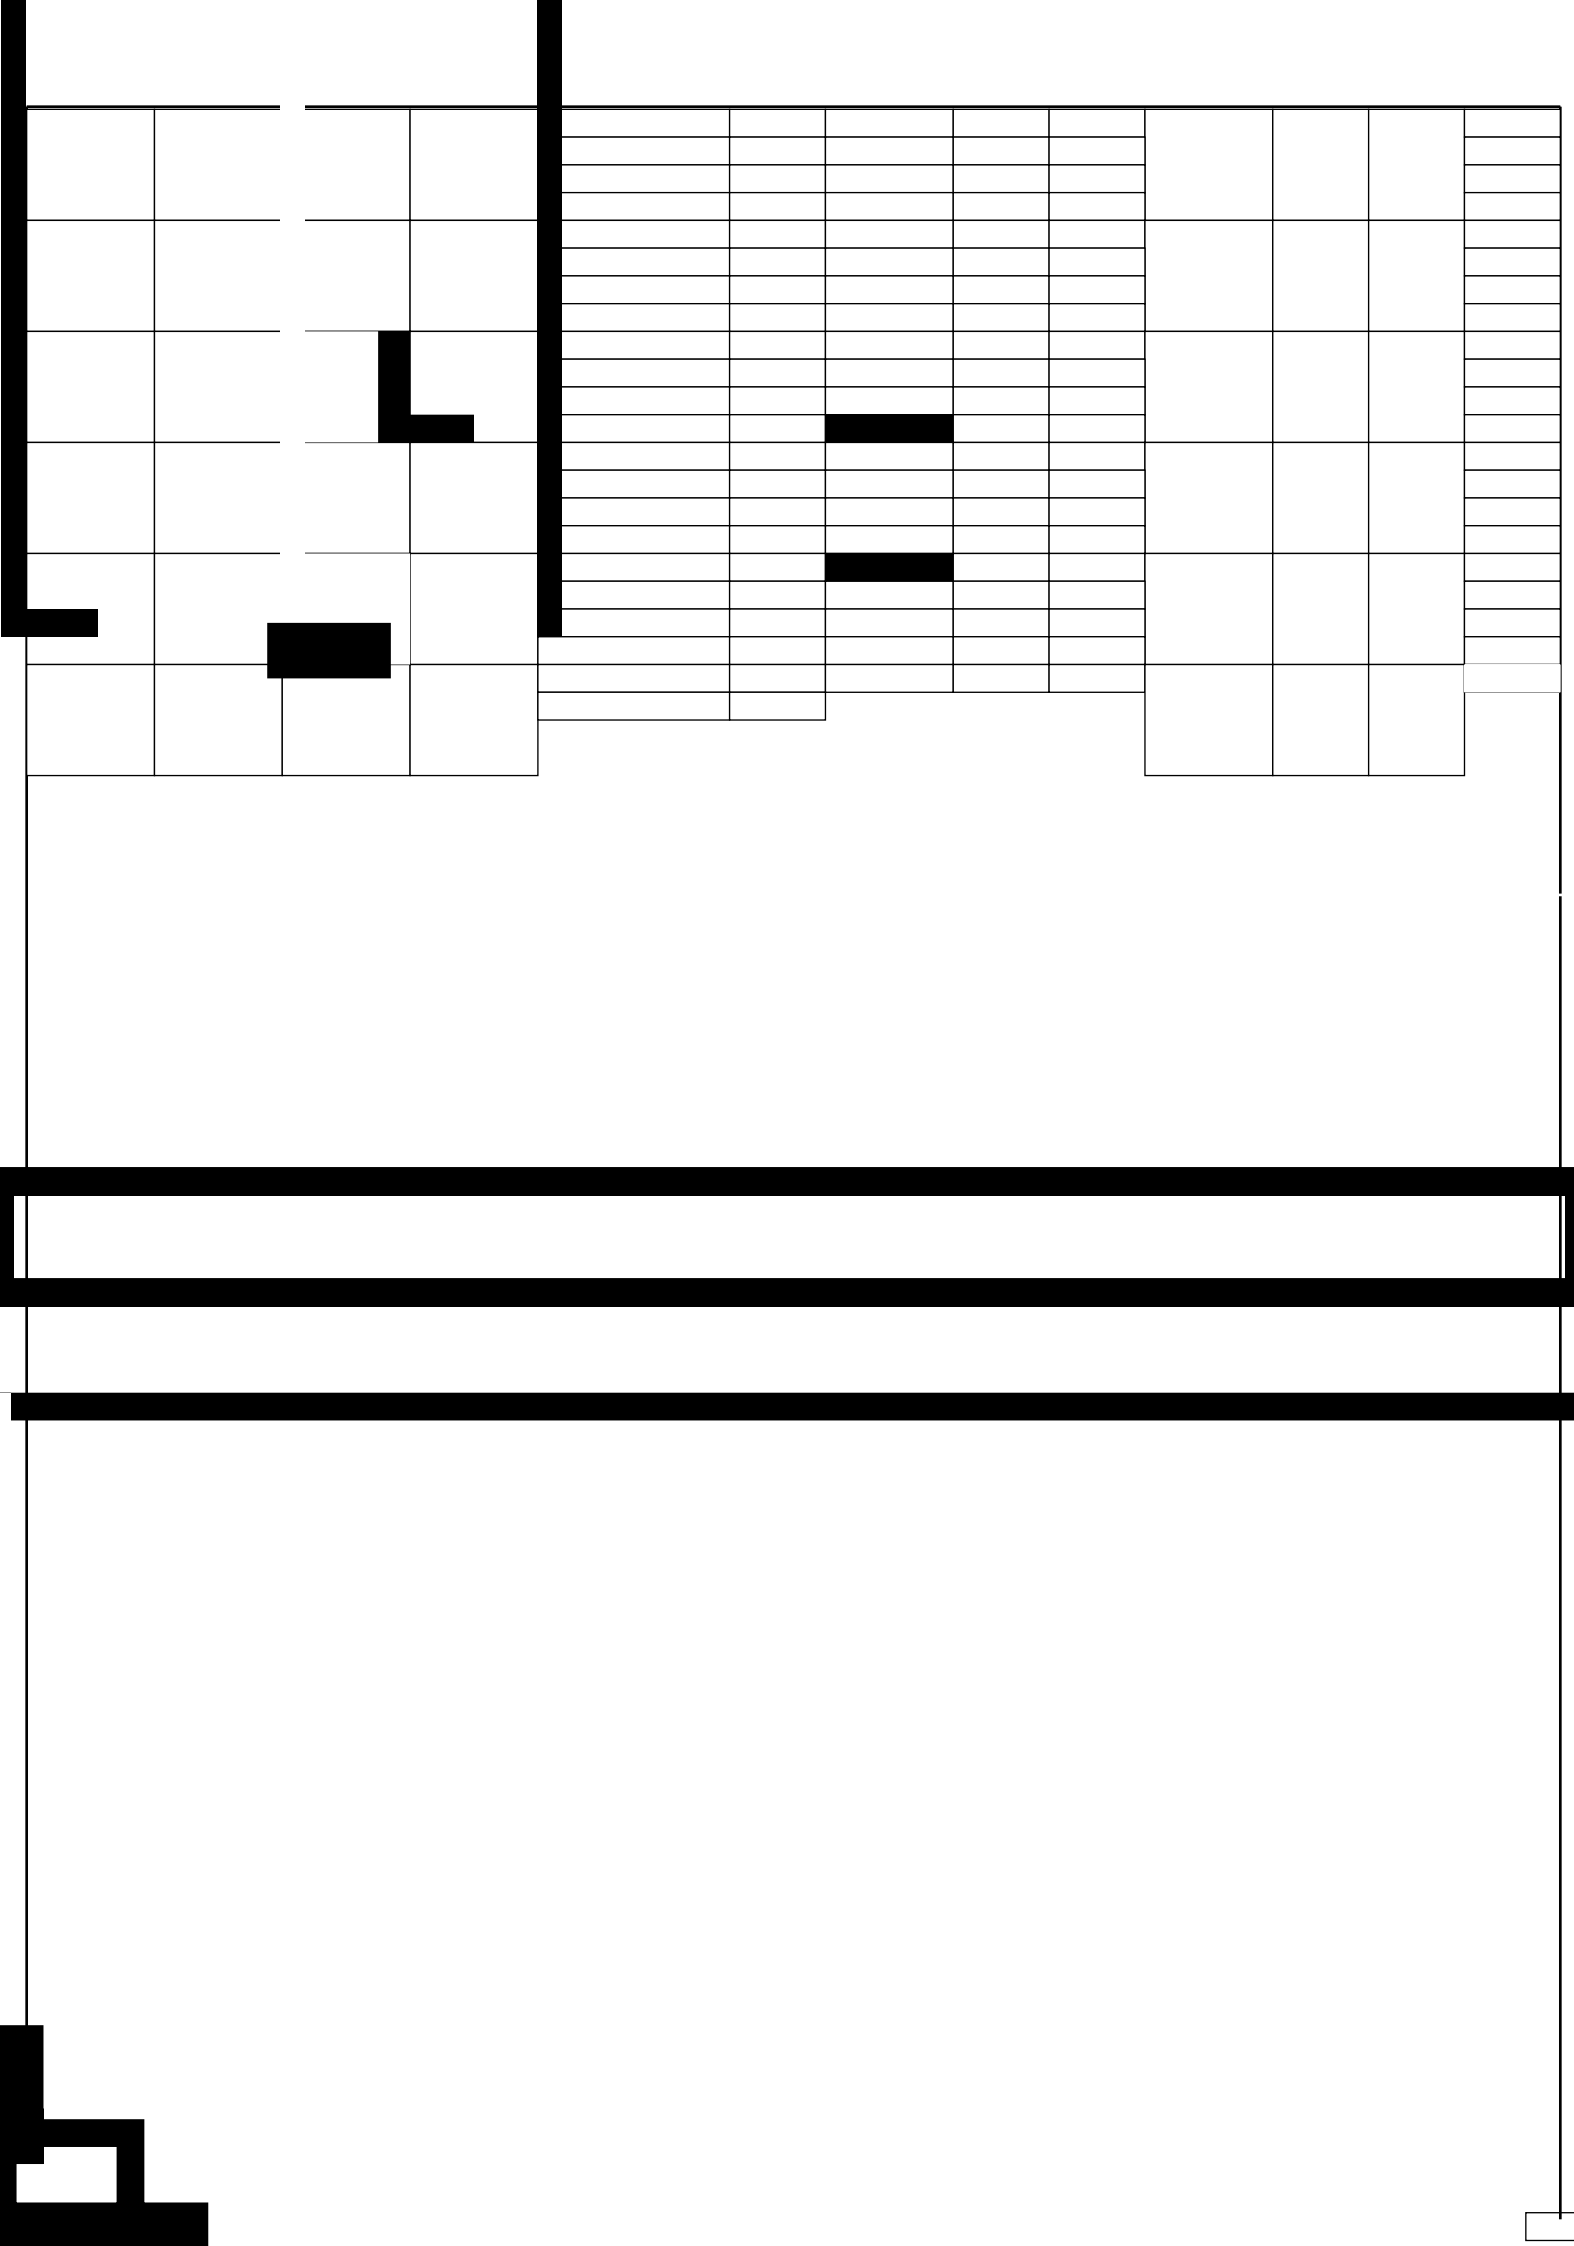




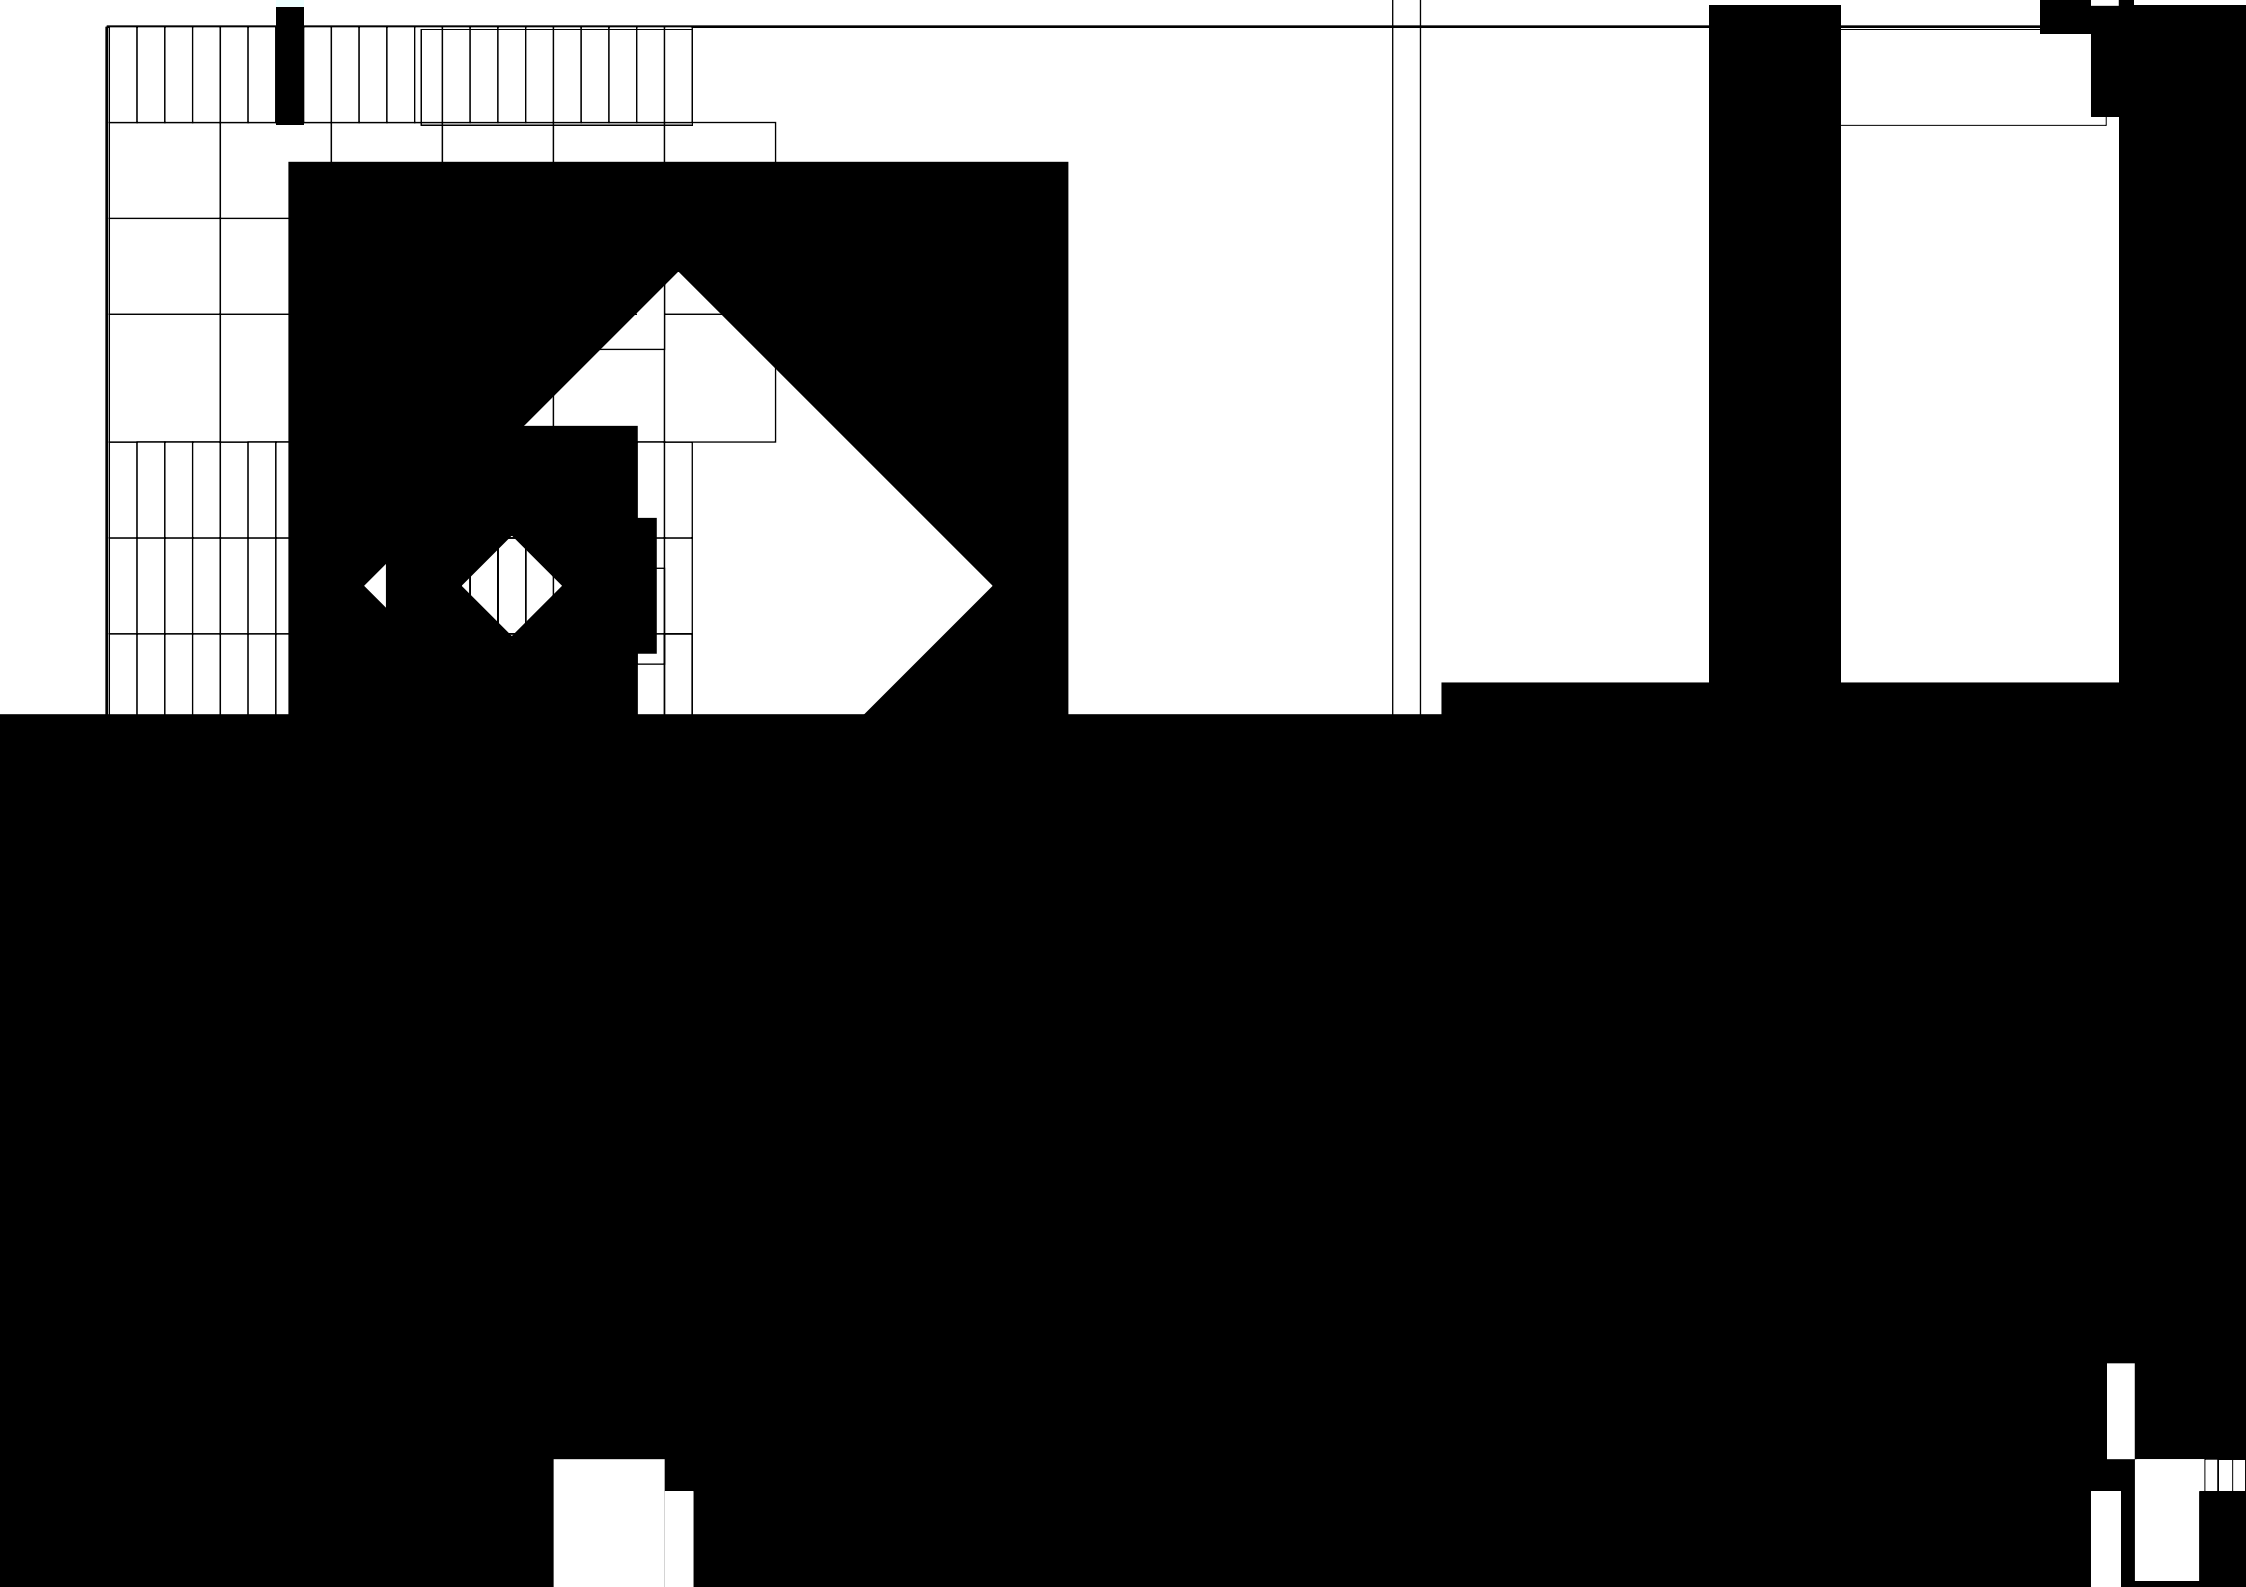

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 13:00:00	pH值（无量纲）	7.37	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	277	500	是					
				氨氮（mg/L）	10.74	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 11:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	201	500	是					
				氨氮（mg/L）	23.35	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 09:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.51	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 07:00:00	pH值（无量纲）	7.27	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 05:00:00	pH值（无量纲）	7.15	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	111	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.05	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 03:00:00	pH值（无量纲）	7.18	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.30	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-28 01:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	131	500	是					
				氨氮（mg/L）	8.27	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 23:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	138	500	是					
				氨氮（mg/L）	9.14	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 21:00:00	pH值（无量纲）	7.24	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	126	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.08	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 19:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	127	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 17:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	133	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 15:00:00	pH值（无量纲）	7.28	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	141	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 13:00:00	pH值（无量纲）	7.29	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	269	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.29	45	是					
				总磷（mg/L）	0.05	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 11:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	214	500	是					
				氨氮（mg/L）	21.99	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 09:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	157	500	是					
				氨氮（mg/L）	3.87	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 07:00:00	pH值（无量纲）	7.33	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	155	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.34	45	是					
				总磷（mg/L）	0.04	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 05:00:00	pH值（无量纲）	7.38	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	166	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.31	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 03:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	158	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.24	45	是					
				总磷（mg/L）	0.02	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-27 01:00:00	pH值（无量纲）	7.36	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	157	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.50	45	是					
				总磷（mg/L）	0.03	8	是					

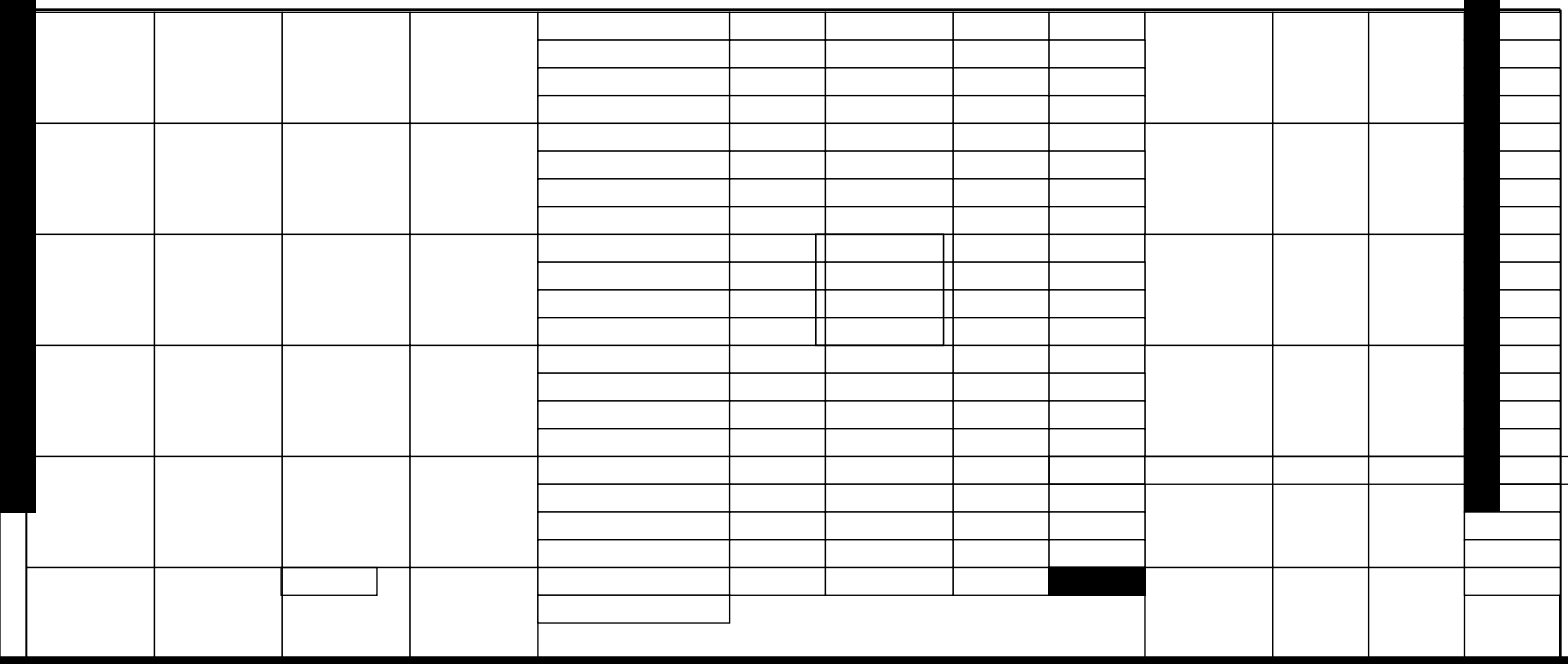

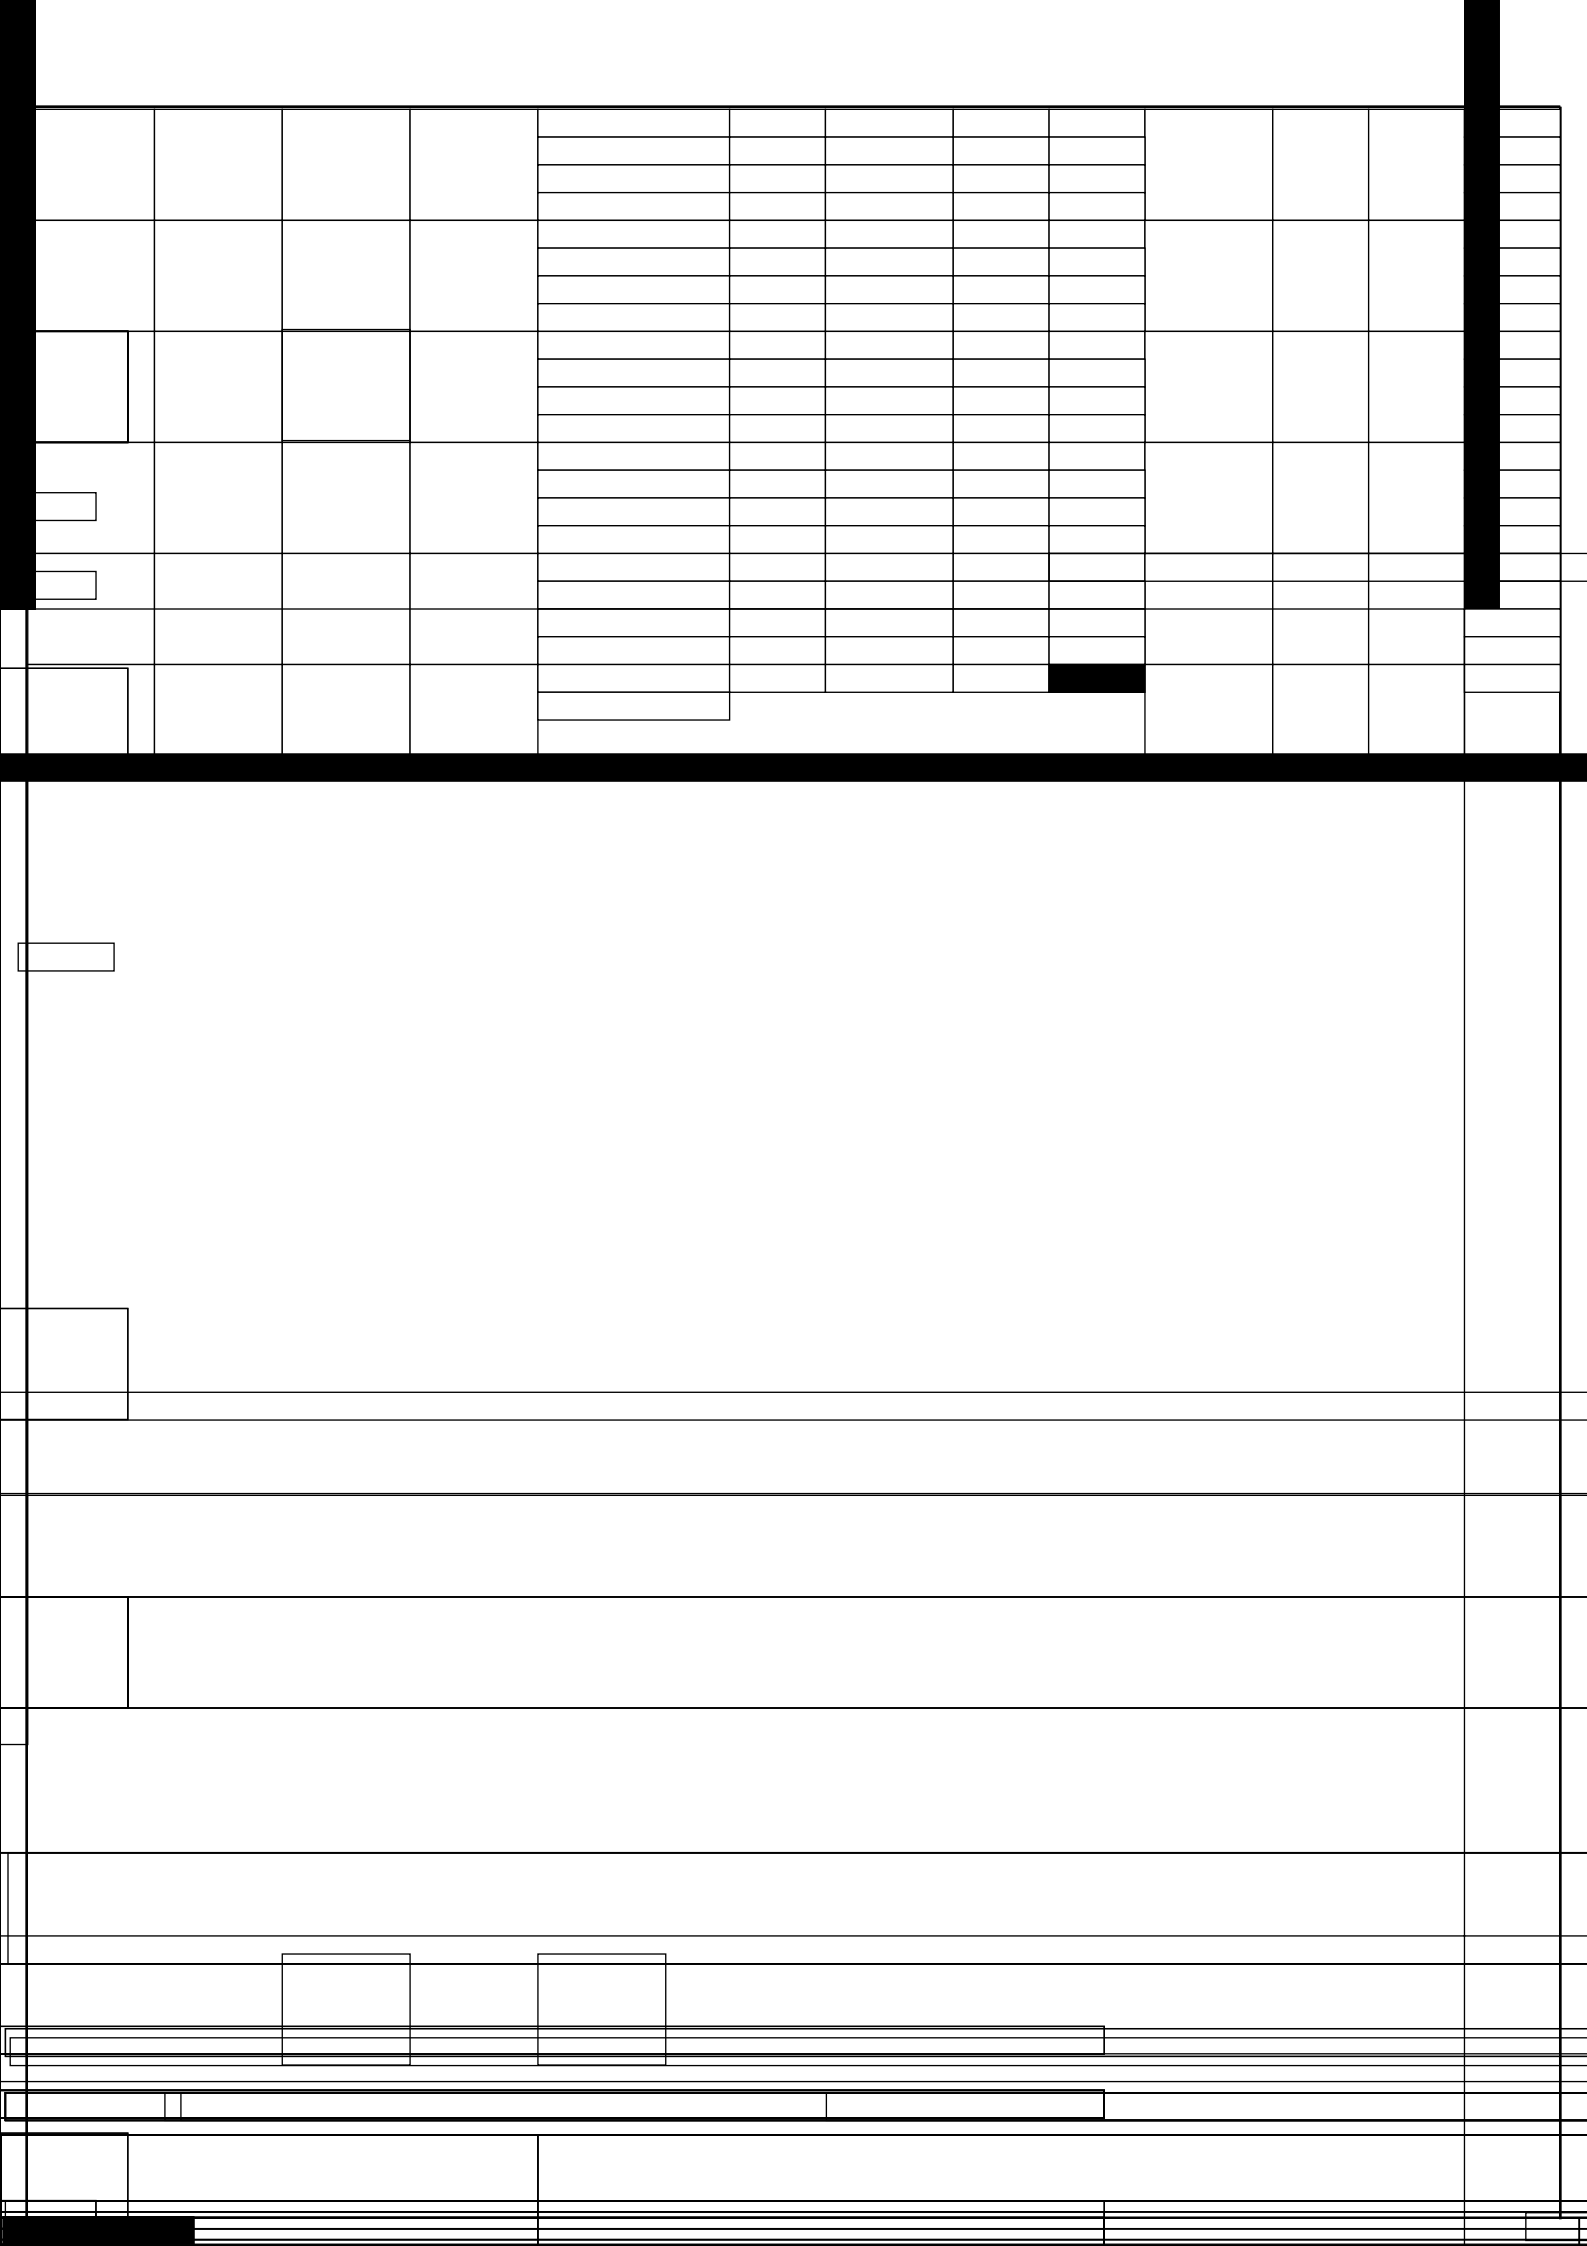

中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 05:00:00	pH值（无量纲）	7.21	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	119	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.81	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 03:00:00	pH值（无量纲）	7.22	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.45	45	是					
				总磷（mg/L）	0.09	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-22 01:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	121	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.68	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 23:00:00	pH值（无量纲）	7.32	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	113	500	是					
				氨氮（mg/L）	6.66	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 21:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	118	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.75	45	是					
				总磷（mg/L）	0.07	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 19:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	125	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.98	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 17:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	123	500	是					
				氨氮（mg/L）	5.04	45	是					
				总磷（mg/L）	0.06	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 15:00:00	pH值（无量纲）	7.31	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	122	500	是					
				氨氮（mg/L）	4.89	45	是					
				总磷（mg/L）	0.08	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 13:00:00	pH值（无量纲）	7.30	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	249	500	是					
				氨氮（mg/L）	7.93	45	是					
				总磷（mg/L）	0.11	8	是					
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	自动监测	工业水排口	2025-09-21 11:00:00	pH值（无量纲）	7.26	6.5~9	是		北京市水污染物排放标准（DB11/307-2013）表3 排污公共污水处理系统	集中排放	污水处理厂	
				化学需氧量CODcr（mg/L）	186	500	是					
				氨氮（mg/L）	22.64	45	是					
				总磷（mg/L）	0.14	8	是					